



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: miércoles, 02 de enero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 50

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: FRAC. VILLAS DE IRAPUATO

SERVICIO			
DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VO. Bp.

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 50 "FRACC. VILLAS DE IRAPUATO"


02 Enero del 2019

EL DÍA 02 DE ENERO DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO POR PRESENTAR FALLA EN EL MOTOR ELECTRICO.

DESINSTALACION

- BOMBA SUMERGIBLE MARCA LUBI MOD W160/6
- MOTOR SUMERGIBLE Marca LUBI modelo L86150-H S°21709300
- 17 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6,10 M.
- 7 TRAMOS DE TUBO DE 6" X 6,10
- 152 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 3/0 AWG,
- 149 MTS. DE MANGUERA P/SONDEO DE 1".

MANIOBRA

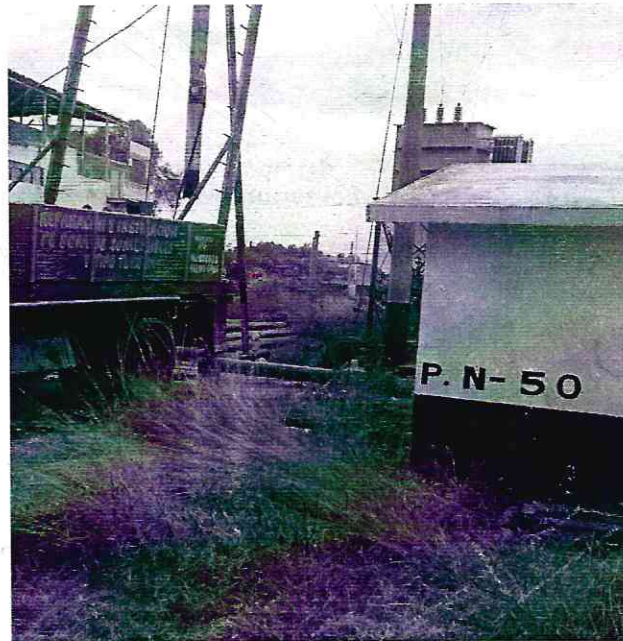

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

Vo. Bo.
J. ENCARNACION
OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 50 "FRACC. VILLAS DE IRAPUATO"

02 de enero del 2019



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

Este mismo día se realizó la maniobra instalación del equipo de bombeo

INSTALACIÓN

- 1 Bomba sumergible marca KSB mod. UPA 200B-80/8
- 1 motor sumergible marca KSB mod. UMA 200D/90/21 de 135 Hp. No. Serie B41034
- 17 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6,10 M.
- 7 TRAMOS DE TUBO DE 6" X 6,10
- 152 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 3/0 AWG,
- 149 MTS. DE MANGUERA P/SONDEO DE 1".

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

Vo. Bo.
**J. ENCARNACIÓN
OROZCO COVARRUBIAS**
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bvld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





IRAPUATO
¡mejor ciudad!

VALE DE SALIDA

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha: 14/09/2018 Gerencia: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Hora: 01:30 pm Área: OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
1	Bomba sumergible	pza	KSB	Upa200B-80/8	sumergible	na	B41034	na	reparado	bueno	Pozo 50
1	Motor Sumergible	Pza	KSB	UMA200/90/21	sumergible	135Hp	B41034	na	reparado	bueno	Pozo 50

Justificación

Para instalarse en el pozo 50 atendiendo folio siac 2240675

SOL.

J. ENCARNACIÓN
OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

Vo. Bo.

JOSE MANUEL
FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y CALIDAD DEL AGUA

AUTORIZA

HUMBERTO JAVIERA
ROSALES ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

VALIDA

MARIA FERNANDA
AGUILERA VAZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL

ENTREGA

JOSE ERNESTO
JASSO SEGOVIANO
CONTROL PATRIMONIAL

KARINA SANDOVAL
RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

RECIBE

Emilio Soledad

P.A.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bvld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 506 9100 Irapuato, Gto. México





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01 FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: viernes, 04 de enero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO POZO NO. 50

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS UBICACIÓN: FRAC. VILLAS DE IRAPUATO

SERVICIO			
DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

J. ENCARNACIÓN ORDOÑEZ COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VO. Bp.

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 50 "FRACC. VILLAS DE IRAPUATO"

04 de Enero del 2019

EL DÍA 03 de ENERO DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO POR PRESENTAR FALLA EN EL MOTOR ELECTRICO.

DESINSTALACION

- 1 Bomba sumergible marca KSB mod. UPA 200B-80/8
- 1 motor sumergible marca KSB mod. UMA 200D/90/21 de 135 Hp. No. Serie B41034
- 17 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6,10 M.
- 7 TRAMOS DE TUBO DE 6" X 6,10
- 152 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 3/0 AWG,
- 149 MTS. DE MANGUERA P/SONDEO DE 1".

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


VA POR
J. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Vale de Entrada de Control Patrimonial

Junta de Agua Potable , Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, GTO.



Fecha: 16/01/19

Hora: 10:00 am

Gerencia: Operación y Mantenimiento.

Área: Electromecánico Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
1	Bomba	Pza	KSB	UPA200B 80/8	sumergible	N/A	B41034	N/A	usado	bueno	P-50
1	Motor	Pza	KSB	UMA 200 90/21	sumergible	135 HP	B41034	N/A	usado	malo	P-50

Justificación

Este equipo de bombeo se encuentra acoplado y se desinstalo del P-50 Ubicado en Villas de Irapuato por presentar falla en el Motor eléctrico (quemado), el cuerpo de tazones (bomba) se encuentra en buen estado, se entrega a control patrimonial en el almacén que se ubica en el taller mecánico , para su resguardo y posteriormente mandarse a mantenimiento y reparación.

AUTORIZA

 J. ENGARRÓN
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

PARA SU CONOCIMIENTO

 HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ
 DIRECTOR GENERAL

ENTREGA

 Jose Manuel Farfan
 Electromecánico

RECIBE

 JOSE ERNESTO JASSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

VO. BO
 JOSE MANUEL FARRAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

PARA SU CONOCIMIENTO
 MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ
 CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONOCIMIENTO
 KARINA SANDOVAL RODRIGUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO





gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

Pozo 50 "FRACC. VILLAS DE IRAPUATO"

04 de Enero del 2019

EL DÍA 04 DE ENERO SE REALIZÓ LA MANIOBRA DE INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO

INSTALACIÓN

- Bomba Sumergible Marca Lubi MOD W160/6 reparado
- Motor Sumergible de 133 HP (prestado por REYES)
- 17 TRAMOS DE TUBO DE 8" X 6,10 M.
- 7 TRAMOS DE TUBO DE 6" X 6,10
- 152 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 3/0 AWG,
- 149 MTS. DE MANGUERA P/SONDEO DE 1".

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTTO DE POZOS

RESPONSABLE DIRECTO
**J. ENCARNACION
OROZCO COVARRUBIAS**
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO: JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: sábado, 05 de enero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 1

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: CALZADA DE INSURGENTES

SERVICIO			
DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VO. Bo.

JESUS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VALIDA

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 01 "CALZADA DE INSURGENTES"

05 de Enero del 2019

El día 03 de Enero se realizó la maniobra desinstalación del equipo de bombeo presentar falla (deja de sacar agua)

DESINSTALACION

- 18,5 Tramos de Tubo de 6" x 6,10 Mts.
- 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA LUBI 3 PASOS MODELO W215-1100/SR NO.H8740151720
- 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA LUBI CAPACIDAD 125 HP 460 V N° SERIE 21600101 MOD: L86125-H
- 125 Mts. de cable submarino C-3 x 1/0,
- 120 Mts. de poliducto para sondeo de 1 1/4"

MANIOBRA



Maniobra realizada por: Jose Castro Garrido.

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTO DE POZOS

Vo. Bo.
J. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACION Y MANTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

Pozo 01 "CALZADA DE INSURGENTES"

05 de Enero del 2019

El día 05 de Enero se realizó la instalación del equipo de bombeo después de mandarse a reparar con Servicio Externo REYES. (Reparación y maquinado de coplee de salida del tazón en material acero inoxidable RQ-41454)

INSTALACION

- BOMBA SUMERGIBLE MARCA LUBI 3 PASOS MODELO W215-1100/SR NO.H8740151720
- MOTOR SUMERGIBLE MARCA LUBI CAPACIDAD 125 HP 460 V N° SERIE 21600101 MOD: L86125-H
- Cabezal De Descarga De 8" X 8"
- 18,5 Tramos De Tubo De 6" X 6,10 Mts.,
- 1 Reducción De 8" A 6" X 3 Mts.,
- 125 Mts. De Cable Submarino C-3 X 1/0, 120 Mts. De Poliducto Para Sondeo De 1 1/4" (MISMO EQUIPO REPARADO POR REYES).

MANIOBRA



Maniobra realizada por: JOSE CASTRO GARRIDO

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

Vo. Ed.

J. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: viernes, 11 de enero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 47

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: LOS ALAMOS

SERVICIO			
DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VO. Bo.

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VALIDA

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 47 "LOS ALAMOS"


28 de Enero del 2019

El día 10 de Enero del 2019 se realizó la maniobra del equipo de bombeo por presentar falla en el motor eléctrico.

DESINSTALACION

- 19 tramos de tubo de 6" x 6.10 mts.
- 121 Mts de cable sumergible cal. 3 x 1/0 AWG
- 119 Mts de Poliducto para sondeo de 1"
- 1 Bomba sumergible marca BAMSA MOD. 144165/5. SERIE 2008 / 11
- 1 Motor sumergible SIN PLACA DE DATOS, DE 100 HP prestado por (Reyes)

MANIOBRA

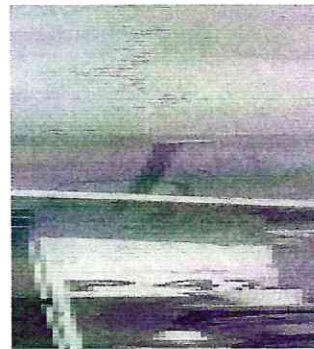

*Maniobra realizada por servicio externo
J.TRINIDAD CASTRO GARRIDO*

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

VERIFICADO
**J. ENCARNACION
OROZCO COVARRUBIAS**
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Vale de Entrada de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 10/01/19
Hora: 03:00 PM
Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
01	BOMBA	PZA	BAMSA	141134-4	SUMERGIBLE	N/A	NO TIENE	N/A	MALO	DANADO	POZO-47

Justificación

BOMBA SUMERGIBLE DESINSTALADA DEL POZO 47 UBICADO EN LA COLONIA LOS ÁLAMOS SE INGRESA A CONTROL PATRIMONIAL EN EL ALMACÉN UBICADO EN EL TALLER MECÁNICO PARA SU RESGUARDO ATENDIENDO EL FOLIO SIAC **0002312279**

NOTA: ESTE EQUIPO ES PARA BAJA YA QUE SUFRIÓ EXCESO DESGASTE Y ROTURA EN UN TAZÓN

AUTORIZACIÓN
J. ENCARNACIÓN
OROZCO-COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

V.O. BO
JOSE MANUEL FARFAN
JEFE DE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

PARA SU CONOCIMIENTO
HUMBERTO JAVIER
ROSILES ALJAREZ
DIRECTOR GENERAL

PARA SU CONOCIMIENTO
MARIA FERNANDA
AGUILAR VAZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL

ENTREGA
Miguel Flores Santoyo
Electromecánico

PARA SU CONOCIMIENTO
KARINA SANDOVAL
RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

RECIBE
JOSE ERNESTO
JASSO SEGOVIANO
CONTROL PATRIMONIAL





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA



Pozo 47 "LOS ALAMOS"

El día 11 de Enero del 2019 se realizó la maniobra de instalación del equipo de bombeo.

INSTALACION

- 19 tramos de tubo de 6" x 6.10 mts.
- 121 Mts de cable sumergible cal. 3 x 1/0 AWG
- 119 Mts de Poliducto para sondeo de 1"
- 1 Bomba Sumergible Marca BAMS Mod. 144165/5, Serie, 2008/11
- 1 Motor sumergible marca Bamsa mod. MUS100/8 de 100 HP No. 30600

MANIOBRA

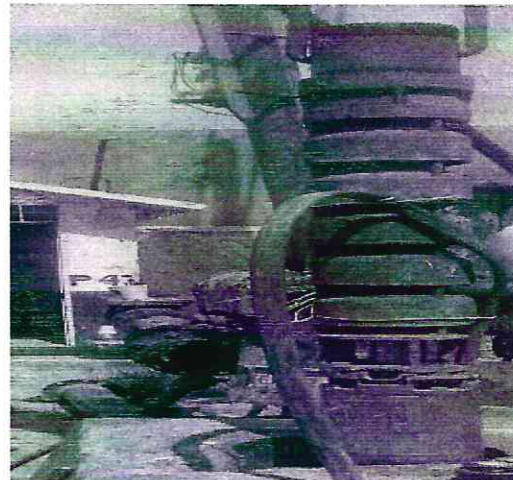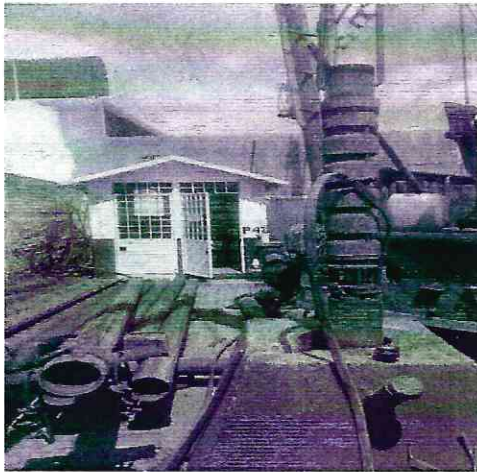

*Maniobra realizada por servicio externo
J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO*

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTO DE POZOS

J. ENCARNACION
OROZCO CONTRERAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTO

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**
Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: viernes, 18 de enero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 104

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: CAMPESTRE DE LAS FLORES

SERVICIO			
DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VO. Bo.

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VALIDA

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
 orgullo y
 compromiso
 de todos



IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 104 "CAMPESTRE DE LAS FLORES"

EL DÍA 17 de ENERO DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO POR PRESENTAR FALLA EN EL MOTOR ELECTRICO.

DESINSTALACION

- 21.5 tramos de tubo de 4" x 6.10 mts.
- 1 bomba sumergible marca Goulds Mod. 7WALC-7
- 1 Motor sumergible KSB Mod. UMA200B 37/21 No. D4G014 de 60 HP
- 125 mts. De cable sumergible calibre 3x2 + 3x1/0
- 125 mts. de poliducto para sondeo

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
 JEFE DE OPERACIÓN Y MANTO DE POZOS

VA. BOM
 J. ENCARNACIÓN
 OROZCO COVARRUBIAS
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
 C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2013-2027

OK

Vale de Salida de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 17/01/19

Hora: 03:10 pm

Gerencia: Operación y Mantenimiento.

Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
01	BOMBA	EQUIPO	GOUDLS	6CLC-13	SUMERGIBLE	N/A	S/S	N/A	USADO	BUENO	POZO-104

Justificación

PARA SU INSTALACIÓN EN EL POZO 104 UBICADO EN CAMPESTRE DE LAS FLORES ATENDIENDO EL FOLIO SIAC: 0002318835

SOLICITANTE
J. ENCARNACIÓN
OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTO

AUTORIZA
HUMBERTO JAVIER
ROSILES ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

ENTREGA
JOSE ERNESTO
JASSO SEGOVIANO
CONTROL PATRIMONIAL

RECIBE
MIGUEL FLORES
ELECTROMECANICO

V.O.B.O

JOSE MANUEL FARFAN
JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

VALIDA
MARIA FERNANDA
AGUILAR VAZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU REGISTRO
KARINA SANDOVAL
RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018



Pozo 104 "CAMPESTRE DE LAS FLORES"

EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA DE INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO (NUEVO).

INSTALACIÓN

- 21.5 tramos de tubo de 4" x 6.10 mts.
- 1 bomba sumergible marca Goulds Mod. 6CLC-13 S/S
- 1 Motor sumergible Marca Gabriel de 60 HP No. 451480356 (Motor NUEVO)
- 125 mts. De cable sumergible calibre 3x2 + 3x1/0
- 125 mts. de poliducto para sondeo

MANIOBRA

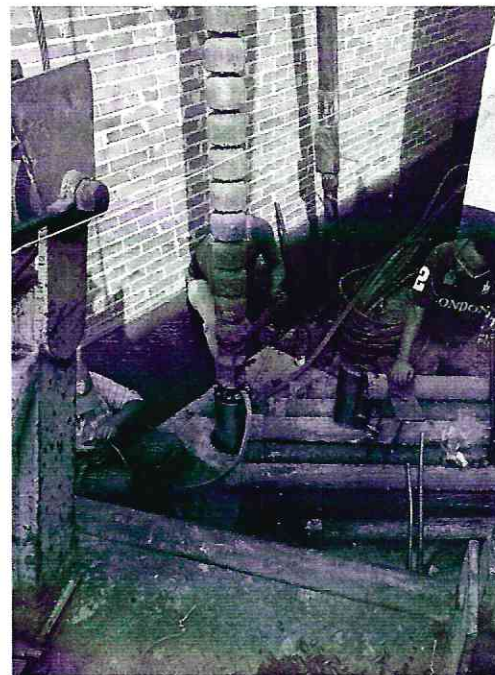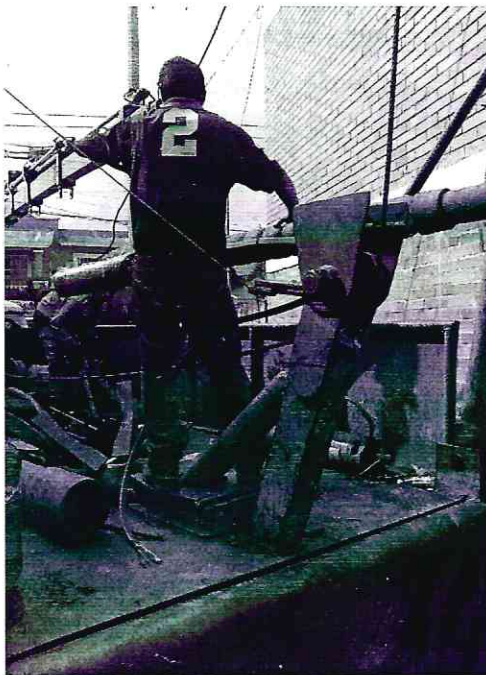

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

Ver B...
J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



Seguimiento a Requisiciones

Folio	RQ-37536	OC	OC-16487
Unidad Responsable	MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO ▾	Proveedor	RAYA MENDOZA SERGIO
Total	\$142,857.06	Total Cotizado	\$55,123.20
Tipo	TRANSITORIA		

Historial de Estatus

Fecha	Hora	Modificó	Estatus
18/dic/2017	12:09:33 p.m.	CARRERA ALVAREZ MARIA CRISTINA	GENERADA
18/dic/2017	12:12:19 p.m.	OROZCO COVARRUBIAS J ENCARNACION	AUTORIZADA
21/dic/2017	02:09:45 p.m.	MARTINEZ NAVARRO JESUS BERNARDO	FILTRADA
21/dic/2017	02:26:27 p.m.	MARTINEZ NAVARRO JESUS BERNARDO	PROVEEDOR
21/dic/2017	02:27:27 p.m.	MARTINEZ NAVARRO JESUS BERNARDO	CONFIRMADA
21/dic/2017	02:27:37 p.m.	MARTINEZ NAVARRO JESUS BERNARDO	COMPRA
26/dic/2017	11:04:53 a.m.	CASTRO HERNANDEZ ROBERTO	SURTIDA REGISTRO
17/ene/2019	10:34:47 a.m.	SAINZ SOTO JUAN CARLOS	COMPLETA

Ordenes Entrada

No. Entrada	Fecha	Total	Estatus	No. Factura
11845	26/dic/2017	\$55,123.20	GENERADA	101250330

Ordenes Salida

No. Salida	Fecha	Total	Estatus
44602		55123.20	GENERADA

Contra Recibos

No. Contra Recibo	Fecha Pago	No. Solicitud de Pago
20655	19/ene/2018	28064



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: sábado, 19 de enero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 77

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: EL MILAGRO

SERVICIO			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VO. Bo.

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

POZO 77 "EL MILAGRO"

EL DÍA 16 de ENERO DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO POR PRESENTAR FALLA EN EL MOTOR ELECTRICO.

DESINSTALACION

- 21 Tramos de Tubo de 6" x 6,10
- 132 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 2 AWG en paralelo.
- 130 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1".
- 1 Bomba Sumergible Marca GOULDS 9RCLC-3 Serie. J147
- 1 motor sumergible marca LOWARA reparado por servicio externo "REYES" de 100 HP con número de serie 5070530100."GARRIDO

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

Vo. Bo.
J. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Vale de Entrada de Control Patrimonial

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.



OK

Fecha: 28/01/19
Hora: 10:00 am
Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Área: Electromecánico Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
1/A	bomba	Pza	Goulds	9RCLC-3	sumergible	N/A	J147	N/A	usado	bueno	P-77
1/B	Motor	Pza	Lowara	S/D	sumergible	100 HP	S/D	n/a	USADO	DAÑADO	P-77

Justificación

ESTE EQUIPO DE BOMBEO SE SACARON DEL POZO 77 UBICADO EN LA COL. EL MILAGRO POR PRESENTAR DAÑO EN EL MOTOR ELECTRICO. SE ENTREGA EQUIPO ACOPLADO A CONTROL PATRIMONIAL EN EL ALMACÉN QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER MECÁNICO PARA SU RESGUARDO. ATENDIENDO EL FOLIO SIAC 0002316781

REPARACION	BAJA	OBSERVACIONES
ok	***	Ya que cuenta con 2 reparación

AUDITOR
 J. ENCARNACIÓN ORDOÑEZ
 OROZCO COL. RUBENS
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PARA SU CONOCIMIENTO
 HUMBERTO JAVIER ROSALES ALVAREZ
 DIRECTOR GENERAL

ENTREGA
 Jose Manuel Farfán
 Electromecánico

RECIBE
 JOSÉ ERNESTO JASSO-SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

VO. BO
JOSE MANUEL FARFAN
JEFE DE OPERACION Y MITO DE POZOS

PARA SU CONOCIMIENTO
MARIA FERNANDA AGUILAR VAQUERO
CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONOCIMIENTO
MARINA SANDOVAL RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

UNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Jvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia





gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

POZO 77 "EL MILAGRO"

EL DÍA 17 DE ENERO SE REALIZÓ LA MANIOBRA DE INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO

INSTALACIÓN

- 21 Tramos de Tubo de 6" x 6,10
- 132 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 2 AWG, en paralelo
- 130 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1".
- 1 bomba sumergible marca Gabriel Mod. JMBLC/3 No. G911(equipo NUEVO RQ-41296)
- 1 Motor sumergible Marca Gabriel de 100 HP No. 751881005 (equipo NUEVO RQ-41296)

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

Vo. B.

J. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



Seguimiento a Requisiciones

Folio	RQ-41296	OC	OC-19743
Unidad Responsable	ADQUISICIONES Y ALMACEN	Proveedor	RAYA MENDOZA SERGIO
Total	\$112,554.80	Total Cotizado	\$112,554.80
Tipo	TRANSITORIA		

Historial de Estatus

Fecha	Hora	Modificó	Estatus
21/ene/2019	09:41:06 a.m.	ZAVALA FONSECA ANA PATRICIA	DIVIDIDA
21/ene/2019	09:48:47 a.m.	MARTINEZ NAVARRO JESUS BERNARDO	GENERADA
21/ene/2019	09:49:31 a.m.	NIETO MARTINEZ JERONIMO	AUTORIZADA
22/ene/2019	11:04:47 a.m.	MARTINEZ NAVARRO JESUS BERNARDO	FILTRADA
22/ene/2019	11:06:39 a.m.	MARTINEZ NAVARRO JESUS BERNARDO	PROVEEDOR
22/ene/2019	11:07:56 a.m.	MARTINEZ NAVARRO JESUS BERNARDO	CONFIRMADA
22/ene/2019	11:08:06 a.m.	MARTINEZ NAVARRO JESUS BERNARDO	COMPRA
28/ene/2019	10:26:48 a.m.	CASTRO HERNANDEZ ROBERTO	SURTIDA_REGISTRO
29/ene/2019	03:46:16 p.m.	SAINZ SOTO JUAN CARLOS	COMPLETA

Ordenes Entrada

No. Entrada	Fecha	Total	Estatus	No. Factura
14371	28/ene/2019	\$112,554.80	GENERADA	101-250456

Ordenes Salida

No. Salida	Fecha	Total	Estatus
44790		112554.80	GENERADA



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO: JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: sábado, 19 de enero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 103

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: COL. 12 DICIEMBRE

SERVICIO			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

VALIDA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VO. Bo.

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2015 - 2018



POZO 103 "COL. 12 DE DICIEMBRE"

El día 23 de Enero del 2019 se realizó la maniobra de levantamiento del equipo de bombeo por parte de servicio externo J. Trinidad Castro Garrido ya que se solicitó por parte del departamento electromecánico de pozos para reemplazar el cable sumergible que un día anterior había sido vandalizado y robado.

Se realizó la maniobra de levantamiento el cual consistió en:

- Desarmar tren de válvulas y tornillería.
- Levantamiento con grúa de:
 - "1 Bomba Sumergible Marca As
 - 1 Motor Sumergible Marca AS
 - 148 Mts. Tramos de Tubo de 6" x 6.10 Mts.
 - 148 Mts. Cable Sumergible, Cal. 3 x 4/0.

MANIOBRA

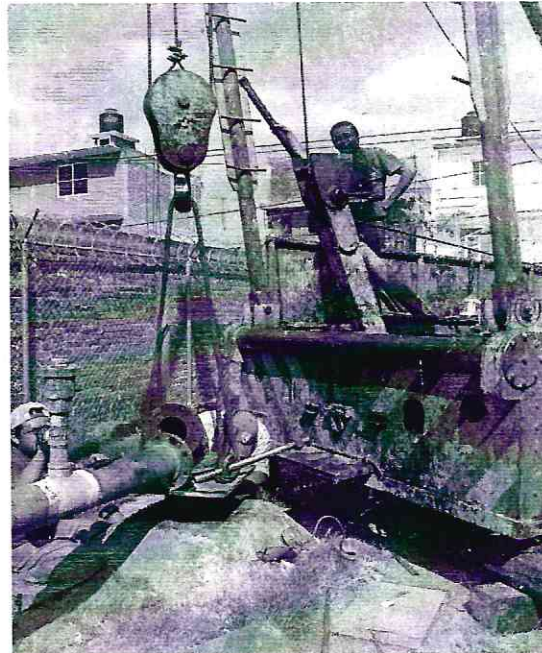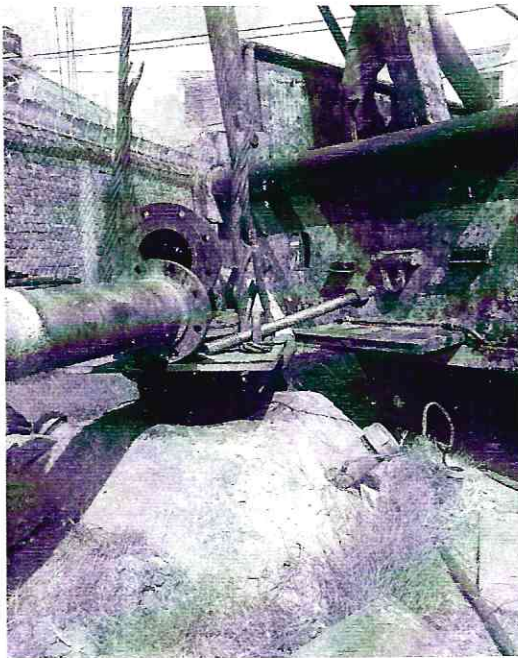

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

Vo. Bo.
J. ENCARNACION OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANITO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00.
www.japami.gob.mx





CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

martes, 26 de febrero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 72

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: "CD.INDUSTRIAL"

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRÓNCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

miércoles, 27 de febrero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 93

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: "FRACC.QUINTA LIBERTAD"

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00		
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 93 "FRACC. QUINTA LIBERTAD"

EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2019 SE REALIZÓ LA MANIOBRA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO REPARADO POR SERVICIO EXTERNO "VALADEZ"

INSTALACION

- BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA SERIE JAPB00096
- MOTOR SUMERGIBLE MARCA MEDINA SERIE JAP00095 87 HP
- 34 TRAMOS DE TUBO DE 4" X 6,10 M.,
- 211 MTS.. DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 1/0,
- 211 MTS. DE MANGUERA P/SONDEO DE 1".

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

VALIDA
JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

viernes, 22 de febrero de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 67

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: "JOSEFA ORTIZ"

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

VO.Bo.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



IRAPUATO, GTO. A 23 DE FEBRERO 2019

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD LE HACEMOS LLEGAR LA PRESENTE COTIZACION, AGRADECEMOS, SU PREFERENCIA ESPERAMOS PODER BRINDARLE UNO MAS DE NUESTROS SERVICIOS

POZO 67

CLIENTE: JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE IRAPUATO GTO.

DIRECCION: PROLONG. JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720, COL INDEPENDENCIA

CIUDAD: IRAPUATO, GTO. C-P. 36559

CANTIDAD	SERVICIO	VALOR	VALOR TOTAL
1	DESINSTACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 6" CON 210 MTS DE COLUMNA	5,000.00	5,000.00
	SUBTOTAL \$		5,000.00
	IVA %		800.00
	TOTAL.....\$		5,800.00

ATTE:

Rosca Castro

J. TRINIDAD CASTRO GARCIA
PROPIETARIO

[Handwritten signature]



gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA


Pozo 67 "JOSEFA ORTIZ"

El día 22 de febrero Y 23 de febrero del 2019 se realizó la maniobra del equipo de bombeo por presentar falla en el motor eléctrico.

DESINSTALACION

- 34.5 tramos de tubo de 6" x 6.10 mts.
- 212 mts. De cable sumergible calibre 3x1/0
- 210 mts. De manguera para sondeo
- 1 Bomba Sumergible, Marca INDAR UGP-0820-6 AISI-316 acoplada a un motor sumergible marca INDAR ML-18-3/085 Pot: 111 HP N°IA102116.

MANIOBRA

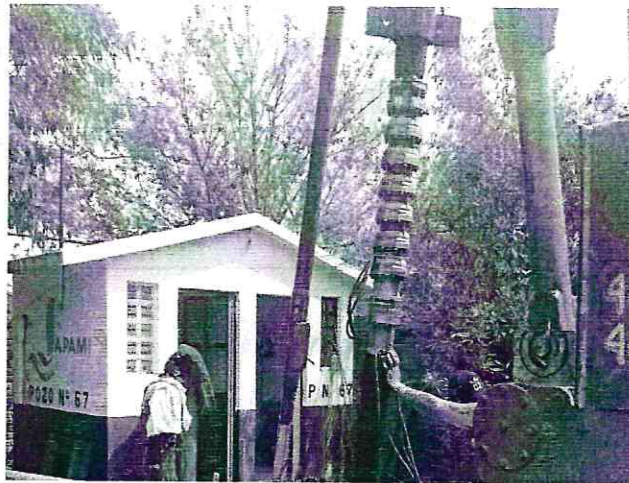


RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

Pozo 67 "JOSEFA ORTIZ"

EN EL PROCESO DE LA MANIOBRA DESINSTALACIÓN, SE IDENTIFICÓ QUE LA COLUMNA NO PODRÍA SUSTRARSE NORMAL, PRESENTABA OBSTRUCCIÓN EN EL POZO LO CUAL IMPEDÍA SUSTRAR LA BOMBA, SE PROCEDE A LA RENTA DE MAQUINARIA PESADA CON LA DESCRIPCIÓN DE GATO HIDRÁULICO DE 50 TONELADAS SE RENTAN 2 POR 24 HORAS DURANDO ASÍ DOS DÍAS LA DESINSTALACIÓN EL DÍA 22 DE FEBRERO Y 23 DE FEBRERO DEL 2019

DANDO DIAGNOSTICO QUE LA CAUSANTE DE LA OBSTRUCCIÓN

CONDICIONES GENERALES:

EL POZO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES DENOTÁNDOSE LOS SIGUIENTES DESPERFECTOS:

UNAS CAMISAS DAÑADAS CON PESTAÑITA



VERTICALIDAD:

LA VERTICALIDAD SE DETECTÓ UNA DESVIACIÓN ACENTUADA DE 50.90 MTS. (167') HACIA EL FONDO DEL POZO.

COQUILLO:

SE OBSERVÓ UNA CAPA FUERTE DE COQUILLO (INCRUSTACIÓN MUY DURA Y DIFÍCIL DE REMOVER) ENTRE 16 MTS. (53.6') Y 39 MTS. (130').

MANIOBRA

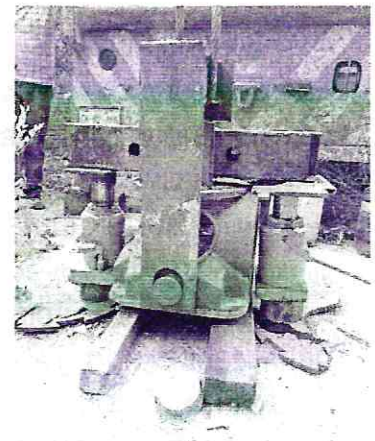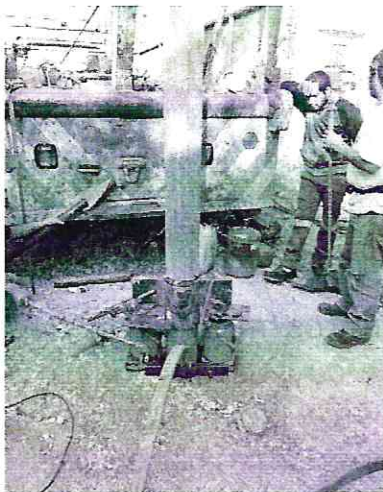


RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx

