



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

martes, 23 de julio de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 94

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: FRACC. ARANZAZU

SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00	X	
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLÍS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMÍN GARCIA MAGNO
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA



POZO 94 "FRACC. ARANZAZU"

El día 19 de julio del 2019 se realizó la desinstalación del equipo de bombeo en el pozo 94 Ubicado en Fracc. Aranzazu por presentar daño en el motor eléctrico.

DESINSTALACION

- 17 tramos de tubo de 4" x 6.10 mts.
- 10 tramos de tubo de 4" x 6.40 mts
- 172 mts. de cable sumergible Cal.1/0
- 174 m. de manguera poliducto para sondeo de 1".
- 1 Bomba sumergible marca GABRIEL mod.5JMHC/11 N°G736
- 1 Motor marca GABRIEL de 30 hp N°22. Fu tU.16.E.0882

MANIOBRA

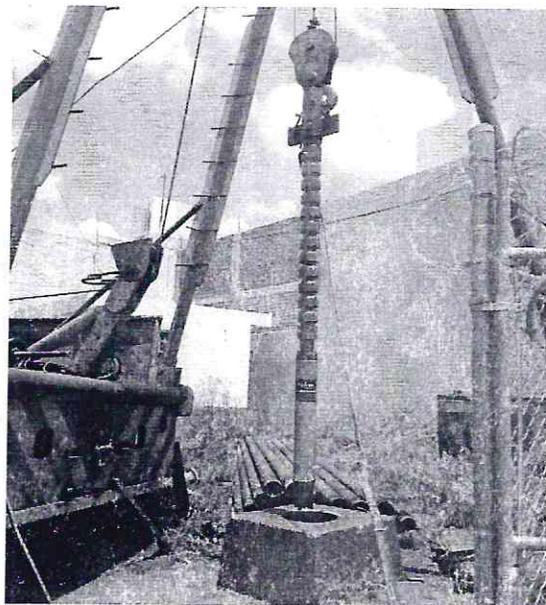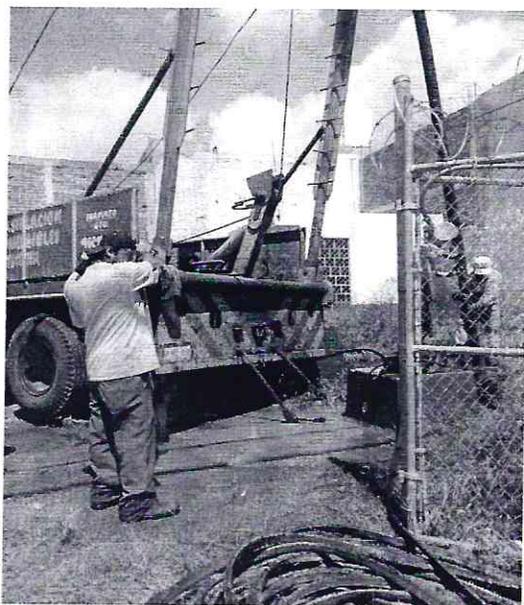

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo




Vale de Entrada de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.


Fecha: 19/07/19
Hora: 01:38 PM
Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
1	BOMBA	PZA	GABRIEL	5JMHC/11	SUMERGIBLE	SIN DATO	G736	SIN DATO	USADO	DANADO	P-94
1	MOTOR	PZA	GABRIEL	SIN DATO	SUMERGIBLE	30 HP	16.E.0882	SIN DATO	USADO	DANADO	P-94


Justificación

ESTE EQUIPO SE DESINSTALO DEL POZO 94 UBICADO EN ARANZAZU, POR DAÑO ELÉCTRICO (SOBRE CARGA) SE INGRESE A CONTROL PATRIMONIAL EN EL ALMACÉN UBICADO EN EL TALLER MECÁNICO PARA SU PRÓXIMA REPARACIÓN YA QUE LA BOMBA Y MOTOR NO CUENTAN CON NINGUNA REPARACIÓN ATENDIENDO EL FOLIO **0002448787**


 SOCIA
 JOSÉ MANUEL FARRÁN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

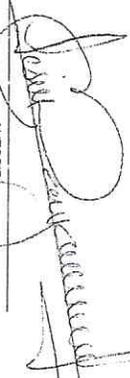
 AUTORIZA
 GARCÍA MAGNO JESÚS BENJAMÍN
 DIRECTOR AGUA POTABLE


 ENTREGA
 OMAR JUÁREZ PADILLA
 OPERACIÓN Y MITO

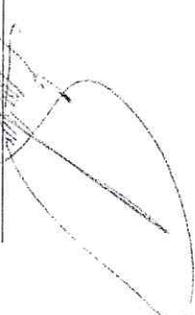
 REGISTRO
 JOSÉ ERNESTO
 JASOSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONOCIMIENTO
 MARIA FERNANDA
 AGUILAR VARGÜEZ
 CONTROL PATRIMONIAL



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA



POZO 94 "FRACC. ARANZAZU"

El mismo día de la desinstalación se manda a reparar equipo de bombeo con urgencia, pues en el momento no se contaba con otro equipo para reemplazarlo, y el día 23 de julio del 2019 se pasó con proveedor para recoger equipo ya reparado y por órdenes superiores se lleva directamente al pozo para su instalación. *(El equipo instalado fue el mismo)*

INSTALACION

- 17 tramos de tubo de 4" x 6.10 mts.
- 10 tramos de tubo de 4" x 6.40 mts
- 172 mts. de cable sumergible Cal.1/0
- 174 m. de manguera poliducto para sondeo de 1".
- 1 Bomba sumergible marca GABRIEL mod.5JMHC/11 N°G736
- 1 Motor marca GABRIEL de 30 hp N°22. Fu tU.16.E.0882

MANIOBRA

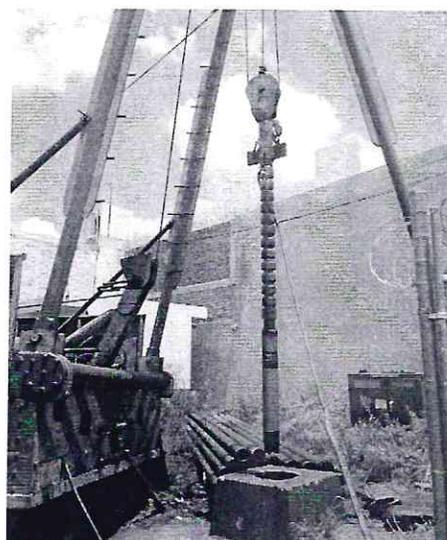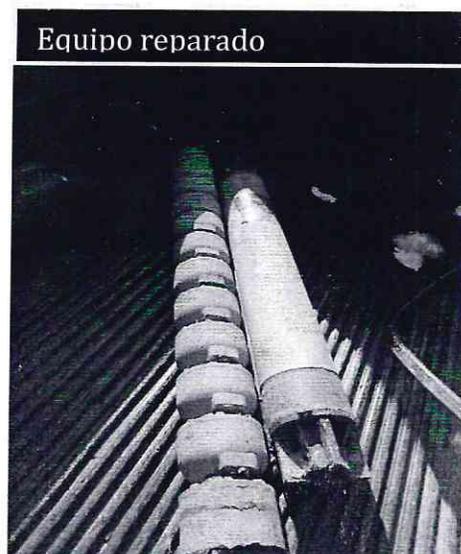

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.japami.gob.mx





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018-2021

Vale de Salida de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha.: 19/07/19
Hora: 02:00 PM
Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
1	BOMBA	PZA	GABRIEL	5JMHC/11	SUMERGIBLE	SIN DATO	G736	SIN DATO	USADO	DAÑADO	ING. SALVADOR VALADES VELA
1	MOTOR	PZA	GABRIEL	SIN DATO	SUMERGIBLE	30 HP	16.E.0882	SIN DATO	USADO	DAÑADO	ING. SALVADOR VALADES VELA

Justificación

SE MANDA A REPARACIÓN CON EL PROVEEDOR ING. SALVADOR VALADES VELA PARA SU INSTALACIÓN EN EL POZO 94 UBICADO EN ARÁNZAZU ATENDIENDO EL FOLIO **0002448787**

SOLICITA
JOSE MANUEL FARFAN
JEFE DE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
JOSÉ ERNESTO JASSO SEGOVIANO
CONTROL PATRIMONIAL

RECIBE
MIGUEL FLORES SANTOYO

VALDEA
MARIA FERNANDA AGUILERA VALDEZ
CONTROL PATRIMONIAL





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

martes, 30 de julio de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. RURAL COECILLO

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: EL COECILLO

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00		
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

TARJETA INFORMATIVA

POZO "COMUNIDAD EL COECILLO"

En el mes de Julio del 2019 la comunidad El Coecillo realiza una petición de apoyo a Japami para revisar equipo de bombeo en dicha comunidad, el personal electromecánico acudió y reviso el equipo encontrando el motor sumergible dañado, y con esto Japami brindo apoyo para la desinstalación e instalación del equipo de bombeo.

El día 20 de julio del 2019 se realizó la desinstalación del equipo de bombeo por presentar falla en el motor eléctrico.

EQUIPO DESINSTALADO

- 11 tramos de tubo de 42" x 6.40 mts.
- 75 mts. de cable sumergible Cal.3x8
- 71 m. de manguera poliducto para sondeo de 1".
- 1 Bomba sumergible marca MAK mod. BBK4
- 1 Motor sumergible marca MAK de 10 HP s/d.



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS



AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE



Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

TARJETA INFORMATIVA

POZO "COMUNIDAD EL COECILLO"

Después de que se reparó el equipo de bombeo se mandó nuevamente apoyo para la instalación de equipo de bombeo.

El día 30 de julio se realizó la instalación del equipo de bombeo siendo el mismo.
(Reparado)


EQUIPO INSTALADO

- 11 tramos de tubo de 42" x 6.40 mts.
- 75 mts. de cable sumergible Cal.3x8
- 71 m. de manguera poliducto para sondeo de 1".
- 1 Bomba sumergible marca MAK mod. BBK4
- 1 Motor sumergible marca MAK de 10 HP s/d.

MANIOBRA




RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

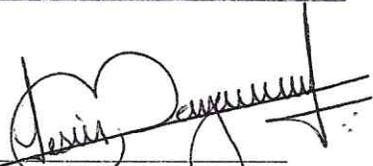
AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE


Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

sábado, 20 de julio de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 34

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: COL.IRAPUATO

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00		X
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00	X	
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00		
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00		
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 34 "COL. IRAPUATO"

El día sábado 20 de julio del 2019 se realizó la maniobra desinstalación de equipo de bombeo por presentar alto consumo de corriente.

DESINSTALACION

- 1 Bomba Sumergible Marca GOULDS modelo 9RCLC-3 serie G171 acoplada a un motor sumergible marca KSB modelo UMA-200B75/21 de 114 HP con serie A21203
- 19 Tramos de Tubo de 8" x 6,10 mts..
- 120 Mts. de Cable Sumergible Cal. 2 en paralelo
- 117 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx



Vale de Entrada de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.



Fecha: 02/08/19
 Hora: 02:00 PM
 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
1	MOTOR	EQUIPO	GOULDS	9RCLC-3	SUMERGIBLE	Sin dato	G171	SIN DATO	USADO	DANADO	POZO-34
1	BOMBA	EQUIPO	KSB	UMA-200B75/21	SUMERGIBLE	114 hp	A21203	SIN DATO	USADO	DANADO	POZO-34

JUSTIFICACIÓN

Este equipo se desinstaló por presentar alto consumo de corriente. En el pozo 34 ubicado en la col. Irapuato, se entrega a control patrimonial en el almacén que se encuentra en el taller mecánico atendiendo el folio 0002448445

NOTA: Los datos del equipo fueron tomados de la base de datos de control, del departamento de operación y mantenimiento de pozos, ya que el equipo salió sin placa de datos.

se recomienda su próxima reparación de este equipo ya que cuenta con una reparación y en una mayoría de pozos es compatible.

SOLICITA
 JOSE MANUEL FARRAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

AUTORIZA
 GABRIEL AGUIRRE JESUS BEJUMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
 OMAR JUAREZ PADILLA
 OPERACIÓN Y MITTO

RECIBE
 JOSE ERNESTO JASSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

VALIDA
 MARIA FERNANDA AGUILAR VAQUERO
 CONTROL PATRIMONIAL





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Pozo 34 "COL. IRAPUATO"

Para realizar la instalación se sacaron equipos de bombeo de control patrimonial y se mandaron a acoplar con servicio Valadez.

El día 24 de julio del 2019 se realizó la maniobra de instalación de equipo de bombeo

INSTALACION

- bomba sumergible marca GABRIEL Mod. 9JMBHC/2 serie G664
- motor sumergible marca LUBI capacidad 100 hp serie 21901080
- 19 Tramos de Tubo de 8" x 6,10 m.
- 120 Mts. de Cable Sumergible Cal. 2 en paralelo.
- 119Mts. de Manguera P/Sondeo de 1

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

Vale de Salida de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.



Fecha: 22/07/19
 Hora: 02:00 PM
 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
1 (A)	BOMBA	EQUIPO	GABRIEL	9JMBHC/2	SUMERGIBLE	SIN DATO	G664	SIN DATO	USADO	BUENO	ING. SALVADOR VALADES VELA
2 (A)	MOTOR	EQUIPO	GABRIEL	SIN DATO	SUMERGIBLE	100 HP	751680453	SIN DATO	USADO	DAÑADO	ING. SALVADOR VALADES VELA
1 (B)	BOMBA	EQUIPO	LUBI	W125-5a	SUMERGIBLE	SIN DATO	21707748	SIN DATO	USADO	DAÑADO	ING. SALVADOR VALADES VELA
2 (B)	MOTOR	EQUIPO	LUBI	SIN DATO	SUMERGIBLE	100 HP	21707748	SIN DATO	USADO	BUENO	ING. SALVADOR VALADES VELA

Justificación

ESTOS EQUIPO SE MANDARAN CON EL PROVEEDOR ING. SALVADOR VALADES VELA PARA REALIZAR UN ACOPLAMIENTO ENTRE 1(A Y 2(B), UNA VEZ ACOPLADOS SE INSTALARAN EN EL POZO 34 UBICADO EN COLONIA IRAPUATO ATENDIENDO EL FOLIO 0002452305

NOTA: LOS EQUIPOS 2(A Y 1(B) SE REGRESARAN CON SU VALE DE ENTRADA A CONTROL PATRIMONIAL

SOLICITA
 JOSE MANUEL FARFAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA
 GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
 JOSE ERNESTO JASSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

RECIBE
 Miguel Flores Santoyo

VALDIA
 MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ
 CONTROL PATRIMONIAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
 Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
 www.jiapami.gob.mx





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-01

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

viernes, 12 de julio de 2019

PROVEEDOR: J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO

POZO NO. 65

AREA: OPERACIÓN Y MANTTO. DE POZOS

UBICACIÓN: COL 1° DE MAYO

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
DESINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA	\$5,000.00		
INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y/O TURBINA. EN LOS MOVIMIENTOS DE GRÚA SE INCLUYE LA PEGAZÓN DE ARRANCADOR A BOMBA	\$5,000.00		
FLECHA SUPERIOR NUEVA DE 1/2 DE DIAMETRO x 3.05 MTS. DE LARGO	\$3,000.00	X	
HACER DOS BUJES DE BRONCE PARA TUERCA DE LUBRICACIÓN	\$2,000.00	X	
MAQUINAR TUERCA DE FLECHA SUPERIOR DE 1/2"	\$1,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL FARFÁN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

VALIDA

JESUS BENJAMIN GARCIA MAGNO
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POR EL PROVEEDOR

J. TRINIDAD CASTRO GARRIDO



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Tarjeta informativa

POZO 65 "COL. 1° DE MAYO"

El día 12 de julio del 2019 se continuó con los trabajos de instalación del equipo de bombeo en pozo 65 ubicado en la Col. 1° de mayo.

Se comienzan los trabajos de instalación alrededor de las 5:00 horas y al momento de querer realizar el acoplamiento del nuevo equipo de bombeo se percata personal de servicio externo que las cuerdas de la chumacera superior no coinciden, además de que la nueva bomba trae la flecha con mayor longitud, de esta manera se lleva el equipo al taller de torno del servicio externo para realizar los cambios y maquinados que la nueva bomba requiere para poder realizar su acoplamiento.

TRABAJOS DE MAQUINADO

Se maquina nueva chumacera superior con cuerda izquierda.

Maquinado flecha superior

Se maquina cubierta superior. Y 2 bujes de bronce



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.japami.gob.mx



TARJETA INFORMATIVA

POZO 65 "COL. 1° DE MAYO"

El día 11 de Julio del 2019 se realizó la desinstalación del equipo de bombeo del pozo 65 ubicado en la Col. 1° de Mayo por presentar bajo gasto la bomba turbina, para esto se contrató servicio externo y la maniobra fue la siguiente:

EQUIPO DESINSTALADO

- 10 tramos de tubo de 6" x 3.05 mts.
- 32 tramos de tubo de 8" x 3.05 mts.
- 30 transmisiones completas de 1 3/16 x 2" x 3.05 mts.
- 5 transmisiones completas de 1 1/2 x 2 1/2 x 3.05 mts.
- 7 transmisiones completas de 1 11/16 x 2 1/2 x 3.05 mts
- 1 bomba de turbina vertical marca TORREON modelo 3015-AM1-8 con serie 19626-D16.
- 128 mts de poliducto para sondeo de 1".
- 1 motor vertical marca siemens de 150 HP número de serie G91T554-1.
- 1 cabezal de descarga de 6 x6.

(Esta maniobra se comenzó alrededor de las 8:30 am y se prolongó hasta las 22:00 horas del mismo día, además se dejó la grúa en predio con vigilancia para resguardar material y herramientas ya que la maniobra de instalación se continuaría al día siguiente)



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS



AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE




Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Maniobra de desinstalación

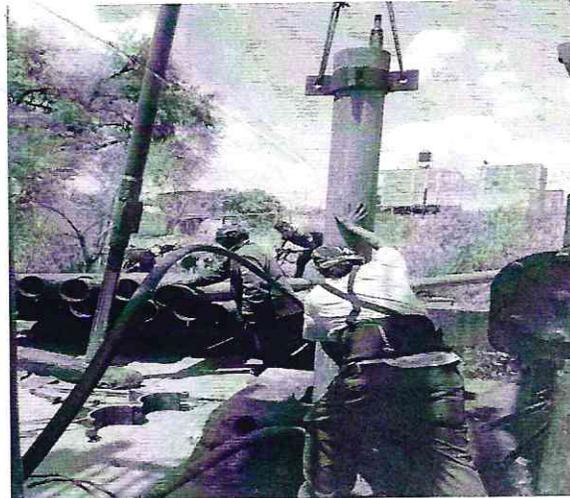

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.japami.gob.mx





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2013-2017

Vale de Entrada de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 02/08/19
Hora: 02:00 PM
Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
1	BOMBA	PZA	TOREEON	3015-AM1-8	TURBINA	SIN DATO	19626-D16	N/A	USADO	DAÑADO	POZO-65

JUSTIFICACIÓN

ESTA BOMBA SE DESINSTALO DEL POZO 65 UBICADO EN LA COLONIA PRIMERA DE MAYO, SE ENTREGA A CONTROL PATRIMONIAL EN EL ALMACÉN QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER, PARA SU PRÓXIMA REPARACIÓN YA QUE NO CUENTA CON NINGUNA, ATENDIDO EL FOLIO **0002444393**

NOTA: LOS DATOS DE LA BOMBA FUERON TOMADOS DE LA BASE DE DATOS DE CONTROL, DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS YA QUE, EL EQUIPO SALIÓ SIN PLACA DE DATOS.

SOLICITA
JOSE MANUEL FARFAN
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

VANDA
MARIA FERNANDA
AGUILERA VAZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BERVAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

SIN PLACA
OMAR JUAREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MITTO

RECIBE
JOSE ERNESTO
JASSO SEGOVIANO
CONTROL PATRIMONIAL



Tarjeta informativa

POZO 65 "COL. 1° DE MAYO"

Al término de los trabajos realizados en taller de torno se procedió a realizar el acoplamiento de bomba y la instalación del equipo de bombeo en pozo.

EQUIPO INSTALADO

- 10 tramos de tubo de 6" x 3.05 mts.
- 32 tramos de tubo de 8" x 3.05 mts.
- 30 transmisiones completas de 1 3/16 x 2" x 3.05 mts.
- 5 transmisiones completas de 1 1/2 x 2 1/2 x 3.05 mts.
- 7 transmisiones completas de 1 11/16 x 2 1/2 x 3.05 mts
- 1 bomba de turbina vertical marca RODASE modelo 10 A de 13 pasos con serie 9738 0619
- 128 mts de poliducto para sondeo de 1".
- 1 motor vertical marca siemens de 150 HP número de serie G91T554-1.
- 1 cabezal de descarga de 6 x6.

Además se colocaron nuevos estabilizadores que proporciono el proveedor, la maniobra se termina alrededor de las 19:00 hrs y se deja equipo de bombeo trabajando.



RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS



AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE



Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

Maniobra de instalación

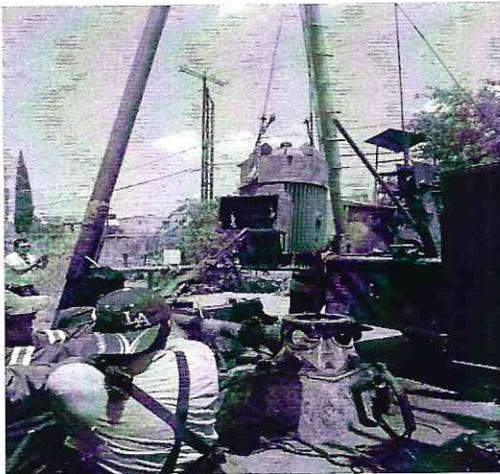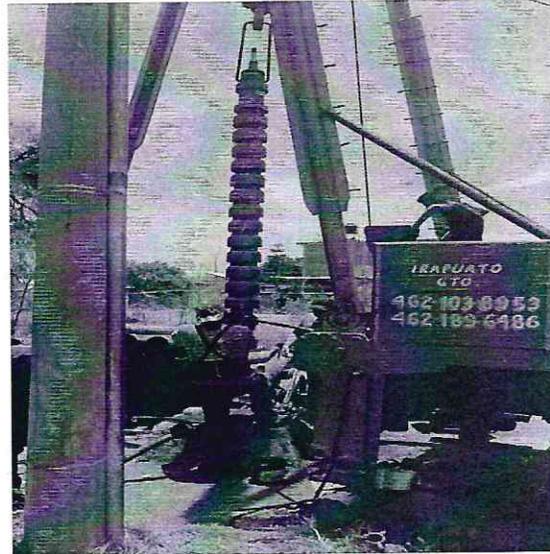

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx



FICHA INFORMATIVA

Pozo 85 "Col. La Moderna"





El día 20 de Agosto del 2019 se realizó la desinstalación del equipo de bombeo por daño en motor sumergible.

EQUIPO DESINSTALADO.

1 Bomba sumergible marca INDAR Mod. UGP 1010-06 N° IA107516
1 Motor sumergible marca INDAR modelo UGP 1010125 de 165 HP No.IA107516
20.5 Tramos de tubo de 8" x6.10 mts
125 mts de cable cal. 3x2/0 en paralelo.
125 mts de poliducto de 1".

MANIOBRA

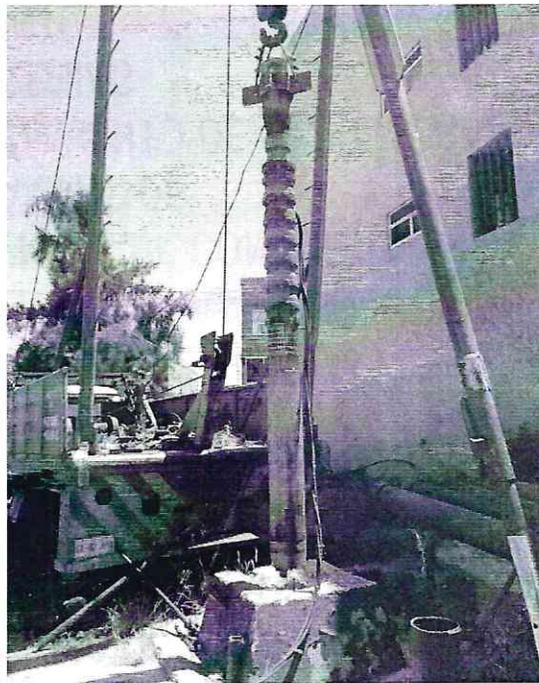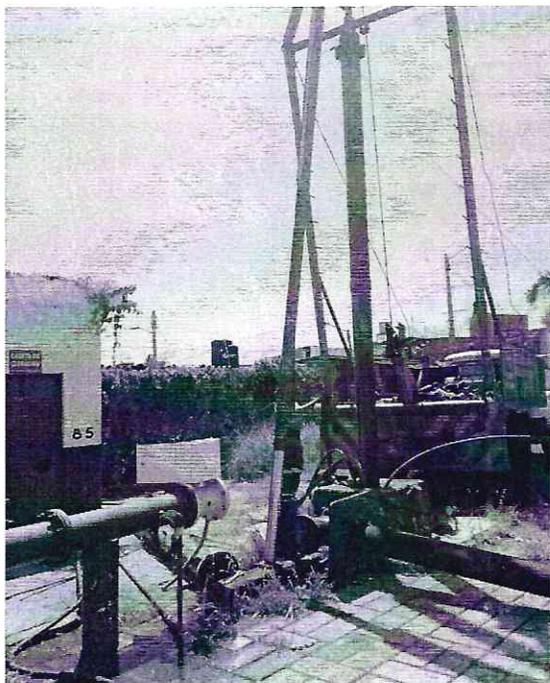

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FANFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

Vale de Entrada de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 26/08/19
Hora: 09:22 AM
Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Área: Operación y Mantenimiento Pozos.


Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
1	BOMBA	EQUIPO	INDAR	UGP-1010-05	SUMERGIBLE	N/A	IA 1010817	SIN DATO	USADO	BUENA	POZO-85
1	MOTOR	EQUIPO	INDAR	ML-25-3-070	SUMERGIBLE	165 HP	IA 1010817	SIN DATO	USADO	DAÑADO	POZO-85

Justificación


Este equipo fue desinstalado del pozo 85 ubicado en la moderna se entrega a control patrimonial en el almacén que se encuentra en el taller mecánico para su resguardo y próxima reparación ya que cuenta con 1 reparaciones atendiendo el folio siac **0002468988**

nota: EL equipo de bombeo salió sin placa de datos., Los datos se tomaron de la base de datos de operación y mantenimiento de pozos.


SOLICITA
JOSE MANUEL FARFAN
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

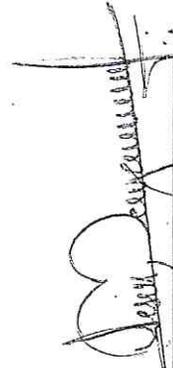
AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE


ENTREGA
OMAR JUAREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MITTO

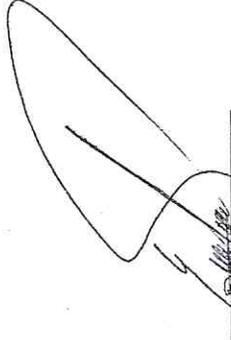
RECIBE
JOSE ERNESTO
PASSO SEGOVIANO
CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONOCIMIENTO
MARIA FERNANDA
AGUILAR VAZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

FICHA INFORMATIVA

Pozo 85 "Col. La Moderna"

El día siguiente 21 de Agosto del 2019 se realiza la instalación del equipo de bombeo reparado por servicio Valadez.

ÉQUIPO INSTALADO.

1 Bomba sumergible marca GOULDS modelo 9RCLC-4 No K210 acoplada a un Motor KSB modelo UMA-200-150 de 150 HP con N°A70643

20.5 Tramos de tubo de 8" x6.10 mts

125 mts de cable cal. 3x2/0 en paralelo.

125 mts de poliducto de 1".

MANIOBRA




RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

Vale de Salida de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.

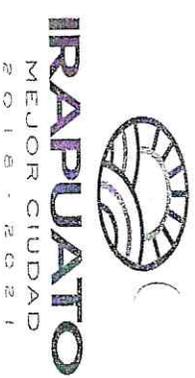

Fecha: 20/08/19
 Hora: 03:00 PM
 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
1	BOMBA	EQUIPO	GOULDS	9RCLC-4	SUMERGIBLE	N/A	K210	N/A	USADO	REPARADO	POZO-85
1	MOTOR	EQUIPO	KSB	UMA-250-150	SUMERGIBLE	150 HP	A70643	SIN DATO	USADO	REPARADO	POZO-85

Justificación

Para su instalación en el pozo 85 ubicado en la moderna atendiendo el folio siac **0002468988**
 Nota. Este equipo fue reparado por el proveedor ING. SALVADOR VALADES VELA

SOLICITA
 JOSE MANUEL FARFAN
 JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA
 GARCIA MAGNO JESUS BERUJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
 JOSÉ ENRIESTE
 JASSO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

RECIBE
 MIGUELÓRES SANTOYO
 OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA


Pozo 25 "COL. PLAN GUANAJUATO"

El día 27 de Agosto del 2019 se realizó la maniobra de desinstalación del equipo de bombeo por falla en el motor eléctrico.

EQUIPO DESINSTALADO

1 bomba sumergible marca GOULDS modelo 9RCLC-3 serie I457
1 motor sumergible marca GABRIEL capacidad 100 hp serie 751480266
22.5 Tramos de Tubo de 6" x 6,10 m.
139 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 1/0 AWG,
138 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1

MANIOBRA

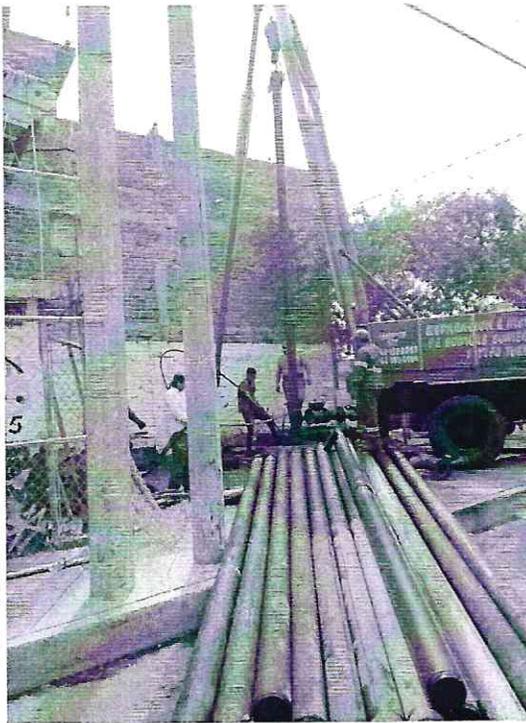

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021



Pozo 25 "COL. PLAN GUANAJUATO"

Este mismo día se realizó la maniobra de Instalación de otro equipo de bombeo que se tenía en almacén de control patrimonial en buen estado.

EQUIPO INSTALADO

1 bomba sumergible marca INDAR Mod. UGP-0840-03 No. IA102418
1 motor sumergible marca INDAR Mod. ML-18-3/068 de 83 HP. No. IA102418
22.5 Tramos de Tubo de 6" x 6,10 m.
139 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 1/0 AWG,
138 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1

MANIOBRA

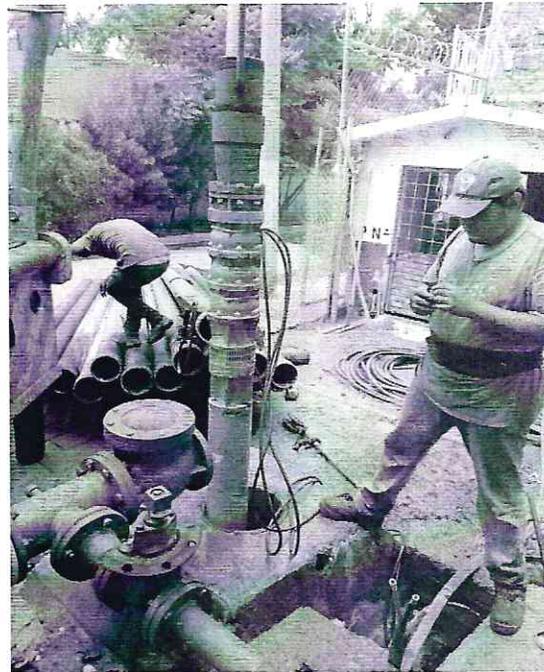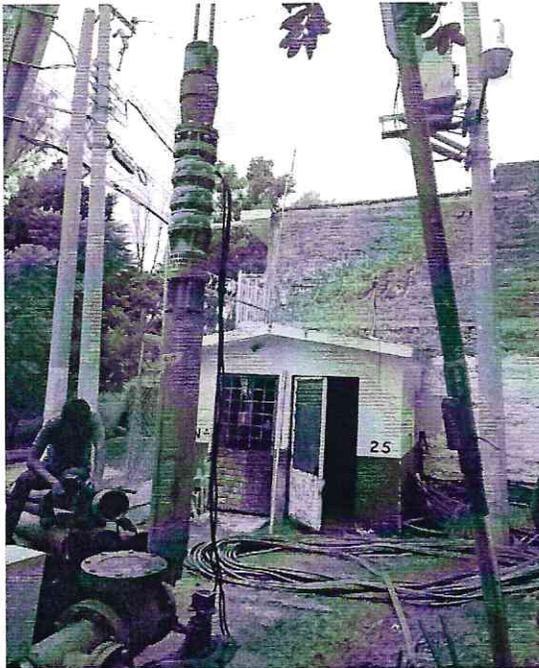

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Supervisor de obra
Miguel Flores Santoyo



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2016 2021

Vale de Salida de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 27/08/19
Hora: 11:00 AM

Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
1	BOMBA	EQUIPO	INDAR	UGP-0840-03	SUMERGIBLE	N/A	IA 102418	N/A	USADO	BUENO	POZO-25
1	MOTOR	EQUIPO	INDAR	ML-18-3/068	SUMERGIBLE	83 HP	IA 102418	N/A	USADO	BUENO	POZO-25

Justificación

Para su instalación en el pozo 25 ubicado en la colonia plan Guanajuato atendiendo el folio **002478455**

SOLICITA
JOSE MANUEL FARFAN
JEFE DE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGRO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
JOSE ERNESTO
JASSO SEGOVIANO
CONTROL PATRIMONIAL

RECIBE
MIGUEL FLORES
ELECTROMECANICO

VALIDA
MARIA FERNANDA
AGUILAR VAZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

OBSERVACIONES:

Ninguna

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:

Jesús Benjamín García Magno

Director de Agua Potable

José Manuel Farfán Solís

Jefe de Operación y Mantto. de Pozos

Miguel Flores Santoyo

Supervisor

Omar Juárez Padilla

Analista

Testigo

Roberto Rivera Lara

Director de Mantenimiento y Servicios Generales.

Graciela Hernández Hernández

Analista Especializado Dirección de Mantto. y Servicios Generales.

Por el Proveedor

J. Trinidad Castro Garrido

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 106 "LOS ARCOS"




El día 10 de septiembre se realizó maniobra de desinstalación del equipo de bombeo por presentar falla de bajo gasto.


En el momento de desinstalar personal de servicio externo se percatan que la flecha superior se encontraba capada (rota) por lo que se continuó la desinstalación para encontrar el motivo por el cual esta se averió, encontrando 2 transmisiones en mal estado y la flecha superior además de la tuerca lubricadora.

Después del diagnóstico obtenido se solicita maquinar la flecha superior, la tuerca lubricadora y el remplazo de 2 transmisiones para poder reinstalar el equipo de bombeo.

EQUIPO DESINSTALADO EN MANIOBRA

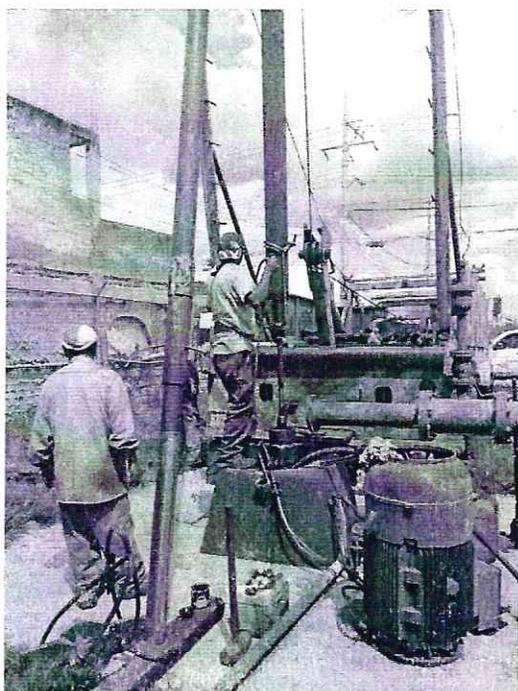

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

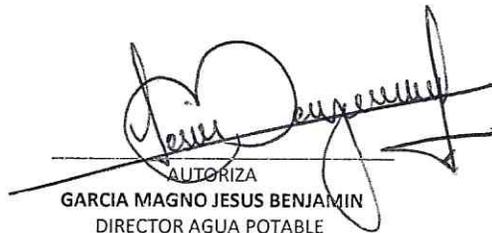

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 106 "Los Arcos"




IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

El día 11 de septiembre del 2019 se continuó con la maniobra de instalación del equipo de bombeo quedando trabajando y en buenas condiciones.

MANIOBRA

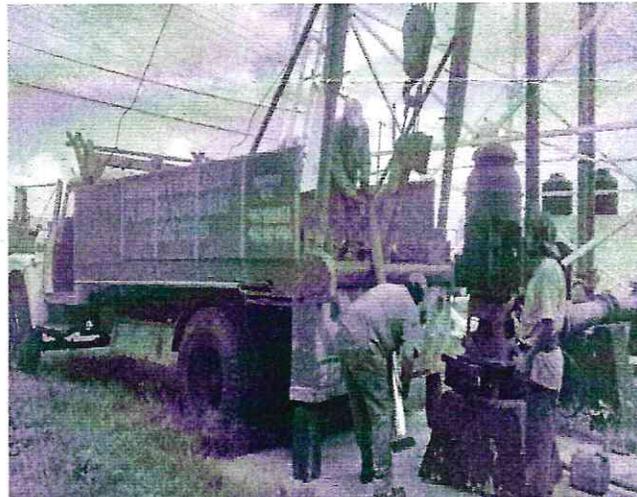

RESPONSABLE DIRECTO
JOSE MANUEL FARFAN SOLIS
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

TARJETA INFORMATIVA

Pozo 106 "Los Arcos"



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Este mismo día se mandó maquinar las piezas requeridas para poder realizar la instalación del equipo de bombeo.

MAQUINADO DE PIEZAS

