



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

31 de marzo del 2020

“POZO 108 VILLAS DE BERNALEJO”

TARJETA INFORMATIVA

El día 26 de marzo del 2020 se realizó la maniobra de desinstalación del equipo de bombeo por presentar bajo gasto, ya que personal electromecánico de pozos al revisarla encontró falla mecánica en bomba por lo que se procedió a realizar la maniobra a cargo de servicio externo “Castro Garrido”

La desinstalación se terminó aproximadamente a las 16:00 hrs.

DESINSTALACION


21 Tramos de Tubo de 6" x 6.10Mts.

1 Motor sumergible marca KSB UMA 200-100 de 100 HP No. A71859

1 Bomba sumergible marca AS modelo 7ASP/4P No. Serie

130 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 1/0.

MANIOBRA

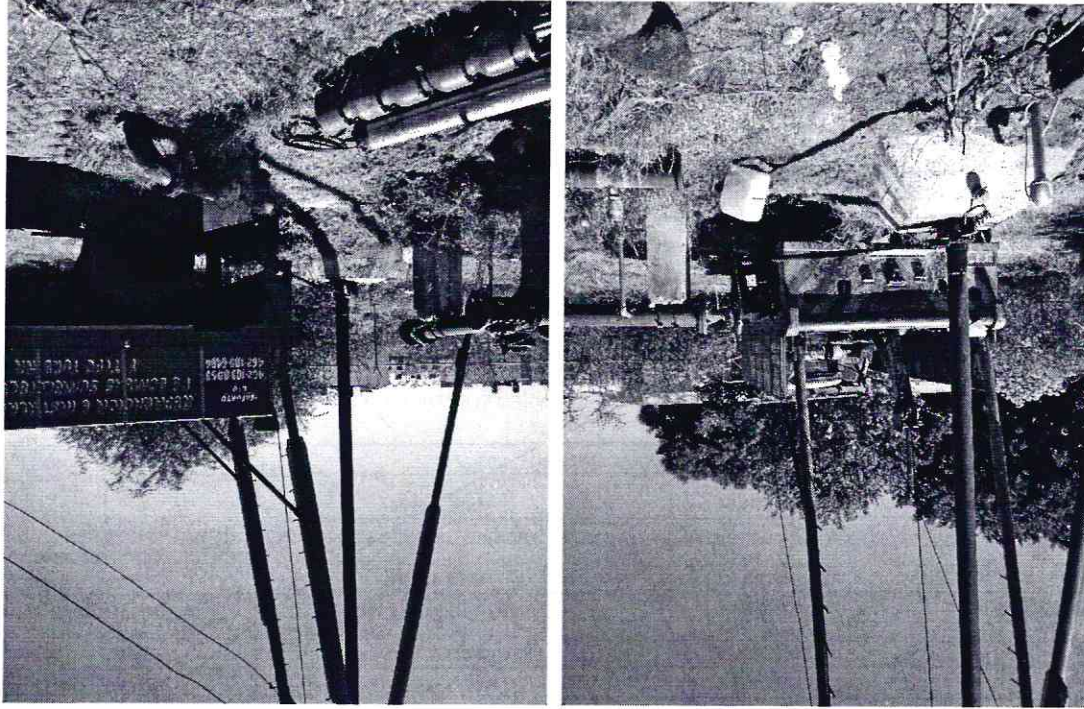

RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MTTD DE POZOS

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTD DE POZOS



AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
 OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
 JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

La maniobra de desinstalación comenzó a las 14:00 aproximadamente ya que el servicio externo reporto bastante maleza a su llegada y también se reportó un gran panel de abejas en la columna del equipo de bombeo por lo que tuvieron que intervenir personal de protección civil y bomberos así como personal de otro departamento para la limpieza del predio y poder estacionar la grúa con la cual se realizaría la desinstalación.

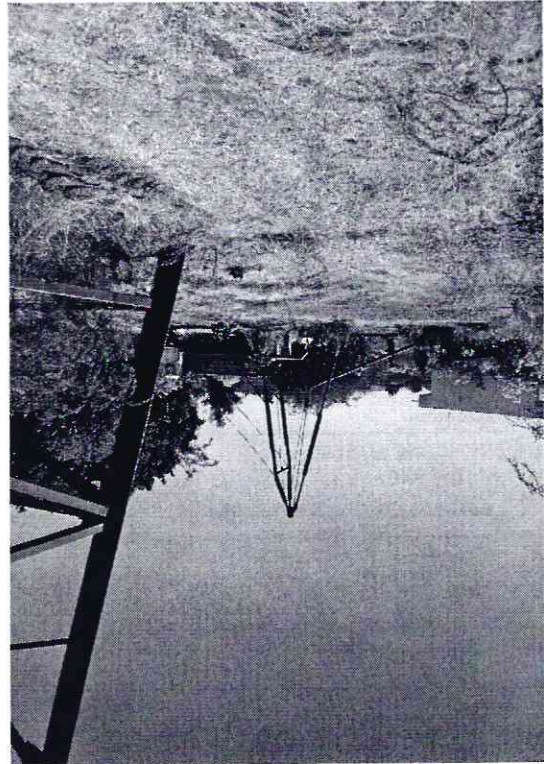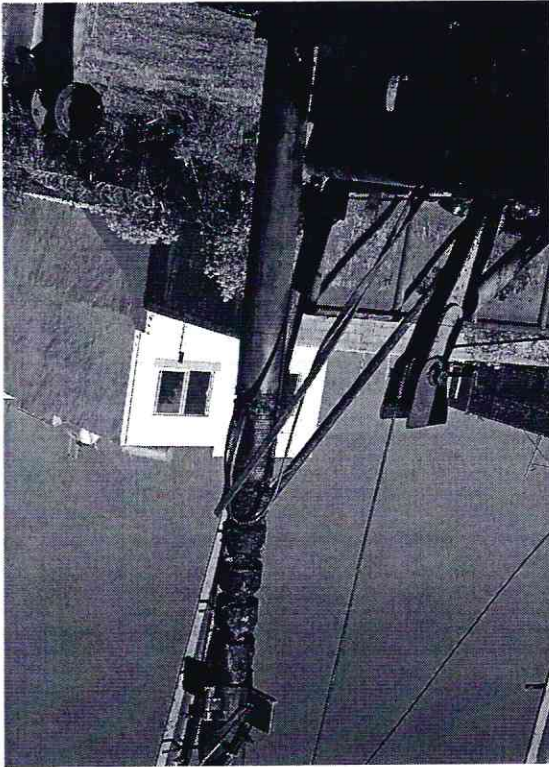

31 de marzo del 2020

“POZO 108 VILLAS DE BERNALEJO”

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2018 - 2021





RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
 OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
 JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

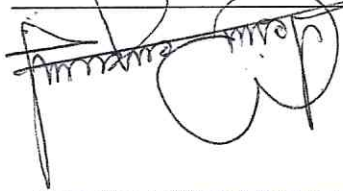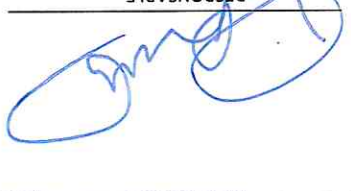

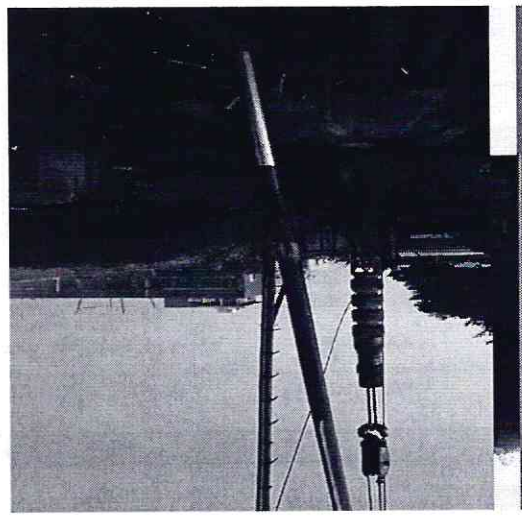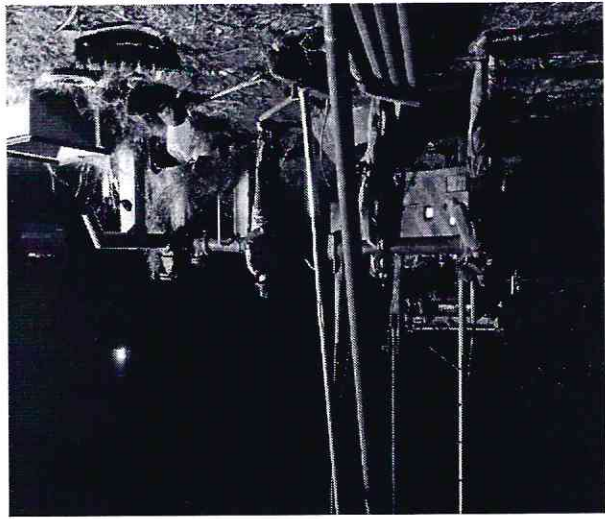MANIOBRA

- 21 Tramos de Tubo de 6" x 6.10Mts.
- 1 Motor sumergible marca KSB UMA 200-100 de 100 HP No. A71859
- 1 Bomba sumergible 9rcl/3 N° SERIE I 158
- 130 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 1/0.
- 130 Mts de poliducto para sondeo de 1" nuevo
- Además de que se puso sello sanitario nuevo
- Reducción de acero al carbón de 8" A 6" cedula 40 nuevo

INSTALACION

EL día 26 Y 27 de marzo del 2020 se llevó otra bomba para que personal de servicio externo la acoplara con el mismo motor se había desinstalado ya que este se encontraba en buen estado, al término del acoplamiento se comenzó con la instalación del equipo de bombeo ya entrada la tarde-noche y para poder continuar se llevaron reflectores para el alumbrado mismo que fue proporcionado y prestado por protección civil acabando 02:00 am del día 27 marzo :

31 de marzo del 2020

"POZO 108 VILLAS DE BERNALEJO"

TARJETA INFORMATIVA





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA


POZO 115 "SAN JAVIER"

El día 20 de marzo del 2020 se realizó la maniobra de desinstalación del equipo de bombeo por falla en el motor eléctrico.

EQUIPO DESINSTALADO

- 1 Bomba Sumergible Marca KSB UPA 200-21/5 con No. de serie 19040007 acoplada a
- 1 Motor Sumergible Marca KSB UMA 150 D 37/22 de 59 HP. Con No. serie K180066-01
- 20 Tramos de Tubo de 6" x 6.10 mts.
- 125 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 2
- 122 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1

MANIOBRA

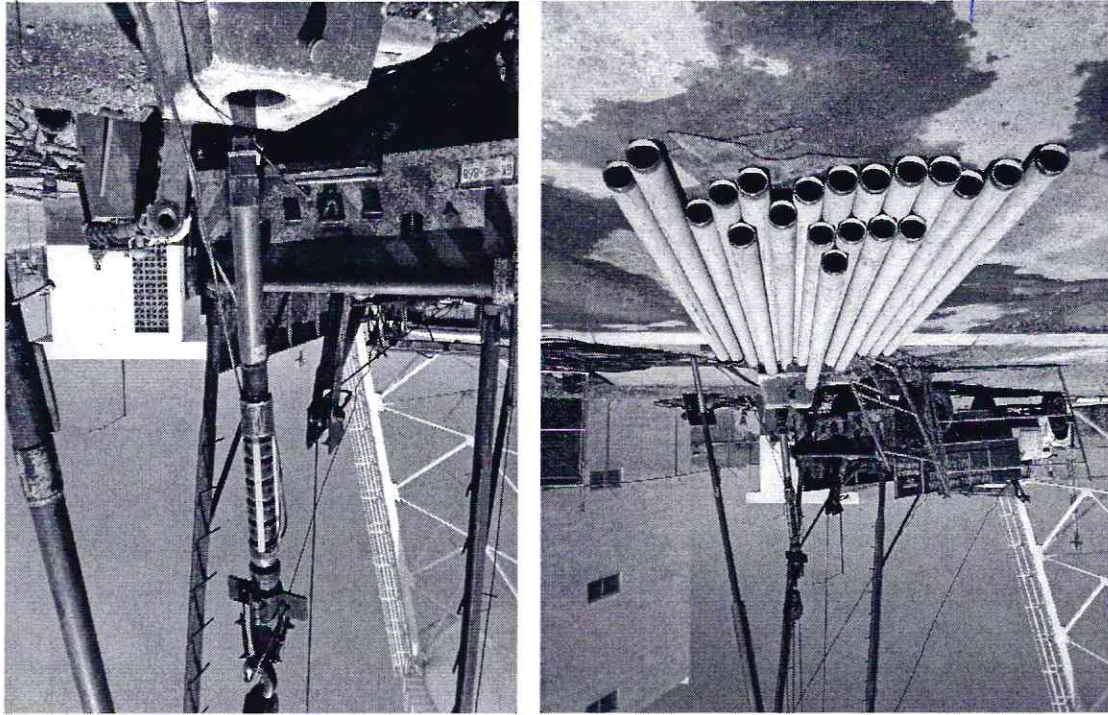


RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE


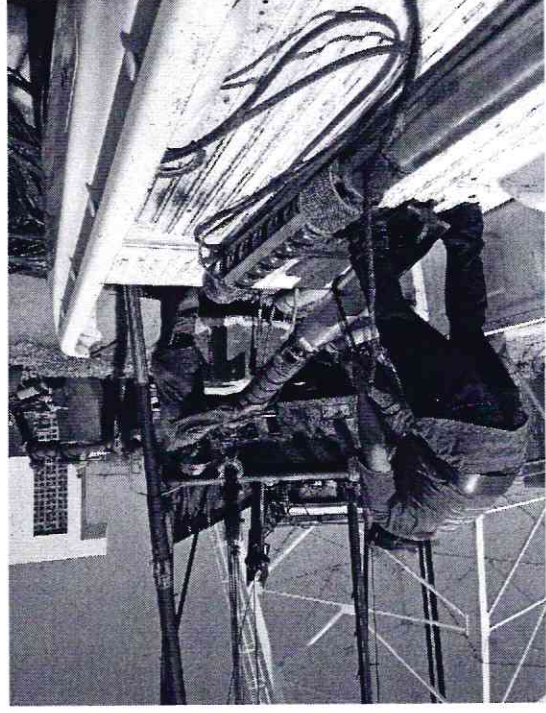
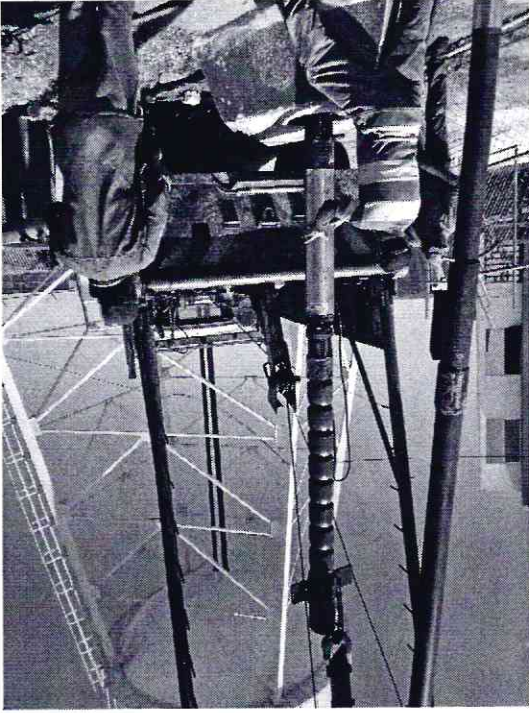
AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

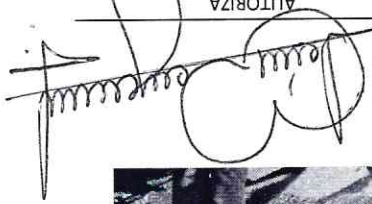

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
 JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

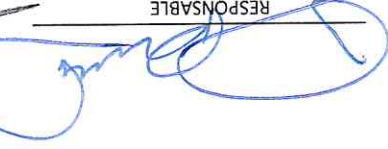

RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
 OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

MANIOBRA

- 1 bomba sumergible marca Goulds Mod. 7TLC/7 No. HTSU037
- 1 motor sumergible marca SME de 75 Hp. (No. 5517074168)
- 20 Tramos de Tubo de 6" x 6.10 mts.
- 125 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 2
- 122 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1

EQUIPO INSTALADO

Este mismo día 20 de marzo del 2020 se realizó la manioobra de instalación de otro equipo de bombeo reparado que se sacó de almacén de control patrimonial.

POZO 115 "SAN JAVIER"

TARJETA INFORMATIVA





IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2018-2021

Vale de Salida de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.

OK

Fecha: 20/03/20
 Hora: 11:00 PM

Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
01	BOMBA	EQUIPO	GOULDS	7TLC/7	SUMERGIBLE	SIN DATO	HTSU037	SIN DATO	USADO	REPARADO	POZO-115
01	MOTOR	EQUIPO	SME	SIN DATO	SUMERGIBLE	75 HP	5517074168	SIN DATO	USADO	REPARADO	POZO-115

Justificación

ESTE EQUIPO SE SACARA DEL ALMACÉN QUE SE ENCUENTRA EL TALLER MECÁNICO DE CONTROL PATRIMONIAL PARA SU INSTALACIÓN EN EL POZO 115
 UBICADO EN SAN JAVIER ATENDIENDO EL FOLIO 0002609565

SOLICITA
 ARO. DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PALACIOS
 JEFE DE OPERACIÓN EN MTO DE POZOS

AUTORIZA
 GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
 JOSE SEGOVIANO JASSO
 CONTROL PATRIMONIAL

RECIBE
 MIGUEL FLORES
 ELECTROMECANICO

VALIDA
 MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ
 CONTROL PATRIMONIAL

VOCA
 J. ENCARNACION OROZCO KOVARRUBIAS
 GERENTE DE OPERACION Y MANTTIO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
 Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
 Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto, México
 www.irapamti.gob.mx





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

POZO 76 "FRACC. VALLE DE LAS FLORES"

El día 03 de abril del 2020 se realizó la desinstalación del pozo 76 ubicado en el Fracc. Valle de las Flores para rescatar el equipo de bombeo ya que este se encontraba fuera de operación, el equipo estaba en buen estado ya que desde su instalación en el 2016 se dejó solo para emergencia.

DESINSTALACION


- 1 Bomba sumergible marca GOULDS MOD. 7CHC-5, NO. SERIE HTSA16
- 1 motor sumergible marca KSB, MOD. UMA 200-D65/21 de 100 HP. No. de serie D41009
- 39 tramos de tubo de 6" x 3.05 mts.
- 122 mts. De poliducto de 1" para sondeo
- 122 mts. De cable sumergible calibre 3x1/0

MANIOBRA




RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

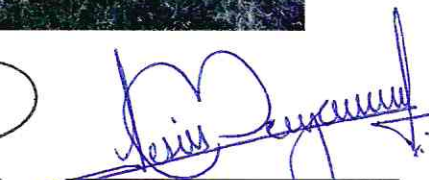
AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE



Vale de Entrada de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del

Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Fecha: 20/04/2020
 Hora: 03:00 pm

N° LETRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MARCA	MODELO	TIPO	CAPACIDAD	SERIE	MEDIDA	ESTADO FÍSICO	ESTATUS	PROCEDENCIA
A	1	TRANSFORMADOR	PZA	MADVER	SIN DATO	PEDESTAL	112.5 KVA	116598	SIN DATO	USADO	DAÑADO	POZO-76
B	1	CABLE	linea	sin dato	sin dato	SUMERGIBLE	3 X 3/0 AWG	SIN DATO	UNA LINEAS DE 117 METROS	USADO	BUENO	POZO-76

INGISO	ENTREGADO EN		PAR BAJA	REPARACIÓN	STOCK	No. SIAG	No. INVENTARIO	ACOPADO A INICIO
	JUAN CANO	FALLER MECANICO						
A	X			X				
B	X				X			

JUSTIFICACIÓN

DESINSTALACION POZO 76 UBICADO EN COL. Col. Valle de las Flores II.

ARQ. DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PALACIOS
 JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

PARA SU CONOCIMIENTO
 MARIA FERNANDA
 AGUILAR VAZQUEZ
 CONTROL PATRIMONIAL

RECIBE
 CONTROL PATRIMONIAL

ENTREGA
 OMAR JÁREZ PADILLA
 OPERACIÓN Y MITTO



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
 Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
 Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
 www.japami.gob.mx



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018-2021

Vale de Entrada de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 15/04/2020 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
Hora: 03:00 pm Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	Procedencia
01	Cable	LÍNEA	SIN DATO	SIN DATO	ELÉCTRICO	CAL 1/0 AWG	SIN DATO	1 UNA LÍNEA DE 11.04 METROS C/U	USADO	BUENO	POZO-76
03	Cable	LÍNEA	SIN DATO	SIN DATO	ELÉCTRICO	CAL 3/0 AWG	SIN DATO	3 TRES LÍNEAS DE 11.50 METROS C/U	USADO	BUENO	POZO-76
01	Centro de carga (con 3 pastillas térmicas incluidas marca SQUARE-D de 15 AMP)	EQUIPO	SQUARE-D	Q016	ELÉCTRICO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	USADO	BUENO	POZO-76
01	ITM (con gabinete)	EQUIPO	SIEMENS	SIN DATO	TRIFÁSICO	15 AMPERES	SIN DATO	SIN DATO	USADO	BUENO	POZO-76
01	ITM (con gabinete)	EQUIPO	SIEMENS	SIN DATO	TRIFÁSICO	175 AMPERES	SIN DATO	SIN DATO	USADO	BUENO	POZO-76
01	Transformador	EQUIPO	MADAVER	SIN DATO	SECO	440-220/127/10KVA	SIN DATO	SIN DATO	USADO	BUENO	POZO-76
01	Arrancador	EQUIPO	SIEMENS	K981	Tención reducida	100 hp	K15-111-16-24	SIN DATO	USADO	BUENO	POZO-76
01	Tubo	Tramo	Sin dato	Sin dato	Galvanizado	Sin dato	Sin dato	4" x 1.10 mts	USADO	BUENO	POZO-76
01	Bomba	EQUIPO	GOULDS	7chc/5	sumergible	Sin dato	HISA16	SIN DATO	USADO	BUENO	POZO-76
01	MOTOR	EQUIPO	KSB	UMA	sumergible	103 HP	D41009	SIN DATO	USADO	BUENO	POZO-76

Justificación

Equipo desinstalado del pozo 76 ubicado valle de las flores 2 Se entrega a control patrimonial en el almacén que se encuentra en el taller mecánico para su resguardo y próxima instalación.

ARQ. DANIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ PALACIOS
JEFE DE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

AUTORIZA
GARCÍA MAGNO JESÚS BERAMÍN
DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA
OMAR JUÁREZ PADILLA
OPERACIÓN Y MITO

RECIBE
JOSÉ ERNESTO
JASSO SEGOVIANO
CONTROL PATRIMONIAL

PARA SU CONOCIMIENTO
MARIA FERNANDA
AGUILAR VAZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Bvld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.irapami.gob.mx





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

29 de mayo de 2020

TI-OMP-030

Asunto: Equipamiento pozo 104


TARJETA INFORMATIVA

Se informa de las actividades para el cambio de equipo del pozo 104 Campestre de las Flores.

Desinstalación de equipo de bombeo (27 de mayo de 2020)

Se desinstala equipo de bombeo ya que las protecciones eléctricas no permiten la operación del mismo por sobrecarga siendo el siguiente equipo desinstalado:

- Bomba sumergible sin placa de 12 pasos
- Motor sumergible sin placa de datos marca Gabriel de 60 hp con adaptación en acoplamiento de 8" a 6".
- 21 tramos de columna de 4" dando un total de 125 m
- 125 m de cable sumergible calibre 4 AWG

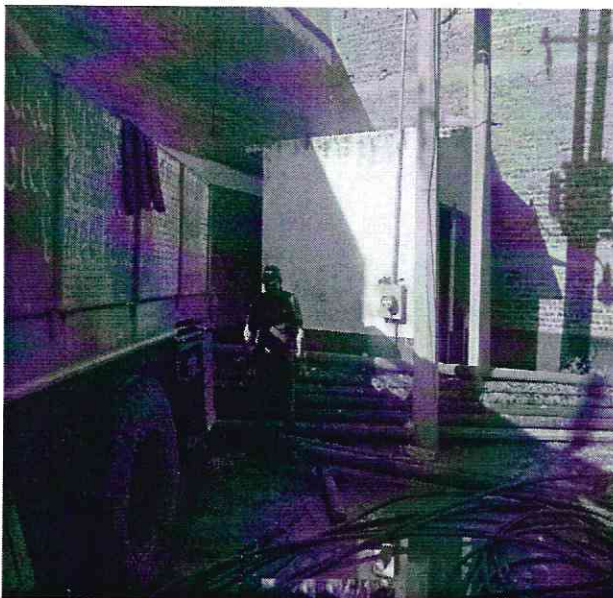

RESPONSABLE DIRECTO

Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

RESPONSABLE

Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA

GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Reparación de equipo de bombeo

El 28 de mayo se lleva equipo de bombeo a taller Valadez para reparación de motor ya que se protege por sobrecarga, lo que indica que existe un daño mecánico y eléctrico en el motor. Además se revisa la bomba ya que su gasto había disminuido de 15 lps a 10 lps, y al desarmarla se observa que la flecha ya tiene juego anormal tanto radial como axial, por lo que se determina que es necesaria su reparación para alargar su vida útil de uno a dos años.



RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

