

ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

24 de Abril de 2020.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
IRAPUATO, GTO.**

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO NO. 110 HOSPITAL MATERNO

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
	16% I.V.A.	\$ 800.00
	TOTAL	\$ 5,800.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

Salvador Valades

Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

X
Vo. Bo
[Signature]

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMOBINADOSVALADES@HOTMAIL.COM

[Signature]

TARJETA INFORMATIVA


POZO 110 "MATERNO INFANTIL"

El día 24 de abril del 2020 se realizó la maniobra de Instalación del equipo de bombeo que se mandó a reparación por el mismo proveedor "Valadez"

EQUIPO INSTALADO

1 Bomba Sumergible Marca LUBI Mod.W125/6 acoplada a
1 Motor Sumergible Marca Gabriel de 125 HP. Con No. Serie 9212071836
24 Tramos de Tubo de 8" x 6.10 mts.
150 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 3/0
150 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1"

MANIOBRA

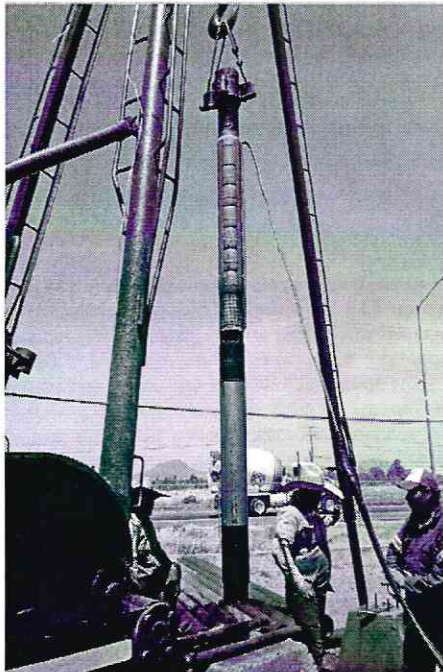


RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA


POZO 118 "COPALILLO"

El día 07 de abril del 2020 se realizó la maniobra de desinstalación del equipo de bombeo por presentar falla en el motor eléctrico.


EQUIPO DESINSTALADO

1 Bomba Sumergible Marca Franklin Mod. KOR10/21 acoplada a
1 Motor Sumergible Marca Gabriel de 50 HP. Con No. serie 32 09 12 7253
21 Tramos de Tubo de 3" x 6.10 mts.
130 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 4
128 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1"

MANIOBRA

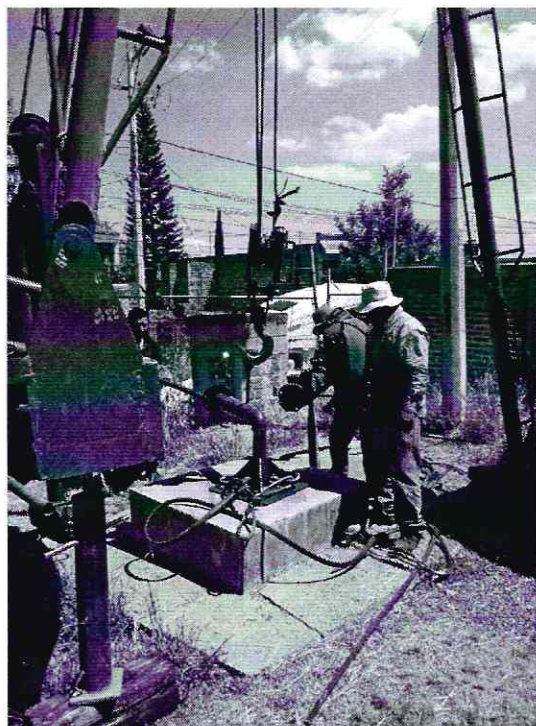


RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS


RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

**TARJETA INFORMATIVA
POZO 118 "COPALILLO"**

El día siguiente 08 de abril del 2020 se realizó la maniobra de Instalación del mismo equipo de bombeo que se mandó a reparación por el mismo proveedor "Valadez"

EQUIPO INSTALADO

1 Bomba Sumergible Marca Franklin Mod. KOR10/21 acoplada a
1 Motor Sumergible Marca Gabriel de 50 HP. Con No. serie 32 09 12 7253
21 Tramos de Tubo de 3" x 6.10 mts.
130 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 4
128 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1"

MANIOBRA




RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


RESPONSABLE
Daniel-Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
GUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS VALADEZ

TEG. SALVADOR VALADEZ P.

13 de Abril de 2020.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
IRAPUATO, GTO.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO EL COPALILLO

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
1	MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
	SUBTOTAL	\$ 10,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,600.00
	TOTAL	\$ 11,600.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMOBINADOS VALADES@HOTMAIL.COM

No. 30



4 de Mayo de 2020.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO NO. 7		
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DIA FESTIVO (1º DE MAYO)	\$ 7,000.00
1	MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DIA FESTIVO (1º DE MAYO)	\$ 7,000.00
	SUBTOTAL	\$ 14,000.00
	16% I.V.A.	\$ 2,240.00
	TOTAL	\$ 16,240.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vemos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

Salvador Valades

Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

Vo.Bo
[Signature]
7286

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMOBINADOS1VALADES@HOTMAIL.COM

TARJETA INFORMATIVA

4 de mayo de 2020

Reparación equipo de POZO 07 PRADERA

29 de abril de 2020


Se desinstala equipo de bombeo por daño en el motor retirando el siguiente material:

- Columna mixta: 15 tramos de tubo de acero al carbón de 8" en tramos dobles 2 X 3.05 m, 6 tramos de 6" de 6.1 m, dando un total de 131.1 m.
- Motor sumergible 125 hp 460 V sin placa de datos
- Bomba sumergible marca Goulds 9CLC sin placa de datos
- Válvula check de 8"
- Niple de 8"
- 2 reducciones de 8 a 6
- 135 m de cable sumergible 3 X 1/0 AWG

El motor y bomba se los lleva el proveedor Valadez para revisión y reparación, observando al día siguiente daño en el impulsor de la bomba, por lo que se sustituye y se repara motor sumergible.



Impulsor


RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Fecha: 24/04/2020
 Hora: 03:00 pm

Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Vale de Entrada de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del





N° LETRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MARCA	MODELO	TIPO	CAPACIDAD	SERIE	MEDIDA	ESTADO FÍSICO	ESTATUS	PROCEDECENCIA
A	1	bornba motor	equipo	GOULDS	9RCLC-3	SUMERGIBLE	SIN DATO	R071	SIN DATO	USADO	REPARADO	POZO-7
B	1	motor	equipo	BAMSA	K 6138	SUMERGIBLE	125 HP	A61029	SIN DATO	USADO	REPARADO	POZO-7


INGESO	ENTREGADO EN					
	JUAN CANO	TALLER MECANICO	PTAR	PAR BALA	REPARACION	STOCK
A		X				X
B		X				X


JUSTIFICACIÓN


Este equipo se desinstalo del pozo 7 ubicado en La Pradera se lleva a diagnostico y reparacion con el proveedor ING. Salvador Valades Vela se entrega reparado .

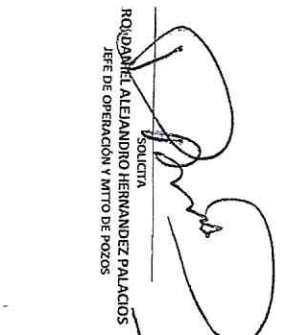SOLICITA: 
 DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PALACIOS
 JEFE DE OPERACION Y MITO DE POZOS

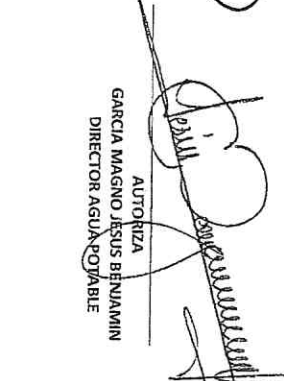AUTORIZA: 
 GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

ENTREGA: 
 OMAR ALVAREZ PADILLA
 OPERACION Y MITO

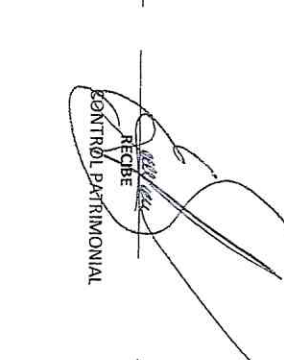RECIBE: 
 MARIA FERNANDA AGUILAR VIZCAINO
 CONTROL PATRIMONIAL

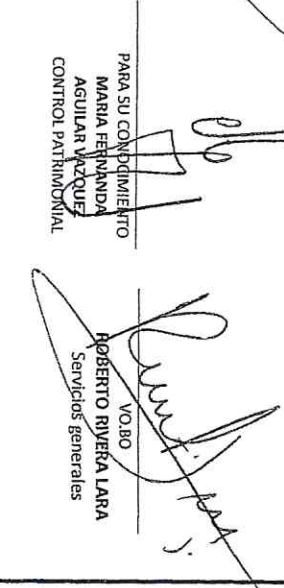VOBO: 
 ROBERTO RIVERA LARA
 Servicios Generales

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
 Blvd. Juan José Torres No. 200 Col. Independencia
 Irapuato, Gto, México
 Tel. 01 (426) 606 91 00
 www.japamti.gob.mx




OK



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Reparación de

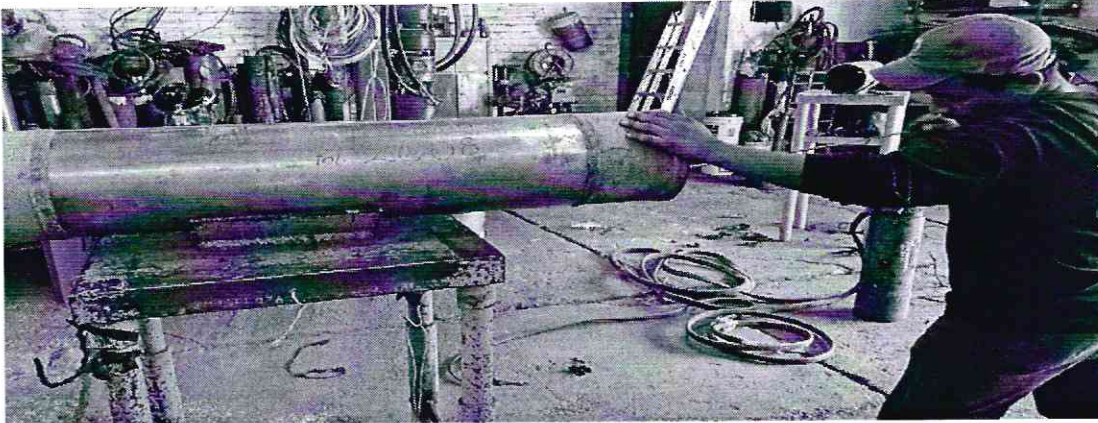



1 de mayo de 2020

Se instala equipo reparado siendo el siguiente:

- Columna mixta: 15 tramos de tubo de acero al carbón de 8" en tramos dobles 2 X 3.05 m, 6 tramos de 6" de 6.1 m, dando un total de 131.1 m.
- Motor sumergible 125 hp 460 V sin placa de datos
- Bomba sumergible marca Goulds 9CLC sin placa de datos
- Válvula check de 8"
- Niple de 8"
- 2 reducciones de 8 a 6
- 135 m de cable sumergible 3 X 1/0 AWG

Se pone en operación con válvula restringida para reducir gasto al arranque, teniendo 40 lps por aproximadamente 5 minutos, y elevándose posteriormente a 200 A, por lo que se programa para el día siguiente su desinstalación ya que no es normal esa elevación de corriente.


RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Evidencia fotográfica



RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE





IRAPUATO


MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

2 de mayo de 2020

Se desinstala el mismo equipo de bombeo descrito arriba, y se procede a instalar un equipo nuevo con las siguientes características:

- Motor sumergible KSB 103 HP 460 V 135 A modelo UMA 200D65/21
- Bomba sumergible KSB 37 LPS 146 MCA modelo UPA 200B-130/6

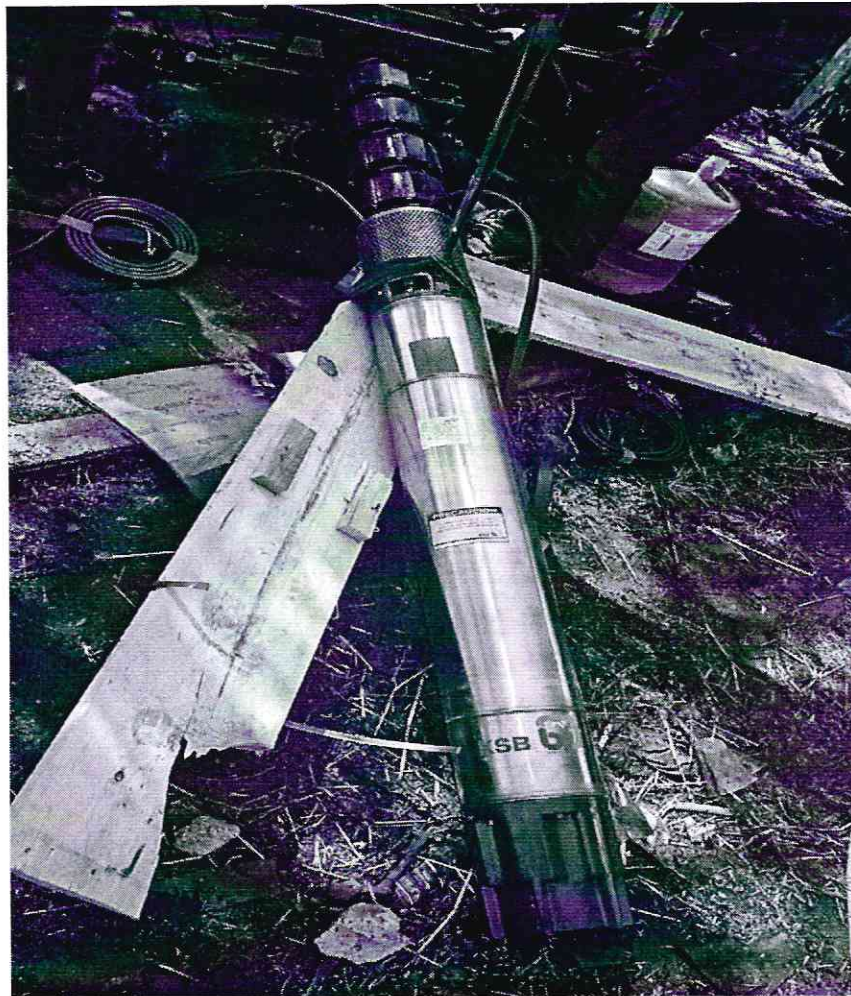

Instalación de equipo

RESPONSABLE DIRECTO

Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

RESPONSABLE

Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

AUTORIZA

GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021



El equipo motor-bomba se lo lleva nuevamente Valadez para revisión, además se retiran los siguientes materiales:

- Válvula check de 8"
- Niple de 8"
- Reducción de 8 a 6
- Cople de 6"

El equipo nuevo queda con relevador bimetálico a 145 A y operando con los siguientes datos:

Q = 42 lps

P = 1.6

ND=No se puede medir por poliducto tapado

	L1	L2	L3
VOLTAJE	469	463	472
CORRIENTE	116	123	121

OBSERVACIONES:

- Árbol con ramas altas cerca de líneas de media tensión, se requiere cortarlas
- Predio con mucha hojarasca, se requiere limpieza general
- No se midió resistencia de aislamiento en motor ya que no se cuenta con equipo de medición

RESPONSABLE DIRECTO

Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

RESPONSABLE

Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS

AUTORIZA

GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx





21 de Mayo de 2020.

Vole Solida.
Egripo
p-76

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO NO. 66

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
1	MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
	SUBTOTAL	\$ 10,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,600.00
	TOTAL	\$ 11,600.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

Salvador Valades

Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMOBINADOS VALADES@HOTMAIL.COM



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

FI-OMP-014

20 de mayo de 2020

Asunto: Equipamiento Pozo 066

Maniobra de desinstalación

El 12 de mayo de 2020 se detecta baja presión en la red de la zona que abastece el pozo 66 Haciendas del Carrizal, y al revisar el equipo de bombeo, se observa que el gasto disminuyó considerablemente de 28 lps a 8 lps, por lo cual se decide desinstalar para verificar si existe algún daño en el cuerpo de tazones y proceder a reparar.

Este mismo día se desinstala el equipo siendo lo siguiente:

- Bomba sumergible Goulds 7CHC/5 para 30 lps 165 mca serie:2206/05 que será marcada con TAG: BS003
- Motor sumergible 115 hp marca Franklin modelo 2636145111 serie: 14ª722300015A, que será marcada con TAG: MS003
- 23 tramos de tubería de 6" x 6.1 m
- 2 tramos de tubería de 6" x 3.05 m dando un total de 146.8 m
- 148 m de cable sumergible 2 x 3 x 1/0 AWG

El proveedor Valadez se lleva bomba retirada para desarmar y reparar daño. El motor se encuentra operando correctamente, solo se lo lleva para revisión general.



RESPONSABLE DIRECTO

Rogelio Daniel Liñan Arteaga

OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

RESPONSABLE

Daniel Alejandro Palacios Hernandez

JEFE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx

AUTORIZA

GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN

DIRECTOR AGUA POTABLE





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

Toma de video diagnóstico

13 de mayo de 2020 se toma video diagnóstico del pozo encontrando lo siguiente:

- Nivel estático: 101.1 m
- 16 camisas de refuerzo instaladas en ademe
- Ovalamiento en ademe a los 117 m, 137 m y 143 m
- Colapso a los 141 m
- Colapso a los 189.5 m
- Ranuras semitapadas
- Azolve a los 285 m

Maniobra de instalación

Este mismo día se instala equipo de bombeo que un día antes se llevó Valadez para revisión y reposición de tornillería en cuerpo de tazones y revisión general de motor sumergible de 103 hp que se encontraba en almacén con los siguientes datos:

- Bomba sumergible Goulds 7CHC-5 para 35 lps a 130 mca serie: HTSA16 que será marcado con TAG: BS002
- Motor sumergible KSB mod: UMA200D65/21 serie: D41009 103 hp 460 V que será marcado con TAG: MS002
- Misma columna
- Mismo cable sumergible



RESPONSABLE DIRECTO

Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

RESPONSABLE

Daniel Alejandro Palacios Hernandez

JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx

AUTORIZA


GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE



Este mismo día queda operando con un gasto de 28 lps y una eficiencia electromecánica de 50%.

Se requiere programar los siguientes servicios:

- Reparación de 2 colapsos para lo cual se requiere para cada uno:
 - o Rectificado con prensa electrohidráulica
 - o Suministro e instalación de camisa de refuerzo en ademe
- Cepillado de ademe
- Desazolve
- Video recepción de los trabajos realizados



RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS



RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS



AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA
BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS
VALADEZ
 TEC. SALVADOR VALADEZ P.

28 de Mayo de 2020.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO NO. 25		
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
1	MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
	SUBTOTAL	\$ 10,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,600.00
	TOTAL	\$ 11,600.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

Salvador Valades
 Embobinados Valades
 Ing. Salvador Valades Vela

[Handwritten Signature]
 V.O. Bo
 2020

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62 11 57421
E-MAIL: EMOBINADOS VALADES@HOTMAIL.COM

TARJETA INFORMATIVA



29 de mayo de 2020

TI-OMP-031

Asunto: Equipamiento pozo 25

Se informa de las actividades para el cambio de equipo del pozo 25 Plan Guanajuato.

Desinstalación de equipo de bombeo (28 de mayo de 2020)

Se desinstala equipo de bombeo por disminución de gasto y ruido mecánico siendo el siguiente equipo desinstalado:

- Bomba sumergible sin placa de 3 pasos
- Motor sumergible sin placa de datos aparentemente en buen estado
- 22 tramos de columna de 6.1 m de 6" y 1 tramo de 3 metros del cabezal de descarga dando un total de 135 m
- 137 m de cable sumergible calibre 3 x 1/0 AWG con cortes, empates y con agua en el interior del forro negro.




RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MITO DE POZOS


RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MITO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

TARJETA INFORMATIVA



29 de mayo de 2020

TI-OMP-031

Asunto: Equipamiento pozo 25

Instalación de equipo de bombeo (29 de mayo de 2020)

El motor y la bomba son los equipos retirados del pozos 66, la bomba se reparó y motor estaba trabajando correctamente.

Se instala el siguiente equipo de bombeo:

- Bomba sumergible reparada 7CHC/5 30 lps 165 mca descarga de 6" (BS003)
- Motor sumergible Franklin electric usado antes en pozo 66 de 115 hp (MS003)
- 22 tramos de columna de 6.1 m de 6" y 1 tramo de 3 metros del cabezal de descarga dando un total de 135 m
- 137 m de cable sumergible calibre 3 x 1/0 AWG con cortes, empates y con agua en el interior del forro negro.
- Válvula check de 6" usada del almacén
- Niple de 6" del almacén
- 50 m de poliducto de 1", para retirar la parte dañada del que estaba instalado.



RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

29 de Mayo de 2020.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:


POZO NO. 104 CAMPESTRE DE LAS FLORES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
	16% I.V.A.	\$ 800.00
	TOTAL	\$ 5,800.00


PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente



Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela



JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMOBINADOS VALADES@HOTMAIL.COM



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA



29 de mayo de 2020

TI-OMP-030

Asunto: Equipamiento pozo 104

Instalación de equipo de bombeo (30 de mayo de 2020)

- Bomba sumergible sin placa de 12 pasos
- Motor sumergible sin placa de datos marca Gabriel de 60 hp con adaptación en acoplamiento de 8" a 6".
- 21 tramos de columna de 4" dando un total de 125 m
- 125 m de cable sumergible calibre 4 AWG

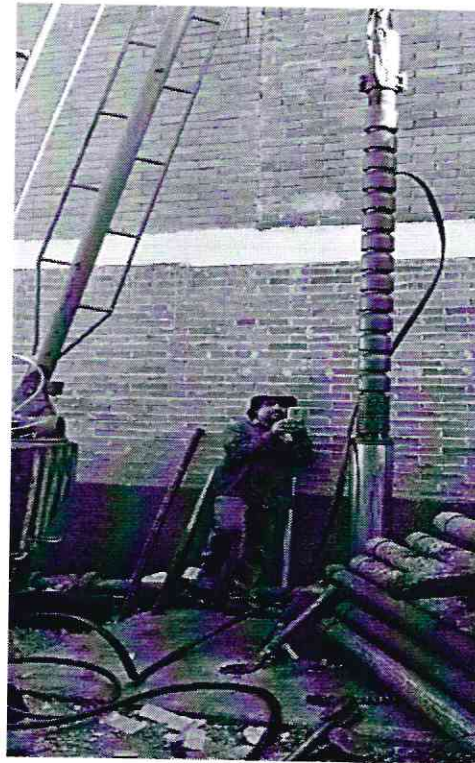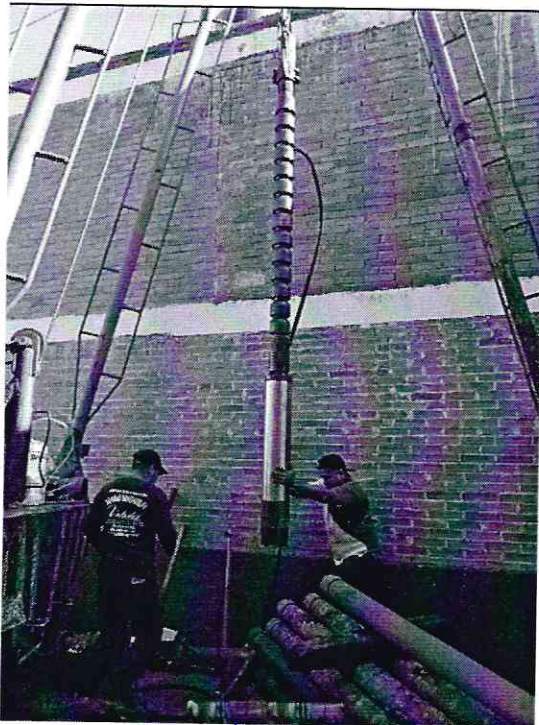

RESPONSABLE DIRECTO

Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

RESPONSABLE

Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA

GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx



CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

20 de Mayo de 2020.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, **de acuerdo a datos proporcionados:**


POZO NO. 3 ALDAMA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,000.00
	16% I.V.A.	\$ 800.00
	TOTAL	\$ 5,800.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente


 Embobinados Valades
 Ing. Salvador Valades Vela

Valades


JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMOBINADOSVALADES@HOTMAIL.COM



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA


POZO RURAL 3 "ALDAMA GTO"

EL DÍA 20 DE MAYO SE REALIZÓ MANIOBRA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR OBSTRUCCION DE POLIDUCTO Y NO PERMITE LA MEDICION DEL POZO

DESINSTALACION

- 29 TRAMOS DE TUBO DE 6" X 6.10 MTS
- 176.9 METROS DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 1/0
- 176.9 POLIDUCTO

MANIOBRA

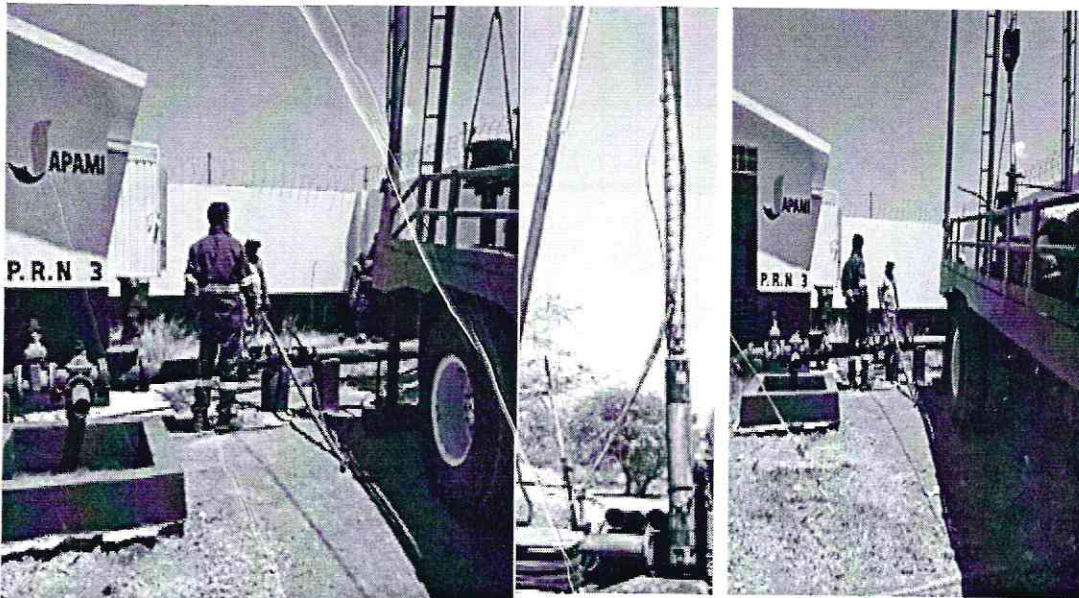

Supervisor de obra
**ARQ. DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ
PALACIOS**