

BOMBAS SUMERGIBLES REYES

VENTA DE BOMBAS Y REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y TIPO TURBINA

MIGUEL ANGEL REYES ZAPIEN RFC. REZM970811HGTYPG03

MARTIRES DE RIO BLANCO No. 1316 COL. ESFUERZO OBRERO IRAPUATO, GTO.

TEL. PART. 462 1164572 TALLER (462) 626-26-35



IRAPUATO, GTO. 13 DE ABRIL DEL 2020.

JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO. PROLONGACIÓN JUAN JOSÉ
TORRES LANDA # 1720 COL INDEPENDENCIA
C.P 365559 IRAPUATO, GTO.

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN NOS PERMITIMOS PRESENTAR A USTED
NUESTRA OFERTA TÉCNICA COMERCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO
01	Desinstalación de Equipo de Bombeo de 8" del Pozo 57. de la Colonia Che Guevara.	\$ 5,000.00
01	Instalación de Equipo de Bombeo de 8" del Pozo 57 de la Colonia Che Guevara.	\$ 5,000.00

NOTAS

1. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA, EL CUAL SE INCREMENTA AL FACTURAR

SIN MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES.



ATENTAMENTE



MIGUEL ANGEL REYES ZAPIEN

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

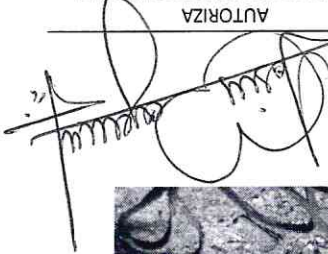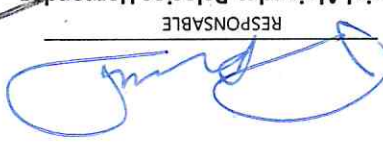

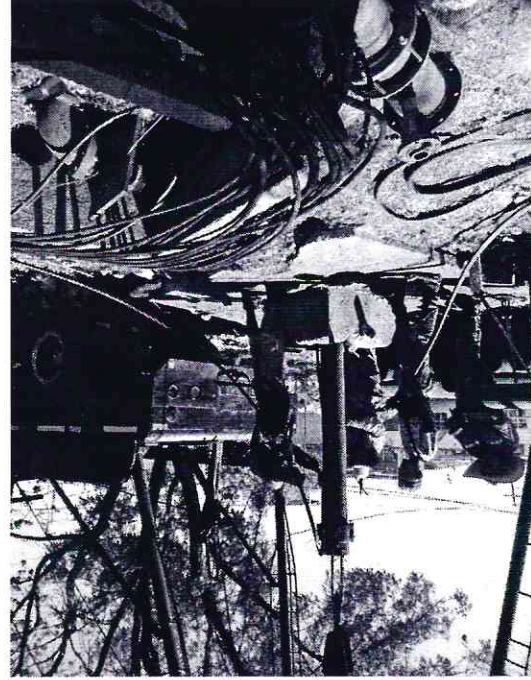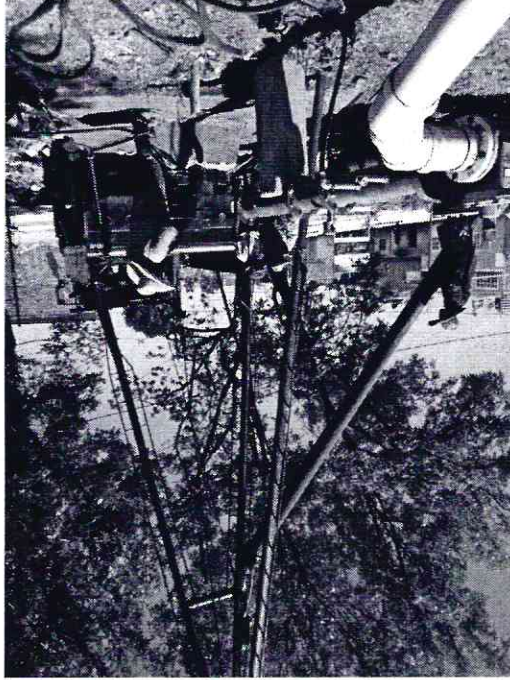MANIOBRA

- 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA GABRIEL MOD. 9JMBHC/3 No. G682
- 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA GABRIEL DE 125 HP. No. 9212071836
- 175 METROS DE COLUMNA de 8" con 2 coples de cuerdas MIXTAS
- 175 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X4/0 AWG + 5 MTS DE CABLE 3 X 3/0
- 175 MTS DE POLIDUCTO PARA SONDEO DE 1"

DESINSTALACIÓN

El día 26 de marzo del 2020 se realizó la manobra desinstalación del equipo de Maniobra que fue realizada por servicio externo "reyes" por presentar falla en el motor eléctrico.

POZO 57-A "Che Guevara"

TARJETA INFORMATIVA





www.japami.gob.mx

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col Independencia
Irapuato, Gto., México
Tel. 01 (426) 606 91 00

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

DIRECTOR AGUA POTABLE
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN



JEFE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS
Daniel Alejandro Palacios Hernandez

RESPONSABLE DIRECTO
Miguel Flores Santoyo

AUTORIZA
[Handwritten signature]

RESPONSABLE
[Handwritten signature]

RESPONSABLE DIRECTO
[Handwritten signature]

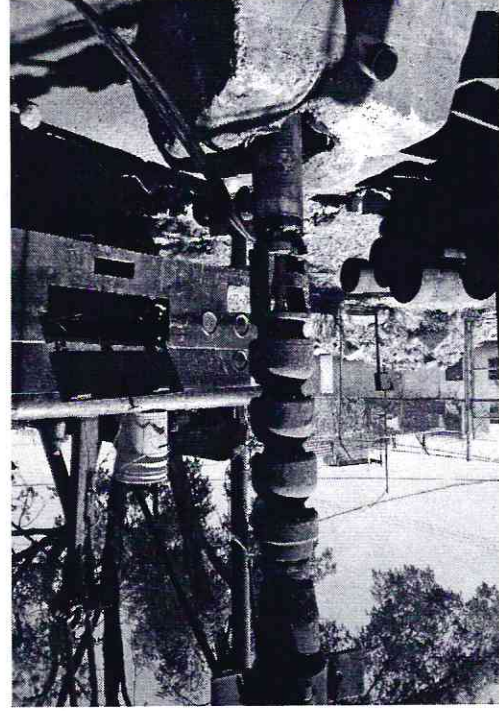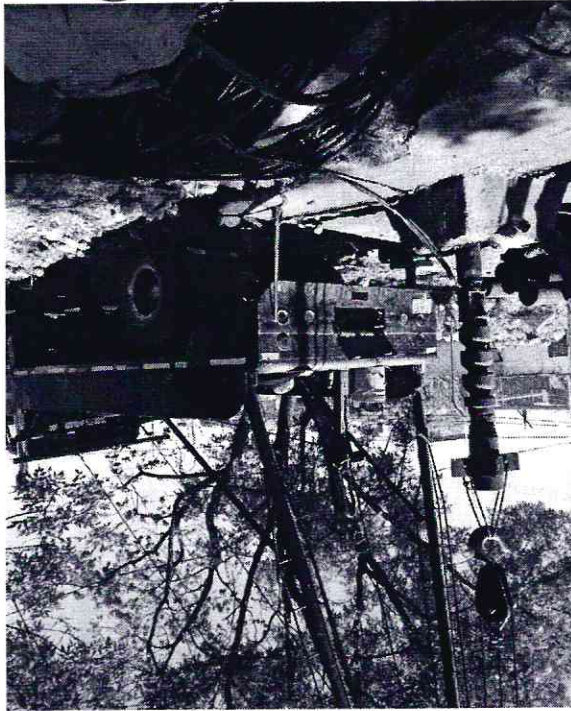

MANIOBRA

- 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA "AS PUMPS" MODELO 9AS1L-3 No. BOSUCEL-1
- 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AS MOTORS de 125 HP No. serie 921780744
- 175 METROS DE COLUMNA de 8" con 2 copes de cuerdas MIXTAS
- 175 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3X4/0 AWG
- 175 MTS DE POLIDUCTO PARA SONDEO DE 1"

INSTALACION

El día siguiente 27 de marzo del 2020 se realizó la instalación de otro equipo de bombeo que había reparado el mismo proveedor "Servicio Reyes"


POZO 57-A "Col. Che Guevara"

TARJETA INFORMATIVA

IRAPUATO
MEJOR CIUDAD

2018 - 2021





www.japami.gob.mx

Tel. 01 (426) 506 91 00 Irapuato, Gto, México

Bvtd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Fecha de entrega: 13/03/2020

MARIA FERNANDA VAZQUEZ AGUILAR
DIRECTORA DE CONTROL PATRIMONIAL

C.C.P.

ENTREGA
JHOVANY GUADALUPE
LEDESMA HERNANDEZ
ANALISTA
ESPECIALIZADO EN EL
AREA DE MANTO Y
SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR
Reyes Zapien Miguel Angel

DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES
Roberto Rivera Lara

SOLICITA
Daniel Alejandro
Palacios Hernandez
JEFE DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DE POZOS

UBICACION DEL TALLER
Martires del rio blanco No. 1373
Col. Esfuerzo Obrero C.p. 38680
Cel: 4626262635

Este equipo se manda a revisión y diagnóstico, de ser posible su reparación con el proveedor ya que este equipo no realiza su función adecuadamente, Se entrega en el pozo 57 ubicado en la Col Che Guevara.

RECIBO

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	PROCEDENCIA
1	BOMBA SUMERGIBLE	BOMBA	AS PUMPS	9AS 1/3	N/A	125 HP	1(67268	OPERACIÓN Y MANTO DE POZOS
1	MOTOR SUMERGIBLE	MOTOR	AS	S/M	N/A	125 HP	921780744	OPERACIÓN Y MANTO DE POZOS

Justificación

13/03/2020
Fecha de elaboración:
Gerencia: Administrativa
Area: Servicios Generales
Hora: 12:00 P.M.

Municipio de Irapuato, Gto.
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del

Vale de Salida a Reparación

IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021





JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO.
 Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col Independencia
 Tel. 01 (426) 5069100 Irapuato, Gto. México.
 www.japami.gob.mx

MARIA FERNANDA VAZQUEZ AGUILAR
 DIRECTORA DE CONTROL PATRIMONIAL
 C.C.P.

SOLICITA
 Daniel Alejandro
 Palacios Hernandez
 JEFE DE OPERACIÓN
 Y MANTENIMIENTO
 DE POZOS

DIRECTOR DE
 MANTENIMIENTO Y
 SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR

DIR. DE AGUA POTABLE

Roberto Rivera Lara
 Reyes Zapien Miguel Ángel
 Jesus Benjamín García
 Magno

UBICACION DEL TALLER
 Mártires del río blanco No. 1373
 Col. Esfuerzo Obrero C.P. 38680
 Cel: 4626262635

Ingresa equipo reparado por parte del proveedor instalándose en el pozo 57 ubicado en la colonia Che Guevara.

Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	PROCEDENCIA
1	BOMBA SUMERGIBLE	BOMBA	AS PUMPS	9AS 1/3	N/A	125 HP	BOUSEL 1(67268)	OPERACIÓN Y MATO DE POZOS
1	MOTOR SUMERGIBLE	MOTOR	AS	S/M	N/A	125 HP	921780744	OPERACIÓN Y MATO DE POZOS

Justificación

Fecha de elaboración: 13/04/2020
 Gerencia: Administrativa
 Área: Servicios Generales
 Hora: 12:00 P.M.

Municipio de Irapuato, Gto.
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del

Vale de Entrada a Reparación

IRAPUATO
 MEJOR CIUDAD
 2018 - 2021





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

POZO 110 "MATERNO INFANTIL"

El día 23 de abril del 2020 se realizó la maniobra de desinstalación del equipo de bombeo por presentar falla en el motor eléctrico.

EQUIPO DESINSTALADO

1 Bomba Sumergible Marca LUBI Mod.W125/6 acoplada a
1 Motor Sumergible Marca LUBI de 125 HP Mod.L86125/FT . Con No. serie 2180253
24 Tramos de Tubo de 8" x 6.10 mts.
150 Mts. de Cable Sumergible Cal. 3 x 3/0
150 Mts. de Manguera P/Sondeo de 1"

MANIOBRA



RESPONSABLE DIRECTO

Miguel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

RESPONSABLE

Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA

GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

Vale de Salida de Control Patrimonial
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, GTO.

Fecha: 23/04/2020

Hora: 08:30 AM

Gerencia: Operación y Mantenimiento.


Área: Operación y Mantenimiento Pozos.


Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
1	MOTOR	PZA	GABRIEL	SIN DATO	SUMERGIBLE	125 HP	9212071836	SIN DATO	USADO	DAÑADO	ING. SALVADOR VALADES VELA


Justificación

Este equipo se manda a su diagnóstico y reparación Ing. salvador Valadez vela, se recoge de control patrimonial en el almacén que se encuentra en el taller mecánico.


SOLICITA
ARQ. DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PALACIOS
JEFE DE OPERACIÓN Y MITTO DE POZOS

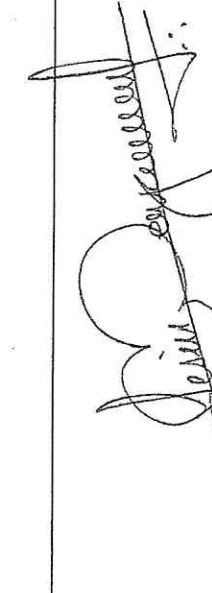
AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

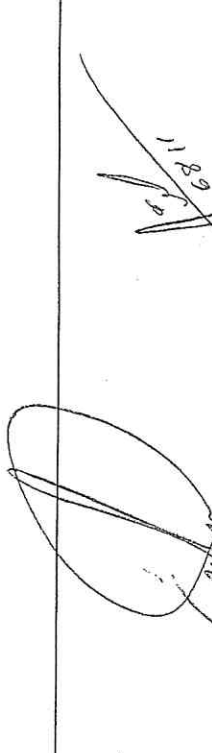
RECIBE
MIGUEL FLORES SANTOYO

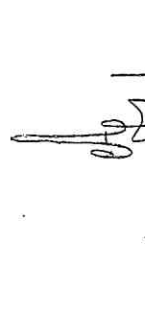
VALIDA
MARIA FERNANDA
AGUILERA VÁZQUEZ
CONTROL PATRIMONIAL

BOMBAS SUMERGIBLES REYES

VENTA DE BOMBAS Y REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y TIPO TURBINA

MIGUEL ANGEL REYES ZAPIEN RFC. REZM970811HGTPG03

MARTIRES DE RIO BLANCO No. 1316 COL. ESFUERZO OBRERO IRAPUATO, GTO.

TEL. PART. 462 1164572 TALLER (462) 626-26-35



JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO. PROLONGACIÓN JUAN JOSÉ
TORRES LANDA # 1720 COL INDEPENDENCIA
C.P 36559 IRAPUATO, GTO.

IRAPUATO, GTO. 27

DE ABRIL DEL 2020.

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN NOS PERMITIMOS PRESENTAR A USTED
NUESTRA OFERTA TÉCNICA COMERCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO
01	Desinstalación de Equipo de Bombeo de 6" del Pozo # 110 del Materno Infantil.	\$ 5,000.00

NOTA.

1. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA, EL CUAL SE INCREMENTA AL FACTURAR


ATENTAMENTE
MIGUEL ÁNGEL REYES ZAPIEN

Vo. Bo



BOMBAS SUMERGIBLES REYES

VENTA DE BOMBAS Y REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y TIPO TURBINA

MIGUEL ANGEL REYES ZAPIEN RFC. REZM970811HGTYPG03

MARTIRES DE RIO BLANCO No. 1316 COL. ESFUERZO OBRERO IRAPUATO, GTO.

TEL. PART. 462 1164572 TALLER (462) 626-26-35



IRAPUATO, GTO. 27 DE MAYO DEL 2020.

JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO. PROLONGACIÓN JUAN JOSÉ
TORRES LANDA # 1720 COL INDEPENDENCIA
C.P 36559 IRAPUATO, GTO.

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN NOS PERMITIMOS PRESENTAR A USTED
NUESTRA OFERTA TÉCNICA COMERCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO
01	Desinstalación de equipo de bombeo de 4" del pozo de los olivos.	\$ 5,000.00
01	Instalación de equipo de bombeo de 4" del pozo de los olivos.	\$ 5,000.00

NOTA.

1. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA, EL CUAL SE INCREMENTA AL FACTURAR

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL REYES ZAPIEN



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

FI-OMP-007

12 de mayo de 2020

Asunto: Visita a pozo Los Olivos

TARJETA INFORMATIVA


El 7 de mayo se realiza visita a pozo Los Olivos con el objetivo de revisar las instalaciones electromecánicas así como las condiciones generales del predio donde se encuentra el pozo realizando las siguientes observaciones. Las observaciones son únicamente de lo observado en campo, ya que no se muestra información adicional concerniente a la estructura del pozo como el perfil del mismo ni información del equipo de bombeo instalado.

1. El predio se encuentra bardeado, de aproximadamente 9 m x 5 m con portón de aproximadamente 4 m, y no se encuentra protegido con púas o concertina por lo que se encuentra propenso a vandalismo al encontrarse en una zona aislada.




RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTO DE POZOS


RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS


AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE






IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

2. Se encuentra una subestación eléctrica de 75 KVA aparentemente en buen estado, con un arrancador a tensión reducida de 30 hp, 220 V al cual le hace falta mantenimiento general no funciona el voltímetro. Cuenta con cableado de cal 2 AWG aparentemente de aluminio y una base de medición 7-200.

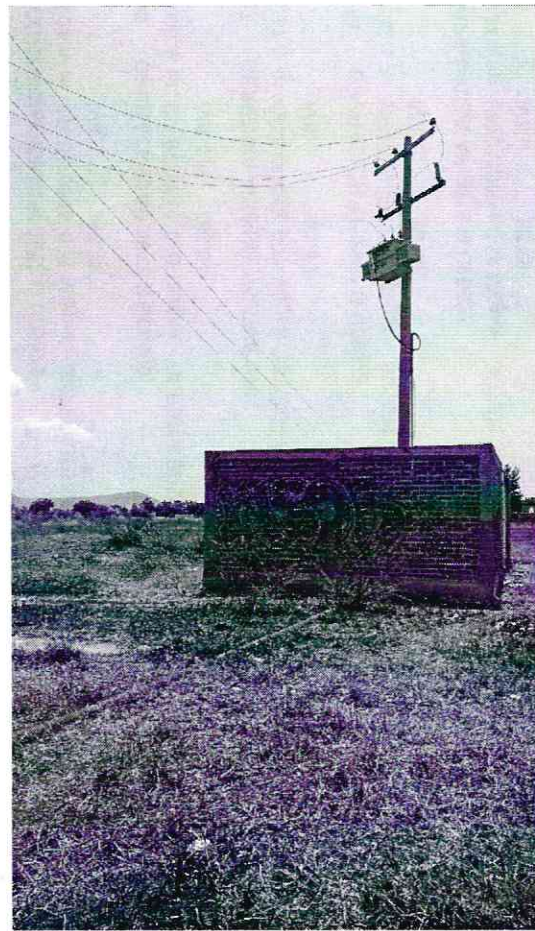

RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE




IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

3. El tren de descarga es de tubería de 4" de acero galvanizado, y no cuenta con especificaciones de CNA tales como macromedidor, válvulas de distribución, válvula check, así como distancias mínimas de carretes. No cuenta con sello sanitario.

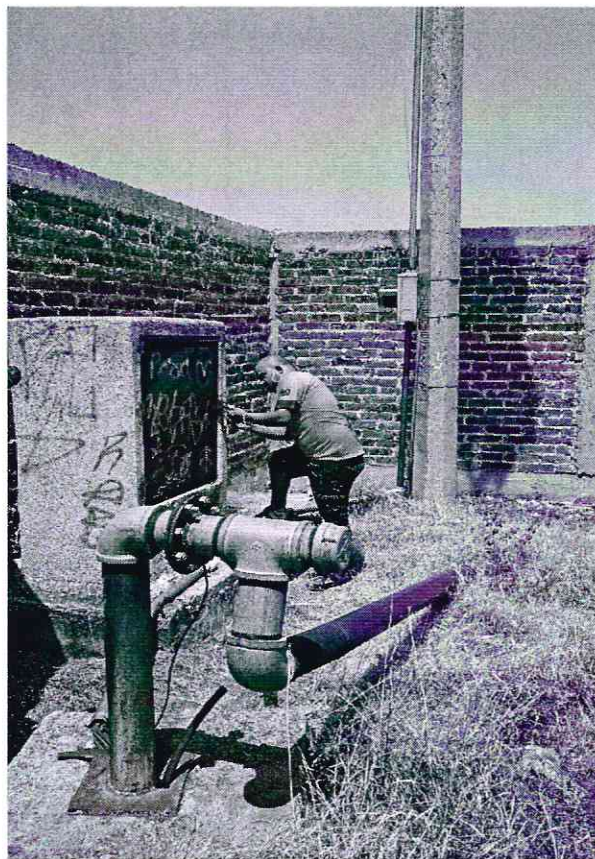

RESPONSABLE DIRECTO
Rogelio Daniel Liñan Arteaga
OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

RESPONSABLE
Daniel Alejandro Palacios Hernandez
JEFE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

AUTORIZA
GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
DIRECTOR AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx

