

BOMBAS SUMERGIBLES REYES

VENTA DE BOMBAS Y REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y TIPO TURBINA

MIGUEL ANGEL REYES ZAPIEN RFC. REZM970811HGTYPG03

MARTIRES DE RIO BLANCO No. 1316 COL. ESFUERZO OBRERO IRAPUATO, GTO.

TEL. PART. 462 1164572 TALLER (462) 626-26-35



JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO. PROLONGACIÓN JUAN JOSÉ
TORRES LANDA # 1720 COL INDEPENDENCIA
C.P 36559 IRAPUATO, GTO.

IRAPUATO, GTO. 23 DE JULIO DEL 2020

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN NOS PERMITIMOS PRESENTAR A USTED
NUESTRA OFERTA TÉCNICA COMERCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCION	SUBTOTAL	COSTO
01	Desinstalación de bomba sumergible de 8 pulgadas del pozo 87 ubicado en la colonia los fresnos.	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
01	Instalación de bomba sumergible de 8 pulgadas del pozo 87 ubicado en la colonia de los fresnos.	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

NOTAS

1. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA, EL CUAL SE INCREMENTA AL FACTURAR

SIN MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL REYES ZAPIEN

TARJETA INFORMATIVA

TI-OMP-068
30 de julio de 2020

Asunto: Sustitución de motor P-87

Por este medio se informa de las actividades realizadas para la sustitución del motor del pozo 87 Los Fresnos.

29 de julio de 2020

Se desinstala equipo de bombeo con motor de 100 hp UMA SERIE: K7144 para llevar a revisar el proveedor Miguel Reyes para garantía del mismo por corrientes elevadas en su operación.

Se instala motor sumergible de 135 hp 460 V que se encontraba en almacén para dar continuidad en el servicio quedando los trabajos terminados el 30 de julio de 2020 a las 20:30 hrs, entrando en operación el 31 de julio a las 7:00 hrs.

Las opciones que se revisaron para sustitución del motor del pozo 87 fueron las siguientes teniendo el siguiente diagnóstico.

Motor 100 hp SERIE: K7144

- Se lo lleva el proveedor Miguel Reyes para garantía del embobinado ya que se detectó corrientes elevadas, y al desarmarlo comenta que el daño no se encuentra en el embobinado, ya que tiene embobinado nuevo, cable nuevo y chumaceras nuevas, por lo que se le pide un diagnóstico del mismo.

Motor 100 hp SERIE: A71859

- Al desacoplar el motor se observa el estriado del motor dañado, lo tiene el proveedor Miguel Reyes únicamente para diagnóstico y presupuesto sin costo, teniéndolo para entrega inmediata en caso de que así lo requiera este Organismo.

Motor 125 hp SERIE: A61029 (RETIRADO DE Pozo 7)

- En buen estado motor con acoplamiento especial para bomba Goulds 9RCLC/3 SERIE R071

Motor 120 hp SERIE 19040155

- Motor con acoplamiento atascado, se encuentra en almacén, es necesario su reparación.



ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
SUPERVISOR DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD


2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

TI-OMP-068

30 de julio de 2020

Asunto: evidencia fotográfica p-87

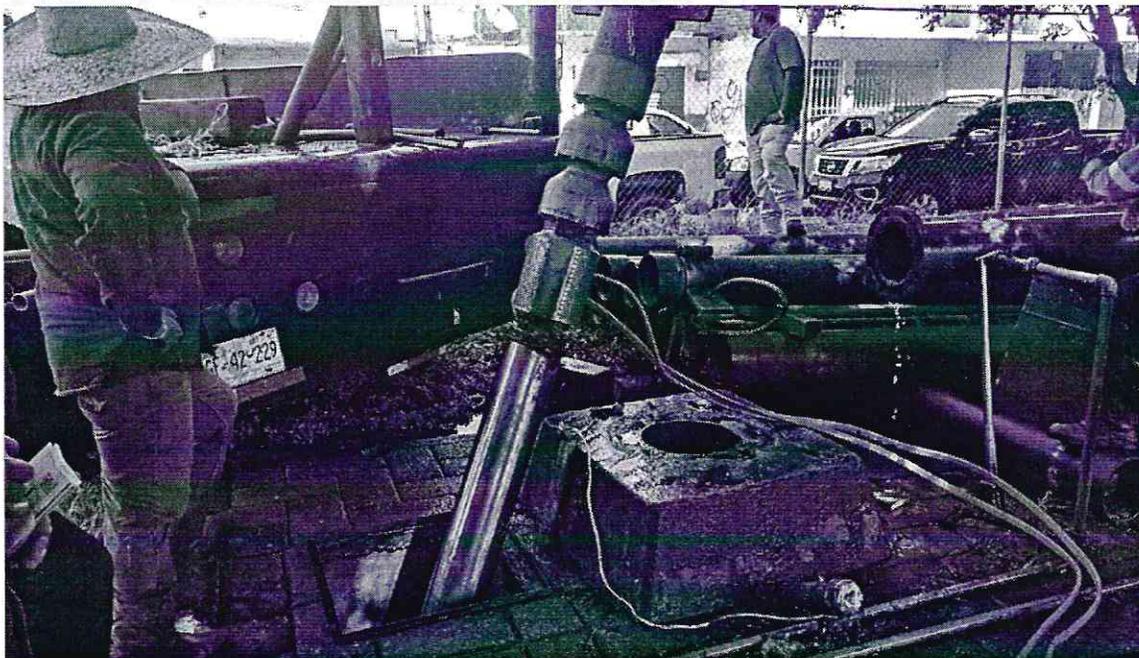



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD


2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

TI-OMP-068

30 de julio de 2020

Asunto: evidencia fotográfica p-87

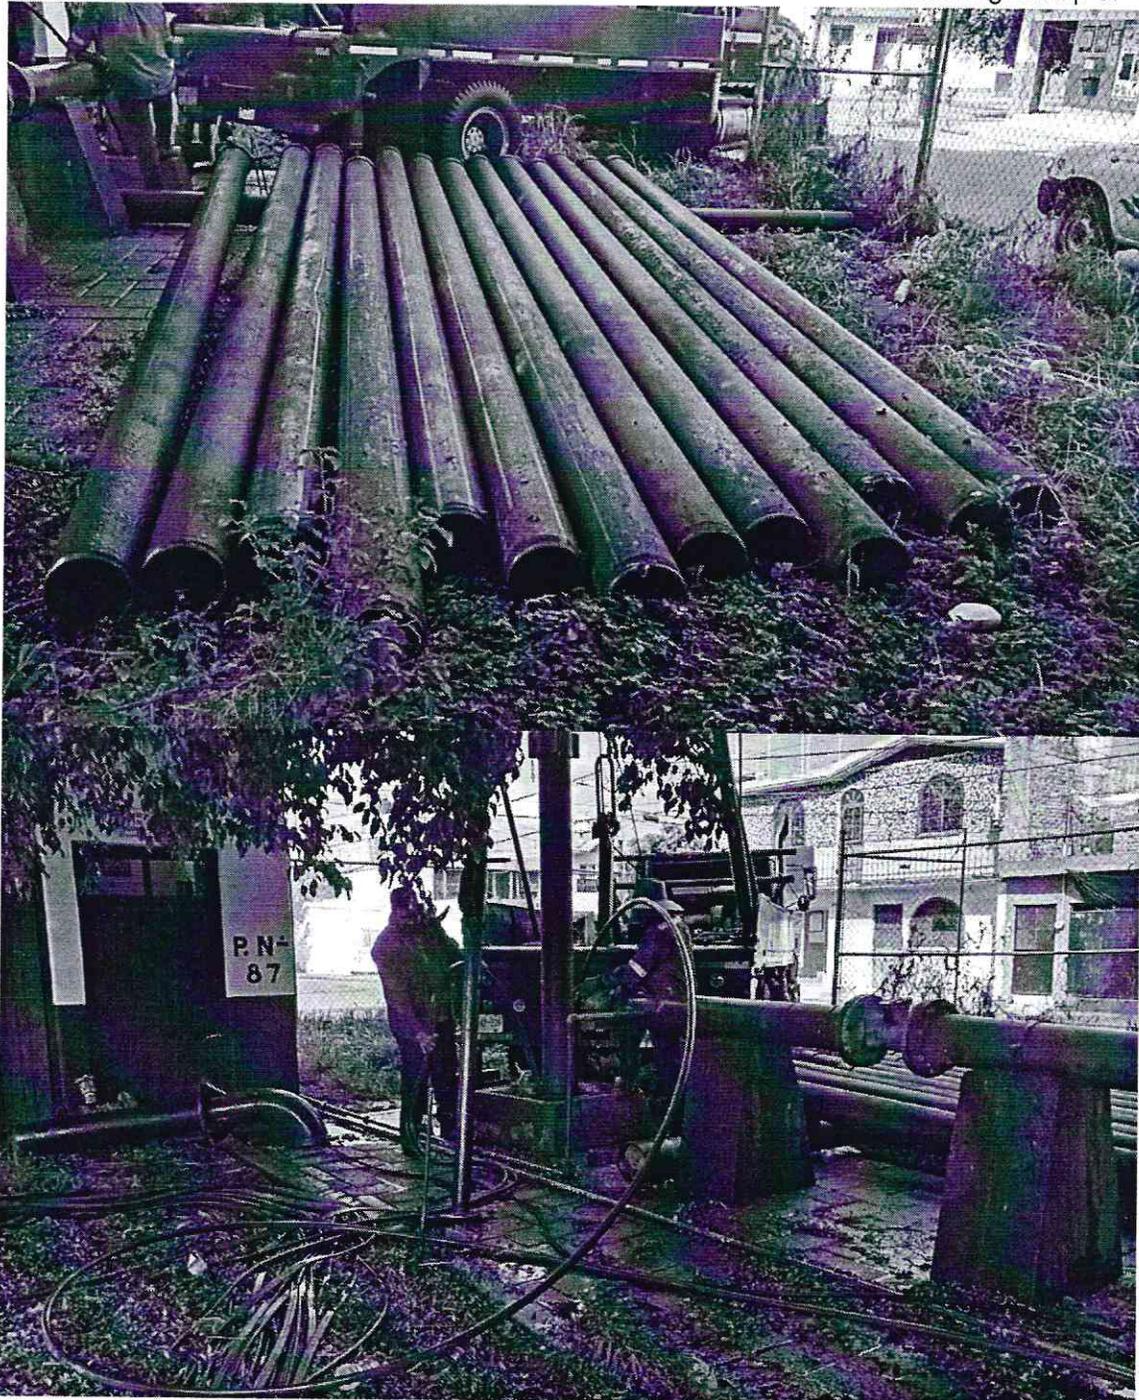

BOMBAS SUMERGIBLES REYES

VENTA DE BOMBAS Y REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y TIPO TURBINA

MIGUEL ANGEL REYES ZAPIEN RFC. REZM970811HGTYPG03

MARTIRES DE RIO BLANCO No. 1316 COL. ESFUERZO OBRERO IRAPUATO, GTO.

TEL. PART. 462 1164572 TALLER (462) 626-26-35



JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO. PROLONGACIÓN JUAN JOSÉ
TORRES LANDA # 1720 COL INDEPENDENCIA
C.P 36559 IRAPUATO, GTO.

IRAPUATO, GTO. 23 DE JULIO DEL 2020.

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN NOS PERMITIMOS PRESENTAR A USTED
NUESTRA OFERTA TÉCNICA COMERCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCION	subtotal	costo
01	Instalación de bomba sumergible de 8 pulgadas del pozo 74 de villas Irapuato.	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

NOTAS

1. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA, EL CUAL SE INCREMENTA AL FACTURAR

SIN MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL REYES ZAPIEN



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA

25 de julio de 2020

TI-OMP-088-20

Asunto: Instalación de equipo de bombeo en pozo 74

Por este medio informo que como parte de las estrategias para un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica y habilitar el pozo 74 de Villas de Irapuato, el día 17 de julio de 2020 se instala equipo de bombeo para 42 lps a 270 mca marca KSB mod UPA200B 130/12 con motor sumergible de 200 hp marca Franklin electric con 215 m de tubería de 8", 215 m de poliducto de 1" y 220 m de cable doble conductor 3 X 3/0 AWG. Las maniobras fueron realizadas por el proveedor Miguel Reyes.

ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
SUPERVISOR DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

3691






IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

25 de JULIO de 2020

TI-OMP-088-20

Asunto: Evidencia fotográfica en pozo 74

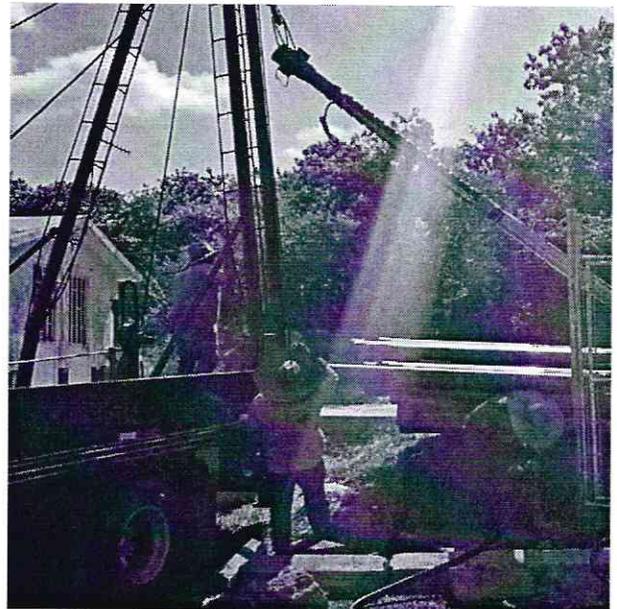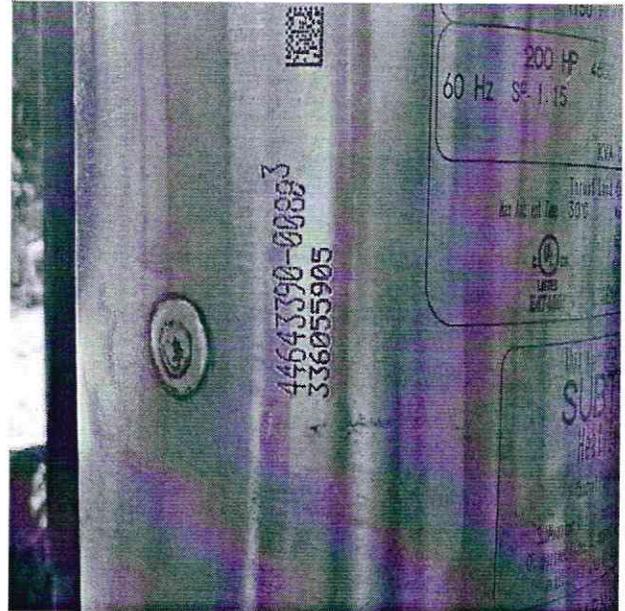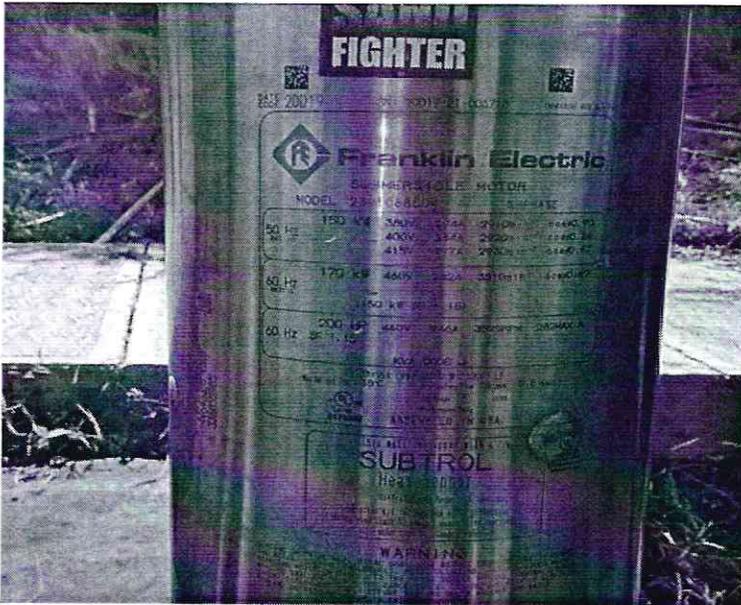

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

25 de JULIO de 2020

TI-OMP-088-20

Asunto: Evidencia fotográfica en pozo 74



BOMBAS SUMERGIBLES REYES

VENTA DE BOMBAS Y REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y TIPO TURBINA

MIGUEL ANGEL REYES ZAPIEN

RFC. REZM970811HGTYPG03

MARTIRES DE RIO BLANCO No. 1316 COL. ESFUERZO OBRERO IRAPUATO, GTO.

TEL. PART. 462 1164572

TALLER (462) 626-26-35



IRAPUATO, GTO. 07 DE AGOSTO DEL 2020.

JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO. PROLONGACIÓN JUAN JOSÉ
TORRES LANDA # 1720 COL INDEPENDENCIA
C.P. 36559 IRAPUATO, GTO.

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN NOS PERMITIMOS PRESENTAR A USTED
NUESTRA OFERTA TÉCNICA COMERCIAL:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO
01	Desinstalación de bomba sumergible del pozo numero 98 ubicado en el copal.	\$ 5,000.00
01	Instalación de bomba sumergible del pozo numero 98 ubicado en el copal.	\$ 5,000.00
01	Acoplamiento de bomba sumergible	\$ 3,500.00

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDAMOS A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL REYES ZAPIEN



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

TARJETA INFORMATIVA


8 de agosto de 2020

TI-OMP-110

Asunto: Maniobras pozo 98 Copal

Por este medio se informa que el día 7 de agosto de 2020 se realiza maniobra de desinstalación de equipo de bombeo, se retira el siguiente equipo:

- Bomba sumergible Gabriel 7JMLC/8 20 LPS 215 MCA
- Motor sumergible de 100 hp marca Gabriel
- 128 m de columna de 6"

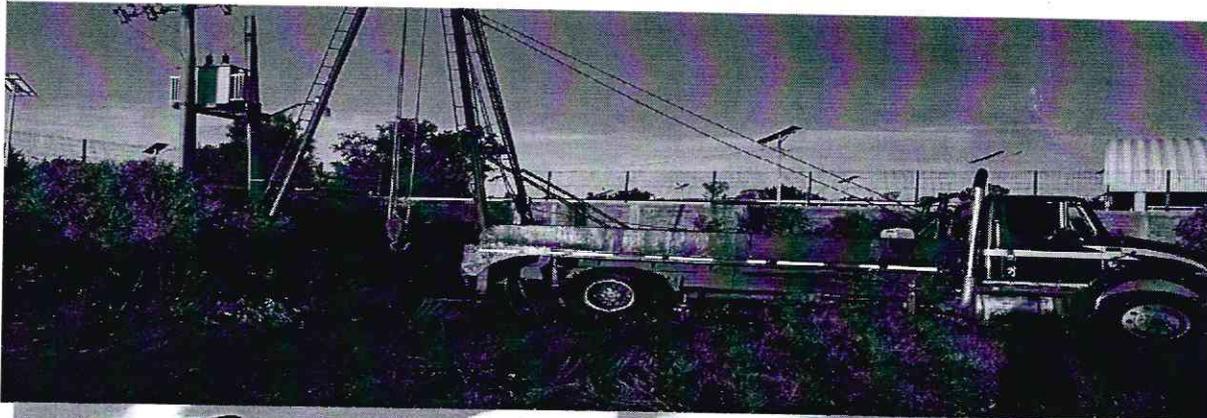


ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.japami.gob.mx





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021



TARJETA INFORMATIVA


24 de septiembre de 2020

TI-OMP-110

Asunto: Maniobras pozo 98 Copal

Por este medio se informa que el día 7 de agosto del 2020 se realiza maniobra de desinstalación de equipo de bombeo el cual el motor, se instala un motor desacoplado de la bomba retirada del pozo rural 3, la cual se encontraba atorada y se tuvo que realizar maniobras y adecuaciones y acoplamiento de esta por un servicio externo.

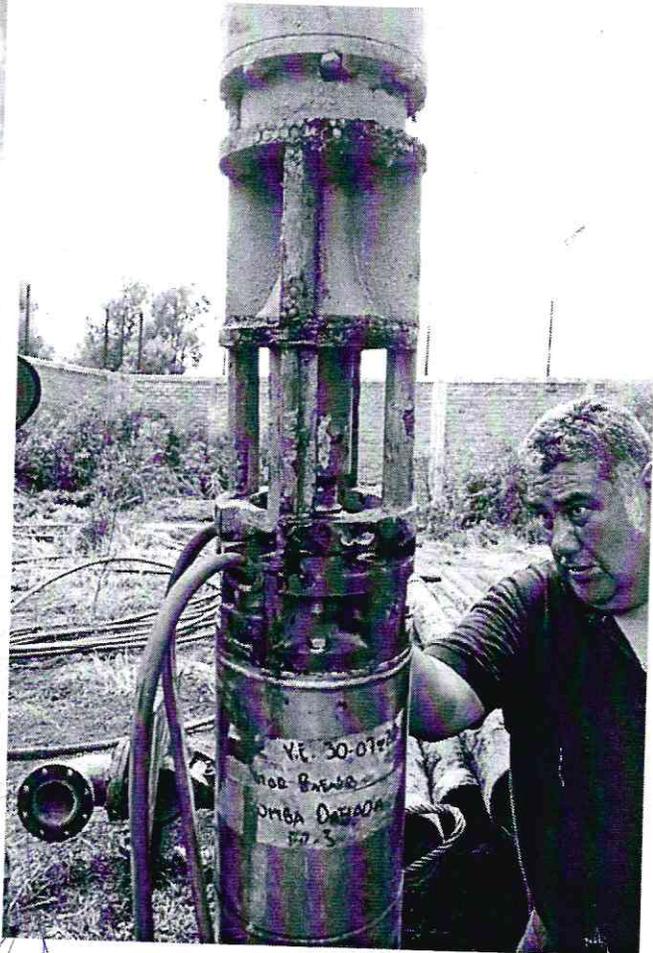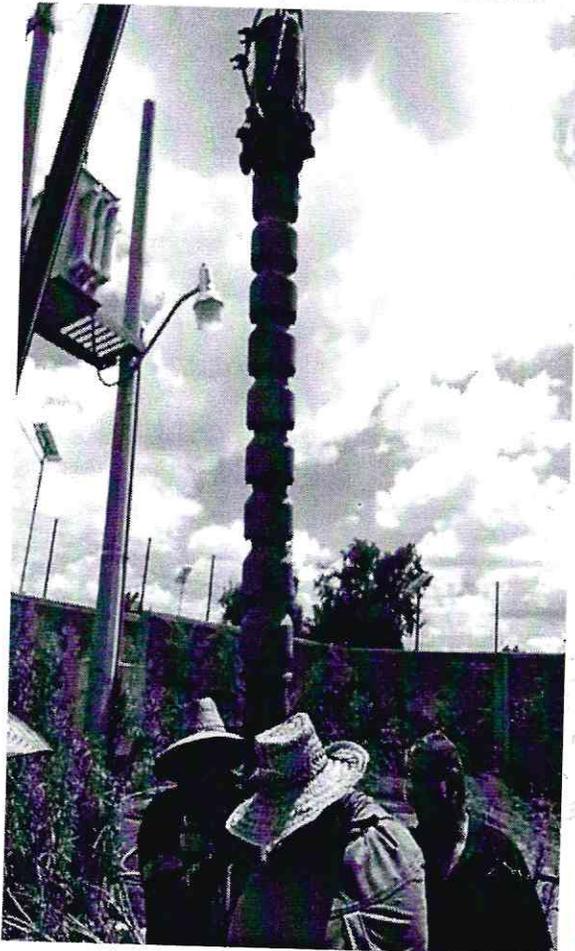


ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.japami.gob.mx



TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

8 de agosto de 2020



TI-OMP-110


Asunto: Maniobras pozo 98 Copal

El mismo día se instala misma bomba y misma columna con un motor desacoplado de la bomba retirada del pozo rural 3, la cual se encontraba atorada y se tuvo que realizar maniobras y adecuaciones para su acoplamiento.

El motor instalado es el siguiente:

- Motor sumergible KSB UMA 200D 75/21 de 120 hp

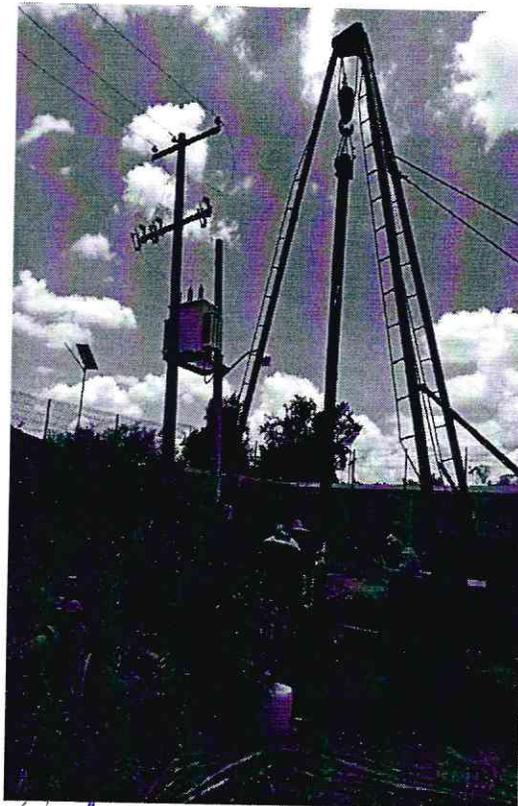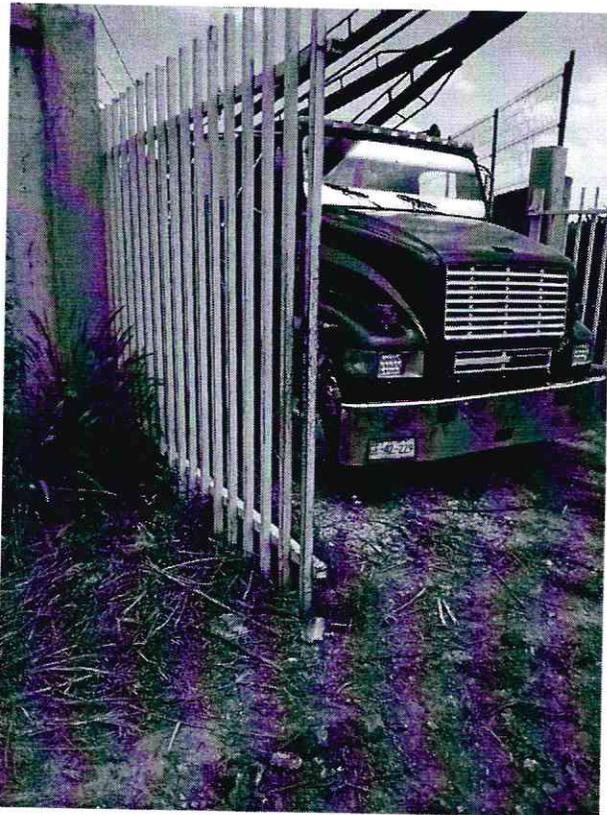


ING ROGELIO DANIEL LIÑAN ARTEAGA
JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

Fecha: 14/08/2020
 Hora: 02:30 pm

Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.

Vale de Entrada de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del



N° LETRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MARCA	MODELO	TIPO	CAPACIDAD	SERIE	MEDIDA	ESTADO FÍSICO	ESTATUS	PROCEDENCIA
A	1	MOTOR	PZA	KSB	UMA 200-100	SUMERGIBLE	100 HP	A 71859	SIN DATO	BUEN ESTADO	REPARADO	PROVEEDOR
B	1	MOTOR	PZA	GABRIEL	SIN DATO	SUMERGIBLE	100 HP	781780841	SIN DATO	BUEN ESTADO	DANADO	POZO-98
C	1	MOTOR	PZA	KSB	SIN DATO	SUMERGIBLE	100 HP	K 7144	SIN DATO	BUEN ESTADO	DIAGNOSTICO	PROVEEDOR

INCSO	ENTREGADO EN				STOCK	No. SINC	No. INVENTARIO	ACEPTADO A INCSO
	JUAN CANO	TALLER MECANICO	PIAR	PAR BDA				
A		X			X			
B		X			X			
C		X			X			

JUSTIFICACION

Este equipo se los entrega el proveedor miguel angel reyes zapien se entregan a custodia de control patrimonial

[Signature]
 SOLICITA
 ING. DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ PALACIOS
 JEFE DE OPERACION Y MITO DE POZOS

[Signature]
 AUTORIZA
 GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 DIRECTOR AGUA POTABLE

[Signature]
 ENTREGA
 OPERACION Y MITO
 MIGUEL ANGEL REYES ZAPIEN

[Signature]
 REGISTRO
 CONTROL PATRIMONIAL

[Signature]
 PARA SU CONOCIMIENTO
 MARIA FERNANDA
 AGUILAR VAQUENZ
 CONTROL PATRIMONIAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
 Blvd. Juan José Torres Landá No. 1720 Col. Independencia
 Irapuato, Gto, México
 Tel. 01 (426) 608 91 00
 www.japami.gob.mx



61

Vale de Salida de Control Patrimonial
 Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Irapuato, GTO.





Fecha: 05/08/2020
 Hora: 03:00 pm
 Gerencia: Operación y Mantenimiento.
 Área: Operación y Mantenimiento Pozos.


Cantidad	Descripción	Unidad	Marca	Modelo	Tipo	Capacidad	Serie	Medida	Estado Físico	Status	DESTINO
1	MOTOR SUMERGIBLE	PZA	KSB	UMA 200D 75/21	SUMERGIBLE	120 HP	19040155	SIN DATO	USADO	BUENO	POZO-98
1	BOMBA SUMERGIBLE	PZA	KSB	UPA 200B-80/8	SUMERGIBLE	SIN DATO	SIN DATO	6"	USADO	DAÑADO	POZO-98


Justificación


ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALMACÉN DE CONTROL PATRIMONIAL UBICADO EN EL TALLER MECÁNICO PARA SU INSTALACION EN EL POZO 98
 UBICADO EN EL COPAL ATENDIENDO EL FOLIO 0002659049
 NOTA: SE LLEVARA A DESACOPPLAMIENTO DE EQUIPO CON EL PROVEEDOR Y POSTERIORMENTE A SU INSTALACIÓN

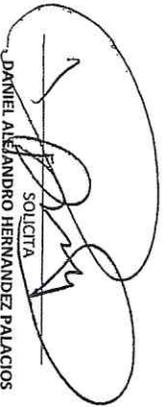
 SOLICITA
 DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PALACIOS
 JEFE DE OPERACIÓN Y MTO DE POZOS

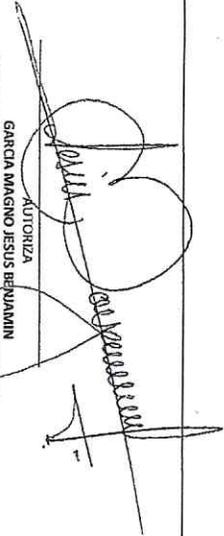
 AUTORIZA
 GARCIA MAGNO JESUS BENJAMIN
 GERENTE ADMINISTRATIVO COMISIONADO A REALIZAR
 FUNCIONES DE GERENTE EN LA LINEA DE AGUA POTABLE

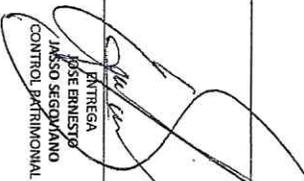
 ENTREGA
 JOSE ERNESTO
 JIMESO SEGOVIANO
 CONTROL PATRIMONIAL

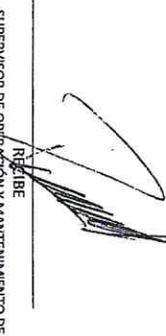
 RECIBE
 SUPERVISOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
 POZOS


 VALIDA
 MARIA FERNANDA
 AGUILAR VAZQUEZ
 CONTROL PATRIMONIAL

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
 Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
 Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
 www.irapamti.gob.mx

