

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "Pago del servicio de maniobra de instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo en Cárcamos, realizadas durante los meses de marzo y abril de 2024".

Proveedor: SILVESTRE HUERTA ACOSTA
R.F.C. HUAS751231UQ6

ANTECEDENTES

Contrato de servicios No.: JAPAMI/ASERV/2024-02
Importe con IVA: \$191,400.00 (ciento noventa y un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).IVA incluido
Fecha de inicio según contrato: 13 de marzo de 2024
Fecha de término según contrato: 31 de diciembre de 2024

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

| Lugar | Fecha |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia. | Siendo las 16:00 hrs. del 25 de abril de 2024 |



MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "Pago del servicio de maniobras de instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo en Cárcamos, realizadas durante los meses de marzo y abril de 2024".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en la orden de servicio, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 13 de marzo de 2024 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

OBSERVACIONES

No aplica

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx



RECEPCION

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:




Gerardo Juárez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado



Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor de Operación y Mantto. de Cárcamos

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS




Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
De Mantenimiento y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantto. y Servicios Generales

Por el proveedor

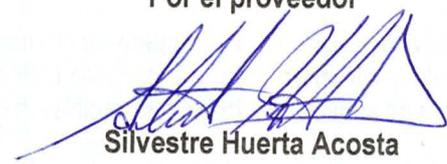

Silvestre Huerta Acosta

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.


01 (462) 606 91 00

www.japami.gob.mx

**MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN
CÁRCAMOS, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. CONFORME A CONTRATO
NO. JAPAMI/ASERV/2024-02**

| NO. | DIA | CÁRCAMO | SUB TOTAL | IVA | TOTAL |
|----------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 19/03/2024 | B1 DEL C-14B | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 2 | 20/03/2024 | B2 DEL C-14B | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 3 | 22/03/2024 | B3 DEL C-14B | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 4 | 25/03/2024 | B4 DEL C-14B | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 5 | 26/03/2024 | B1 DEL C-23 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 6 | 27/03/2024 | B2 DEL C-23 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 7 | 01/04/2024 | B3 DEL C-23 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 8 | 02/04/2024 | B4 DEL C-23 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 9 | 05/04/2024 | B5 DEL C-23 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 10 | 05/04/2024 | NABOHI C-34 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 11 | 09/04/2024 | PROPELA C-34 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 12 | 09/04/2024 | NABOHI C-21 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 13 | 10/04/2024 | NABOHI C-44 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 14 | 24/04/2024 | B1- NABOHI C-14 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| 15 | 24/04/2024 | B2- NABOHI C-14 | 11,000.00 | 1,760.00 | 12,760.00 |
| TOTALES | | | 165,000.00 | 26,400.00 | 191,400.00 |

Maniobra instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo para limpieza de B1 del C-14B. Realizada el día martes 19 de marzo de 2024

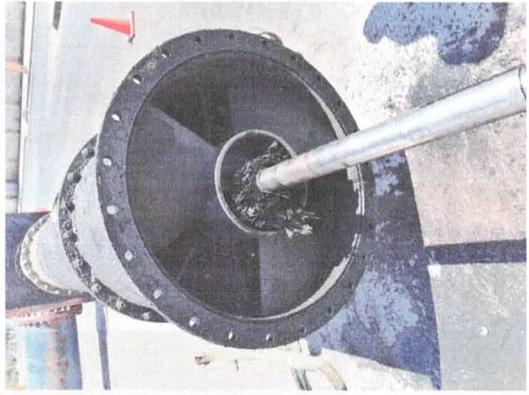

Maniobra instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo
Para limpieza de B3 del C-14B, se realizó el día viernes, 22 de marzo de 2024



Maniobra instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo
Para RealizaR limpieza de B1, propela del C-23 villas de San Cayetano. El martes 26 de marzo de 2024



Maniobra instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo
Para realizar limpieza de B3, bomba propela del C-23, ubicado en villas de San Cayetano. 01 DE ABRIL DE 2024




Maniobra instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo
Para realizar limpieza de bomba propela B5 del C-23. VIERNES 05 DE ABRIL de 2024



Limpieza de bomba propela del C-34 camino al carrizalito, la maniobra se realizó el día de ayer. MARTES 9 DE ABRIL



Maniobra instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo para
limpieza de bomba sumergible del C-44, nabohi. MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2024

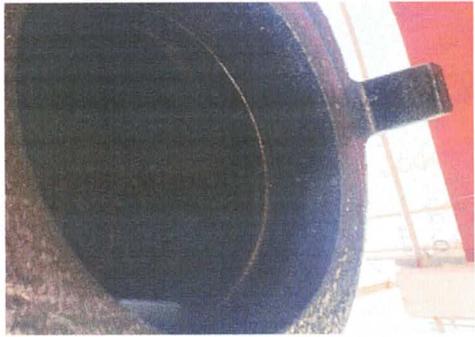

Limpieza de B1, bomba sumergible nabohi del C-14, ubicado en lagunilla. DIA 24 DE ABRIL DE 2024





Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: Col. 12 de diciembre Grua: Interna Externa X
Fecha de desinstalación Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-14B
Fecha de instalacion 19- marzo - 2024

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
Marca: BNJ Modelo: 30PO/1E Serie No: N07M6859
Volts: 440 Potencia: 2400 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

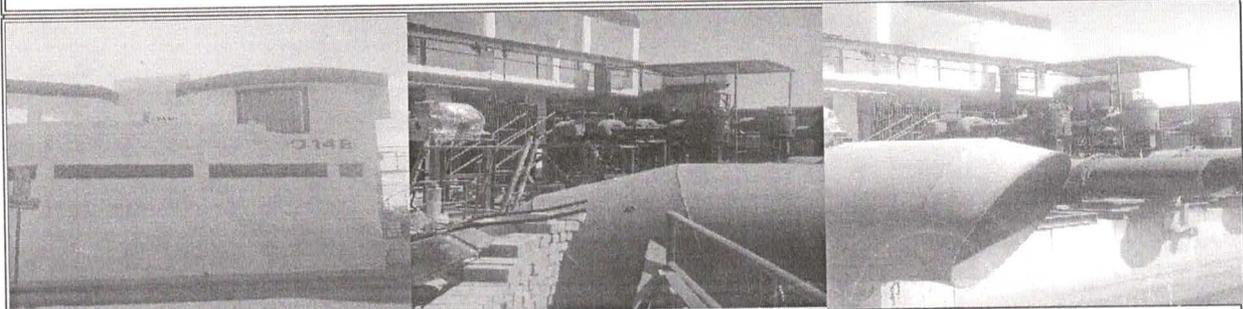

Observaciones:

ESTE EQUIPO B3 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Va.Bo.

Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento)




CÁRCAMO 14B LAUNILLA

IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela, (B3) marca BNJ modelo 30PO/1E de 150 hp, serie N07M6859, ubicado en el cárcamo 14B Lagunilla II, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blv. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: Col. 12 de diciembre Grua: Interna Externa
 Fecha de desinstalación _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-14B
 Fecha de instalacion 20- marzo-2024

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
 Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N2OF-13770
 Volts: 440 Potencia: 2145 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

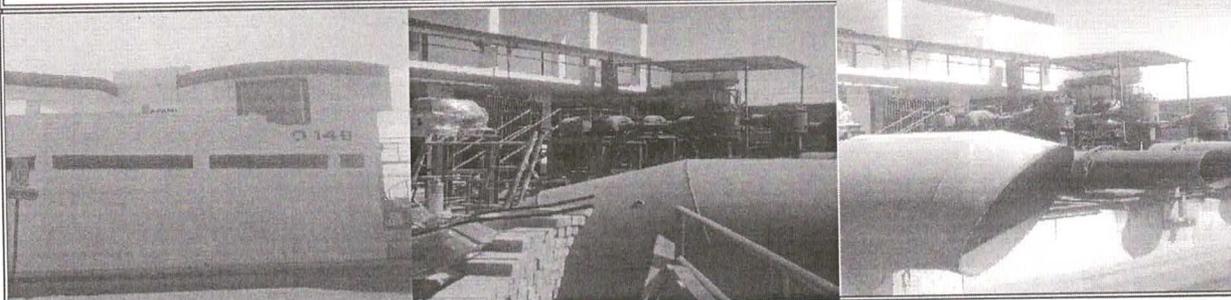

Observaciones:

ESTE EQUIPO B4 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
 Jefe de Op. y Mnto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
 Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

Jesús Benjamín García Magno
 Gerente de Operación y Mantenimiento



20/02/24.

Pendiente para alta
Folio 52850
Siac 911


CÁRCAMO 14B LAUNILLA


IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela, (B4) marca BNJ modelo 30PO/2E de 233 hp, serie N20F-13770, ubicado en el cárcamo 14B Lagunilla II, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTQ. DE CÁRCAMOS


GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

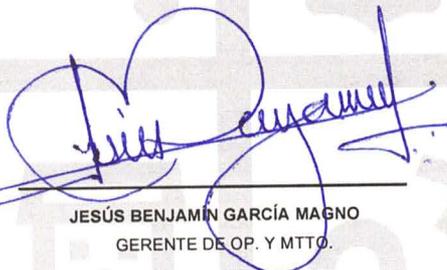
JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTQ.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA. LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 49/2024

22 DE MARZO 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN CARCAMO B3 DEL C-14B | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: Col. 12 de diciembre Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-14B
Fecha de instalacion 22 - MARZO - 2024

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
Marca: BNJ Modelo: 30PO/1E Serie No: N06D6754
Volts: 440 Potencia: 2400 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

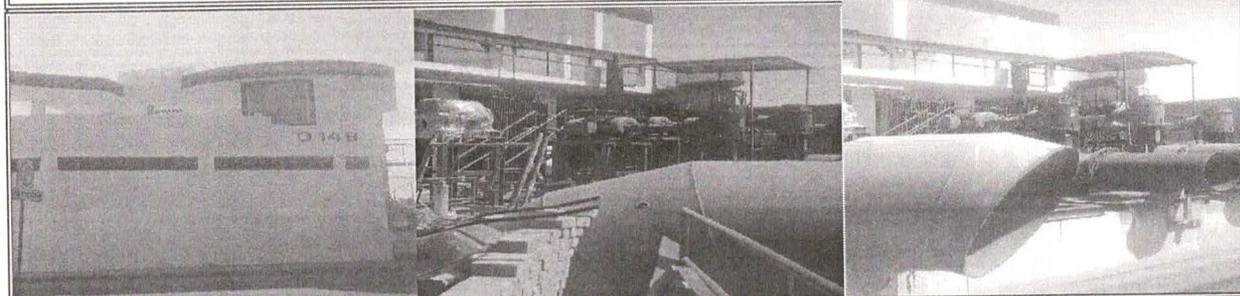

Observaciones: ESTE EQUIPO B2 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| REQUISICION NO. | PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL |
|-----------------|--------------------------------------------------|

Elaboró: Julio César Lopez Aguirre Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos
Revisó: Gerardo Juárez Padilla Subgerente de Drenaje y Alcantarillado
Vo.Bo.: Jesús Benjamín García Magno Gerente de Operación y Mantenimiento

22 103 124

52847



CÁRCAMO 14B LAUNILLA

IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela, (B2) marca BNJ modelo 30PO/1E de 150 hp, serie N06D6754, ubicado en el cárcamo 14B Lagunilla II, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blv. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 50/2024

25 DE MARZO 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | <u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u> MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN CARCAMO B4 DEL C-14B | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: Col. 12 de diciembre Grúa: Interna Externa
Fecha de desinstalación _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-14B
Fecha de instalacion 25 marzo 2024.

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-14B
Marca: BNJ Modelo: 30PO/2E Serie No: N18A-12773
Volts: 440 Potencia: 2000 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

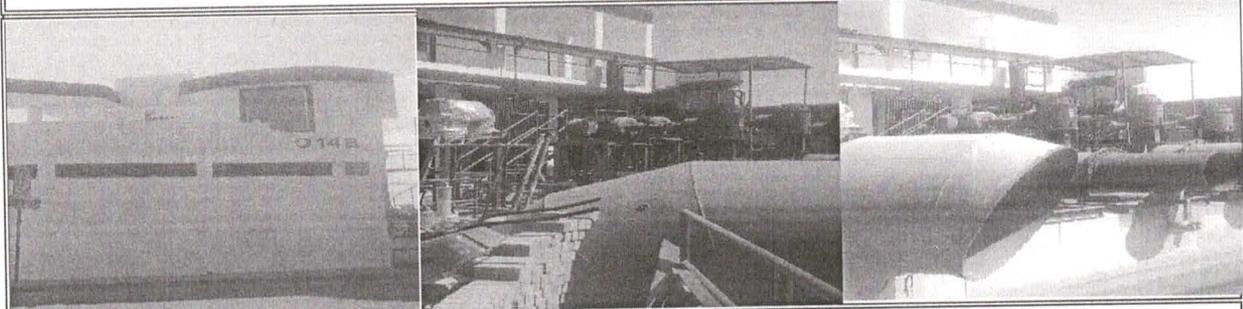

Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró
Julio Cesar Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos

Revisó
Gerardo Juárez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.
Jesús-Benjamin García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento)

52846

25/02/24



CÁRCAMO 14B LAUNILLA

IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela, (B1) marca BNJ modelo 30PO/2E de 240 hp, serie N18A-12773, ubicado en el cárcamo 14B Lagunilla II, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bivr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 51/2024

26 DE MARZO 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | <u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u> MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO B1 DEL C-23 | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-23
Fecha de instalacion 26 - marzo - 2024.

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ó Material

Equipo ó material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N06M6377/1
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar López Aguirre
Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento)

26/07/24.

52852





CÁRCAMO 23 VILLAS DE SAN ACYETANO

IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela, (B1) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N06M6377/1 ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 52/2024

27 DE MARZO 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO B2 DEL C-23 | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE


SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 11 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-23
Fecha de instalacion 27- MAR/20-2024

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N10L8651/2
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

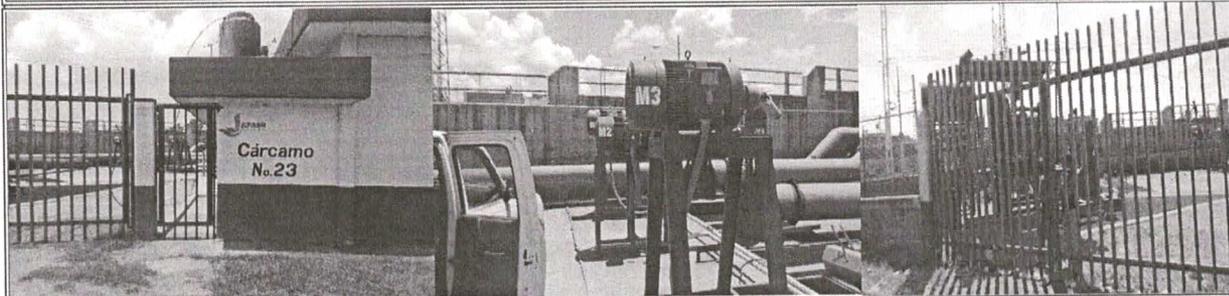

Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio César Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento)

27/03/24.




CÁRCAMO 23 VILLAS DE SAN ACYETANO


IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la extracción de la bomba propela, (B3) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N10L8651/2, ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LOPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS


GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

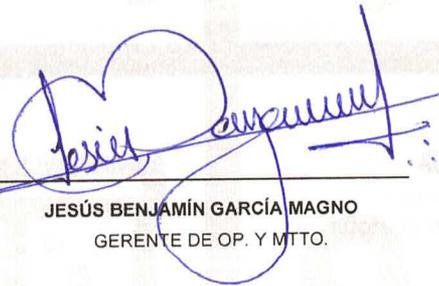
JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 53/2024

01 DE ABRIL 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u> MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO B3 DEL C-23 | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-23
Fecha de instalacion 1º abril 2024

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N06Y6470/1
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

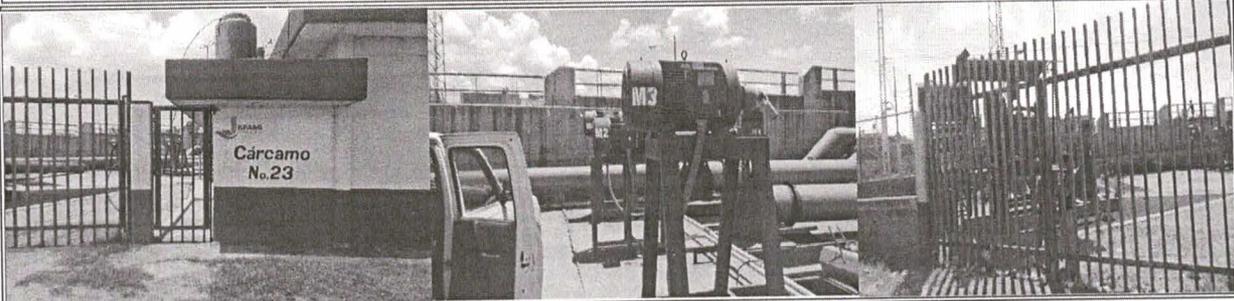

Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboro

Julio Cesar Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento



01/04/24.




CÁRCAMO 23 VILLAS DE SAN ACYETANO


IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela, (B5) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N06Y6470/1, ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LOPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

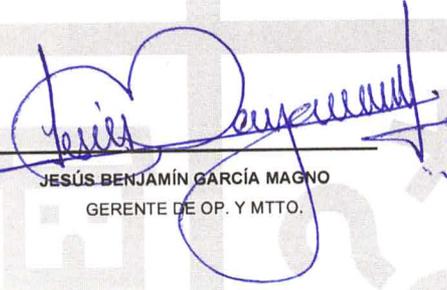
JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 54/2024

02 DE ABRIL 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | <u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u> MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO B4 DEL C-23 | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-23
Fecha de instalacion 02-abril-2024

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo o Material

Equipo o material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N10L8651/1
Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARÁ PARA REALIZAR LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mttto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo. Bo.

Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento

02/04/24.




CÁRCAMO 23 VILLAS DE SAN ACYETANO


IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la extracción de la bomba propela, (B2) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N10L8651/1, ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LOPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTT. DE CÁRCAMOS


GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

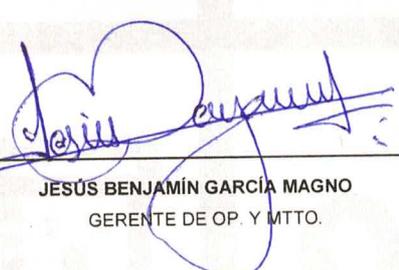
JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTT.

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6
REG. PATRONAL : B47-29091 10-7
CANAL CORIA No. 143
COL. MORELOS C.P. 36584
IRAPUATO, GTO.
TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 55/2024

05 DE ABRIL 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | <u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u> MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO B5 DEL C-23 | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa
 Fecha de desinstalación: _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-23
 Fecha de instalacion: 05-06-2024

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-23
 Marca: BNJ Modelo: 20PO/2E Serie No: N06M6377/2
 Volts: 440 Potencia: 1000 L/S Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICACIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| REQUISICION NO. | PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL |
|-----------------|--------------------------------------------------|

Elaboró

Julio César Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vs.Bo.

Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento)

05- abril-2024



CÁRCAMO 23 VILLAS DE SAN ACYETANO

IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicité de su apoyo para que se apruebe la extracción de la bomba propela, (B4) marca BNJ, modelo 20PO/2E, serie N06M6377/2, ubicado en el cárcamo 23, villas de san Cayetano, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTT. DE CÁRCAMOS


GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MITO.

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 56/2024

05 DE ABRIL 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u> MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO NABOHI C-34 | \$11,000.00 |
| NOTA: | | COSTO \$ 11,000.00 I.V.A \$ 1,760.00 TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: CAMINO AL CARRIZALITO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-34
Fecha de instalacion 05- abril- 2014

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA SUMERGIBLE Destino: C-34
Marca: NABOHI Modelo: BCB-20-1508-43 Serie No: 230224992
Volts: 440 Potencia: 150 HP Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

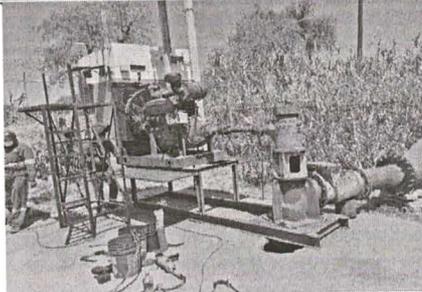

Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| REQUISICION NO. | PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL |
|-----------------|--------------------------------------------------|

Elaboró
Julio Cesar Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos

Revisó
Gerardo Juárez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.
Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento)

05/02/24.



CÁRCAMO 34 CAMINO AL CARRIZALITO

IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la extracción de la bomba sumergible, (B3) marca Nabohi modelo BCB-20-1508-43, serie 230224992 de 150 hp, ubicado en el cárcamo 34, camino al carrizalito, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MITO. DE CÁRCAMOS

GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MITO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bivr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: CAMINO AL CARRIZALITO Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación 09- abril-2024 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-34
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA PROPELA Destino: C-34
Marca: BNJ Modelo: 24PO/2E Serie No: N18E-12588
Volts: 440 Potencia: 1050 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diámetro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

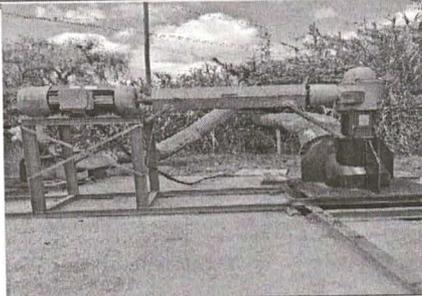

Observaciones:

ESTE EQUIPO B1 (BOMBA PROPELA) SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juárez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento)

Siac

02/04/24.




CÁRCAMO 34 CAMINO AL CARRIZALITO

IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba propela, (B1) marca BNJ, modelo 24PO/2E, serie N18E-12588 ubicado en el cárcamo 34, camino al carrizalito, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

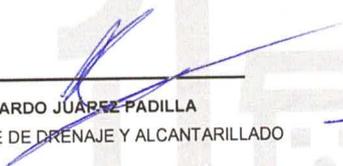
GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6
REG. PATRONAL : B47-29091 10-7
CANAL CORIA No. 143
COL. MORELOS C.P. 36584
IRAPUATO, GTO.
TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 58/2024

09 DE ABRIL 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u> MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO NABOHI C-21 | \$11,000.00 |
| NOTA: | | COSTO \$ 11,000.00 I.V.A \$ 1,760.00 TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 12 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: FLORESTA Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación: _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-21
Fecha de instalacion 09-06-21-2014

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA SUMERGIBLE Destino: C-21
Marca: NABOHI Modelo: BCB-20-1508-43 Serie No: 230224991
Volts: 440 Potencia: 800 LPS Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo

Jesus Benjamin Garcia Magno
Gerente de Operación y Mantenimiento

09/04/24.



CÁRCAMO 21 FRACC. FLORESTA

IRAPUATO, GTO, 12 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la extracción de la bomba sumergible marca NABOHI, modelo BCB-20-1508-43, serie 230224991, de 150 hp, ubicado en Fracc. Floresta, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra será realizada con apoyo de grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.


JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS


GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA. LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 59/2024

10 DE ABRIL 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO NABOHI C-44 | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE


SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 22 de febrero de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:


Ubicación: AV. VILLAS DE SAN CAYETANO Grua: Interna Externa X
 Fecha de desinstalación _____ Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-44
 Fecha de instalacion 10 - abril - 2024.

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA TIPO SOTANO Destino: C-44
 Marca: NABOHI Modelo: BCB-24-30010-43 Serie No: 171220107
 Volts: 440 Potencia: 300 HP Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
 Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A

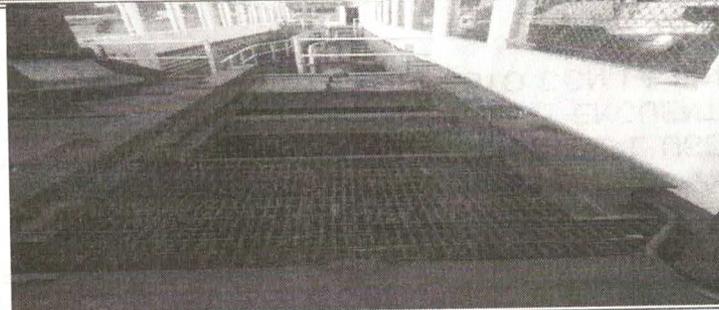

Observaciones:

ESTE EQUIPO ES NECESARIO DESINSTALARLO PARA VISUALIZAR SU ESTADO FISICO Y DE OPERACIÓN.

Status

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| REQUISICION NO. | PENDIENTE DE PAGO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL |
|-----------------|--------------------------------------------------|

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
 Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
 Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

Jesús Benjamín García Magno
 Gerente de Operación y Mantenimiento)



10/01/24

Pag. 92960

Sac 7735



CÁRCAMO 44 AV. VILLAS DE SAN CAYETANO

IRAPUATO, GTO, 21 de febrero del 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba tipo sótano (B3) marca Nabohi, de 300 hp, modelo BCB-24-30010-43, serie 171220107 ubicado en Av. Villas de san Cayetano, para realizar limpieza y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTO. DE CÁRCAMOS

GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTO

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA. LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

TARJETA INFORMATIVA

CÁRCAMO 14 LAGUNILLA


IRAPUATO, GTO, 10 de abril de 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba tipo sótano (B1) marca Nabohi, modelo BCB-24-30010-43, serie 220424360 de 300 HP , 440 volts, ubicado en el cárcamo 14, en la colonia 12 de Diciembre, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.



JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS



GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landá no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto.

01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 10 de abril de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: LAGUNILLA Grúa: Interna Externa
Fecha de desinstalación: jueves, 18 de abril de 2024 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo: C-14
Fecha de instalacion:

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA SUMERGIBLE Destino: C-14
Marca: NABOHI Modelo: BCB-24-30010-43 Serie No: 220424360
Volts: 440 Potencia: 300 HP Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICACIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo

Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y mantenimiento

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 61/2024

24 DE ABRIL 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u> MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO B2- NABOHI C-14 | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA

TARJETA INFORMATIVA

CÁRCAMO 14 LAGUNILLA


IRAPUATO, GTO, 10 de abril de 2024

Por este medio le informo y solicito de su apoyo para que se apruebe la autorización de sacar bomba tipo sótano (B1) marca Nabohi, modelo BCB-24-30010-43, serie 220424359 de 300 HP, 440 volts, ubicado en el cárcamo 14, en la colonia 12 de Diciembre, para realizar limpieza del mismo ya mencionado y visualizar su estatus de operación, esto para dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, de acuerdo a su nivel de prioridad y previo a temporada de lluvias 2024, cabe mencionar que esta maniobra tendrá que ser realizada con grúa externa.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.



JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

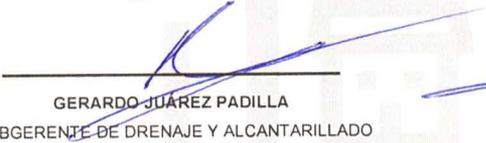

GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

2024

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

Fecha 10 de abril de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE MANIOBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMOS

DATOS GENERALES:

Ubicación: LAGUNILLA Grua: Interna Externa
Fecha de desinstalación viernes, 19 de abril de 2024 Hora: 9:00:00 a. m. No. De Pozo/Carcamo C-14
Fecha de instalacion

PARTIDA 3471: FLETES Y MANIOBRAS

| Autorizado Anual | Presupuesto Disponible | Costo de la maniobra aprox. | Saldo presupuesto | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

Equipo ò Material

Equipo ò material: BOMBA SUMERGIBLE Destino: C-14
Marca: NABOHI Modelo: BCB-24-30010-43 Serie No: 220424359
Volts: 440 Potencia: 300 HP Calibre: N/A Longitud: N/A Relación: N/A
Diametro: N/A Tipo de rosca: N/A Cantidad: N/A



Observaciones:

ESTE EQUIPO SE DESINSTALARA PARA REALIZAR LIMPIEZA , LUBRICAICIÓN Y VISUALIZAR ESTATUS DE OPERACIÓN.

Status

REQUISICION NO.

Elaboró

Julio Cesar Lopez Aguirre
Jefe de Op. y Mtto. de Cárcamos

Revisó

Gerardo Juarez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado

Vo.Bo.

Jesús Benjamín García Magno
Gerente de Operación y mantenimiento



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: *"Pago del servicio de maniobra de instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo en Cárcamos, realizadas durante los meses de mayo y junio de 2024".*

Proveedor: SILVESTRE HUERTA ACOSTA
R.F.C. HUAS751231UQ6

ANTECEDENTES

Contrato de servicios No.: JAPAMI/ASERV/2024-02
Importe con IVA: \$57,420.00 (cincuenta y siete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.). IVA incluido
Fecha de inicio según contrato: 13 de marzo de 2024
Fecha de término según contrato: 31 de diciembre de 2024

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

| Lugar | Fecha |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia. | Siendo las 16:00 hrs. del 17 de junio de 2024 |

A. Juy

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: *"Pago del servicio de maniobra de instalación y/o desinstalación de equipo de bombeo en Cárcamos, realizadas durante los meses de mayo y junio de 2024".*

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Drenaje y Alcantarillado** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en la orden de servicio, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna

Rf.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA



Norma Mexicana
ISO 9001:2015
en Igualdad Laboral y
No Discriminación



GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 13 de marzo de 2024 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

OBSERVACIONES


No aplica

RECEPCION

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:


Gerardo Juárez Padilla
Subgerente de Drenaje y Alcantarillado



Julio Cesar Lopez Aguirre
Supervisor de Operación y Mantto. de Cárcamos

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO TESTIGOS


Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
De Mantenimiento y Servicios Generales


Roberto Rivera Lara
Director de Mantto. y Servicios Generales

Por el proveedor

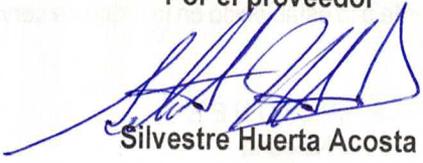
Silvestre Huerta Acosta

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

Maniobra de desinstalación de Cárcamo No. 6 Solidaridad B3 para, mto. Correctivo, el día 14 de mayo de 2024.

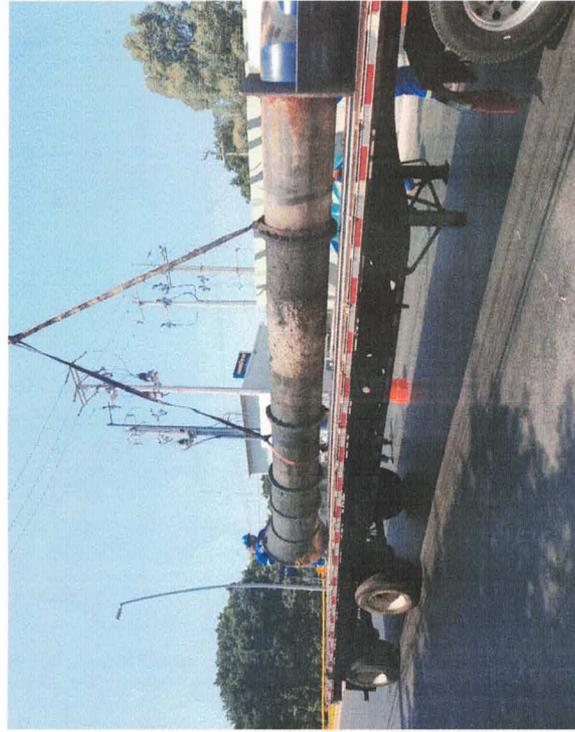

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6
REG. PATRONAL : B47-29091 10-7
CANAL CORIA No. 143
COL. MORELOS C.P. 36584
IRAPUATO, GTO.
TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 68/2024

14 DE MAYO 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA MANIOBRA DE DESINSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN CARCAMO B3 DEL C-6, SOLIDARIDAD | \$5,500.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 5,500.00 |
| | | I.V.A \$ 880.00 |
| | | TOTAL \$ 6,380.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Norma Mexicana
NMX-028-SCFI-2016
en Igualdad Laboral y
No Discriminación



CÁRCAMO 44 AV. VILLAS DE SAN CAYETANO

IRAPUATO, GTO, 03 de junio del 2024

Por este medio le informo y solicito que se realice maniobra externa, para limpieza de bomba tipo sótano (B3) marca Nabohi, de 300 hp, modelo BCB-24-30010-43, serie 171220107 ubicado en Av. Villas de san Cayetano, **dentro del contrato de servicio JAPAMI/ASERV/2024-02**, ya que el equipo de bombeo el día 02-junio-2024 en la presencia de lluvia, presento lecturas de alto amperaje fuera de especificación y presentando falla por sobre-carga (E05).

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTTO. DE CÁRCAMOS

GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

Maniobra del Cárcamo C-44 del día 3 de junio de 2024



ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 69/2024

03 DE JUNIO 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u> MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO No.44, VILLAS DE SAN CAYETANO | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



CÁRCAMO 21 FRACC. FLORESTA

IRAPUATO, GTO, 03 de junio del 2024

Por este medio le informo y solicité que se realice maniobra externa para la limpieza de bomba tipo sótano (B3) marca Nabohi, de 300 hp, modelo BCB-20-1508-43, serie 230224991, de 150 hp. Ubicado en floresta, **dentro del contrato de servicio JAPAMI/ASER/2024-02**, ya que el equipo de bombeo el día 02-junio-2024 en la presencia de lluvia, presento lecturas de alto amperaje fuera de especificación y presentando falla por sobre-carga (F005).

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

GERARDO JUÁREZ PADILLA

SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

Maniobra del Cárcamo C-21 Fracc. Floresta del día 03 de junio 2024

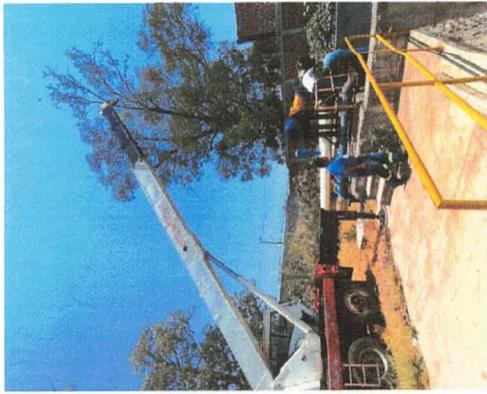

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 70/2024

03 DE JUNIO 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO No.21, FLORESTA | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



CÁRCAMO 44 AV. VILLAS DE SAN CAYETANO

IRAPUATO, GTO, 05 de junio del 2024

Por este medio le informo y solicité que se realice maniobra externa para la limpieza de bomba tipo sótano (B3) marca Nabohi, de 300 hp, modelo BCB-24-30010-43, serie 171220107 ubicado en Av. Villas de san Cayetano, **dentro del contrato de servicio JAPAMI/ASERV/2024-02 para verificar estado físico de equipo de bombeo ya que el equipo continúa presentando falla por sobre carga (E05).**

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.

JULIO CÉSAR LÓPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTT. DE CÁRCAMOS



GERARDO JUÁREZ RADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTT.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

Cárcamo C-44 maniobra Villas San Cayetano del día del 05 de junio de 2024

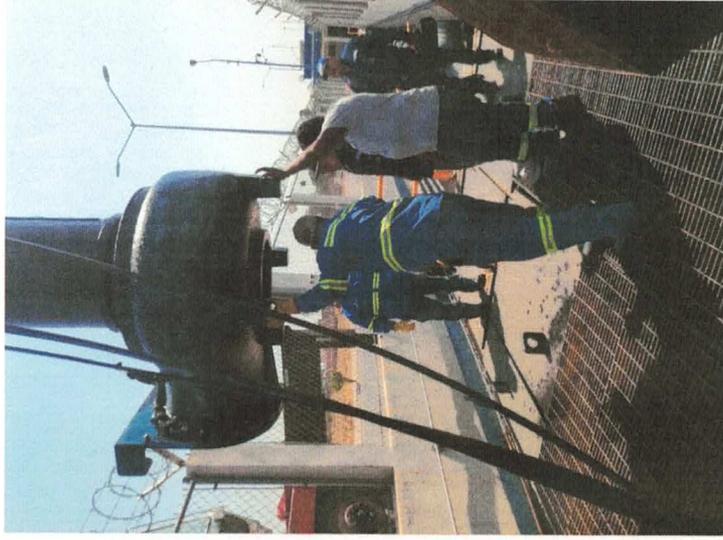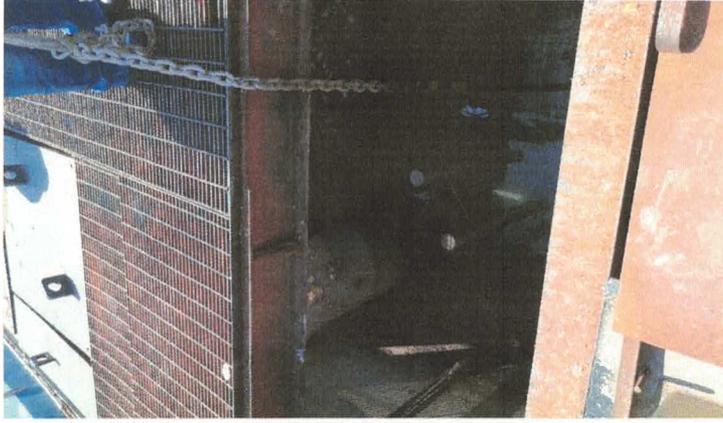

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 72/2024

05 DE JUNIO 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO No.44, VILLAS DE SAN CAYETANO | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA



CÁRCAMO 29 FONHAPO


IRAPUATO, GTO, 05 de junio del 2024

Por este medio le informo que se realice maniobra externa debido a que llevara a cabo la instalación de Generador de energía eléctrica marca CUMINS, modelo QSB7-G5, de 200 KW, en el cárcamo 29 ubicado en la colonia Fonhapo, **dentro del contrato de servicio JAPAMI/ASERV/2024-02**, por temporada de lluvias 2024.


Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida.



JULIO CÉSAR LOPEZ AGUIRRE
JEFE DE OP. Y MTTO. DE CÁRCAMOS

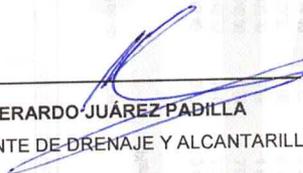

GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

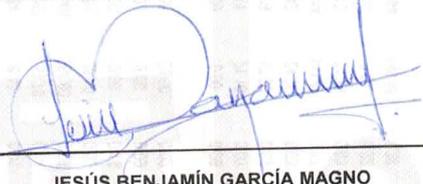

JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OP. Y MTTO.

Maniobra del Cárcamo C-29 Fonapho del día 05 de junio de 2024



ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 71/2024

05 DE JUNIO 2024

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

| SERVICIOS | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBA PROPELA PARA LIMPIEZA EN EL CARCAMO No.29, FONHAPO | \$11,000.00 |
| NOTA: | | |
| | | COSTO \$ 11,000.00 |
| | | I.V.A \$ 1,760.00 |
| | | TOTAL \$ 12,760.00 |

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA